

LAR401-1 Mejoramiento de resistencia de puesta a tierra con contrapesos


NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
AREA NORMAS	G.V.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
LAR 401-1	10/11/2003



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



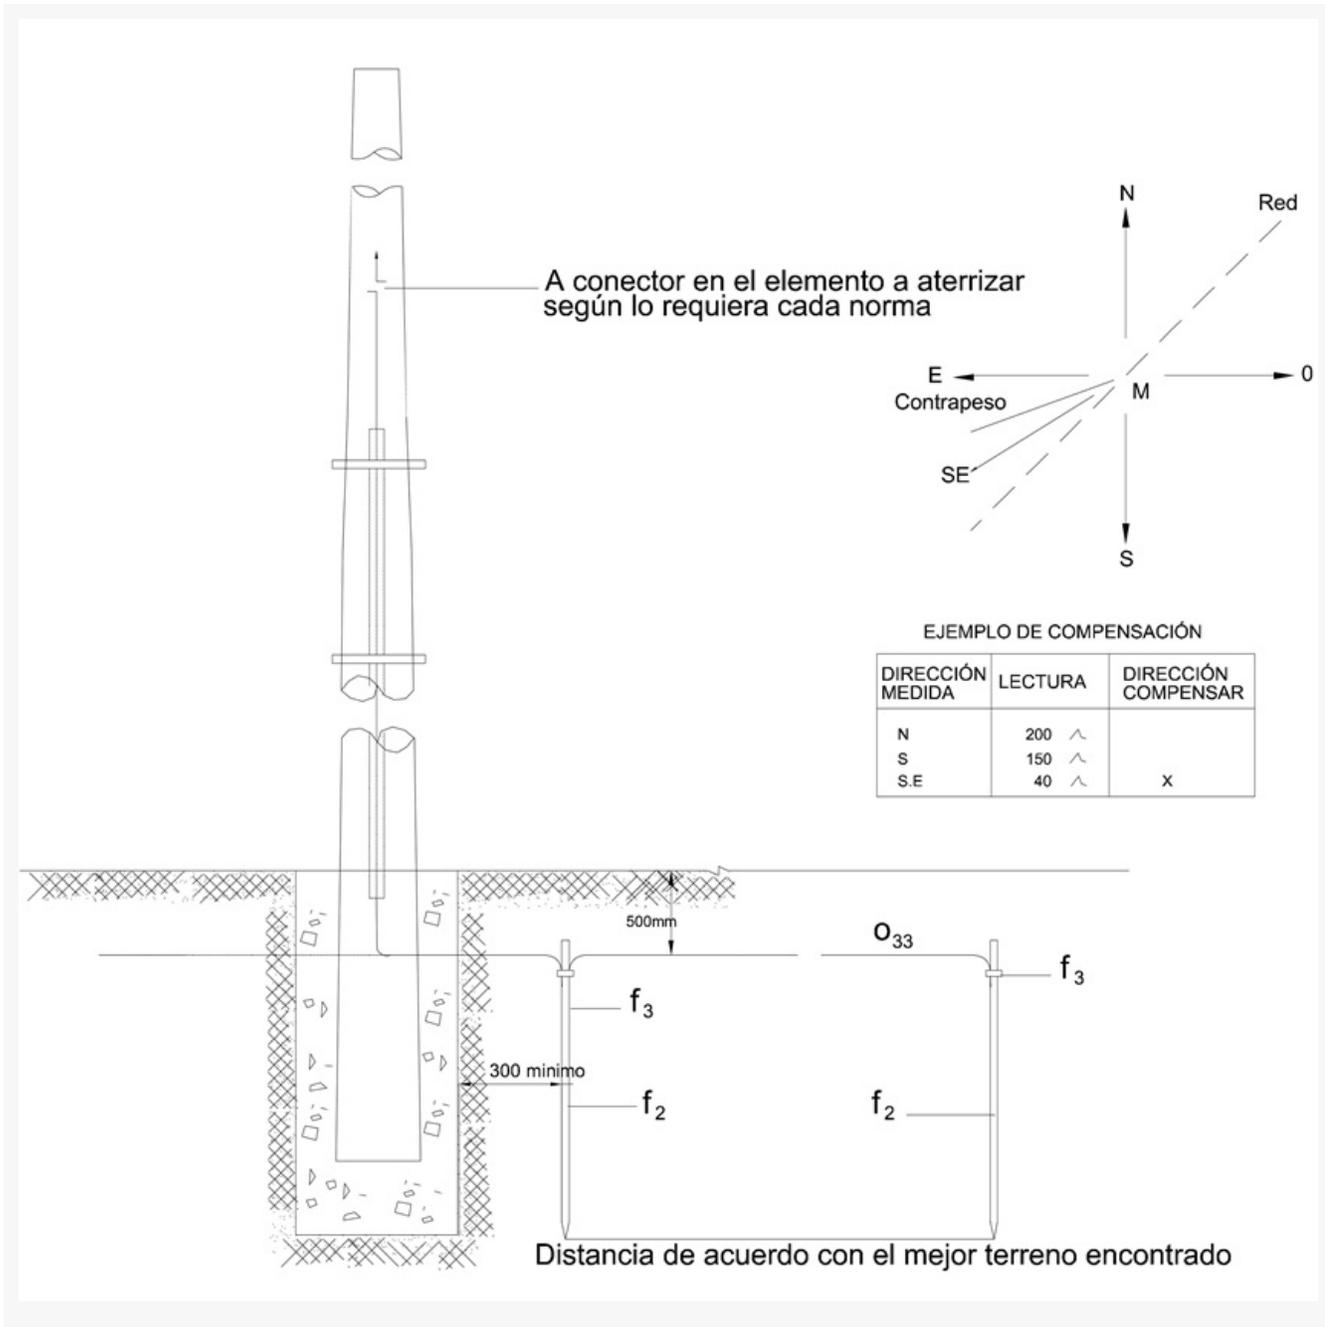

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
f ₂	2	6762280	ET490	Varilla de puesta a tierra de 5/8" x 2,44 m
f ₃	2		ET490	Conector para varilla de 5/8"
O ₃₃	10		ET121	Metros de alambre de cobre No 4 AWG (1)

Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

ALTERNATIVA:

(1) Los metros de **alambre** de cobre No 4 AWG serán de acuerdo al **equipo** a aterrizar. Como alternativa a utilizar **alambre** cobrizado (copperweld).