


# LAR402 Montaje de cable de guarda en estructura terminal

## NORMA TÉCNICA

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>
AREA NORMAS	G.V.
<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
LAR 402	09/10/2014



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

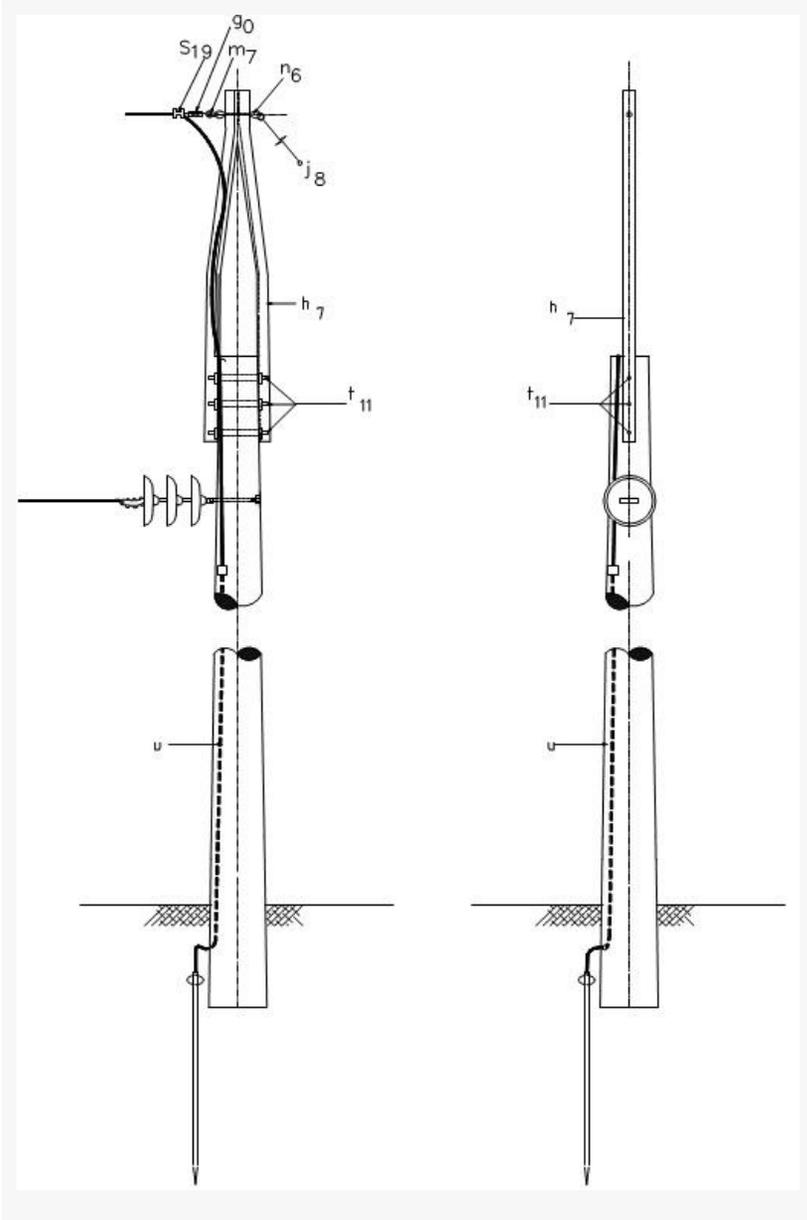

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
g0	1	6762316	ET350	Grapa terminal tipo recto para cables entre 6 AWG –3/0 AWG
h7	1	6804642	ET410	Bayoneta para retención 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" x 1500 mm.
j8	1			Templete.
m7	1	6762209	ET454	Tuerca de ojo alargado 5/8"
n6	1	6762533	ET461	Perno de ojo (5/8" x 710 mm )
s19	1	6762145	ET303	Conector de compresión de ranuras paralelas
t11	3	6762592	ET457	Tomillo de acero galvanizado 5/8" x 8"
u	1			Accesorios para <b>puesta a tierra</b> .