


# LAR403 Montaje de cable de guarda en estructura terminal en H

## NORMA TÉCNICA

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>
AREA NORMAS	G.V.
<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
LAR 403	09/10/2014



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

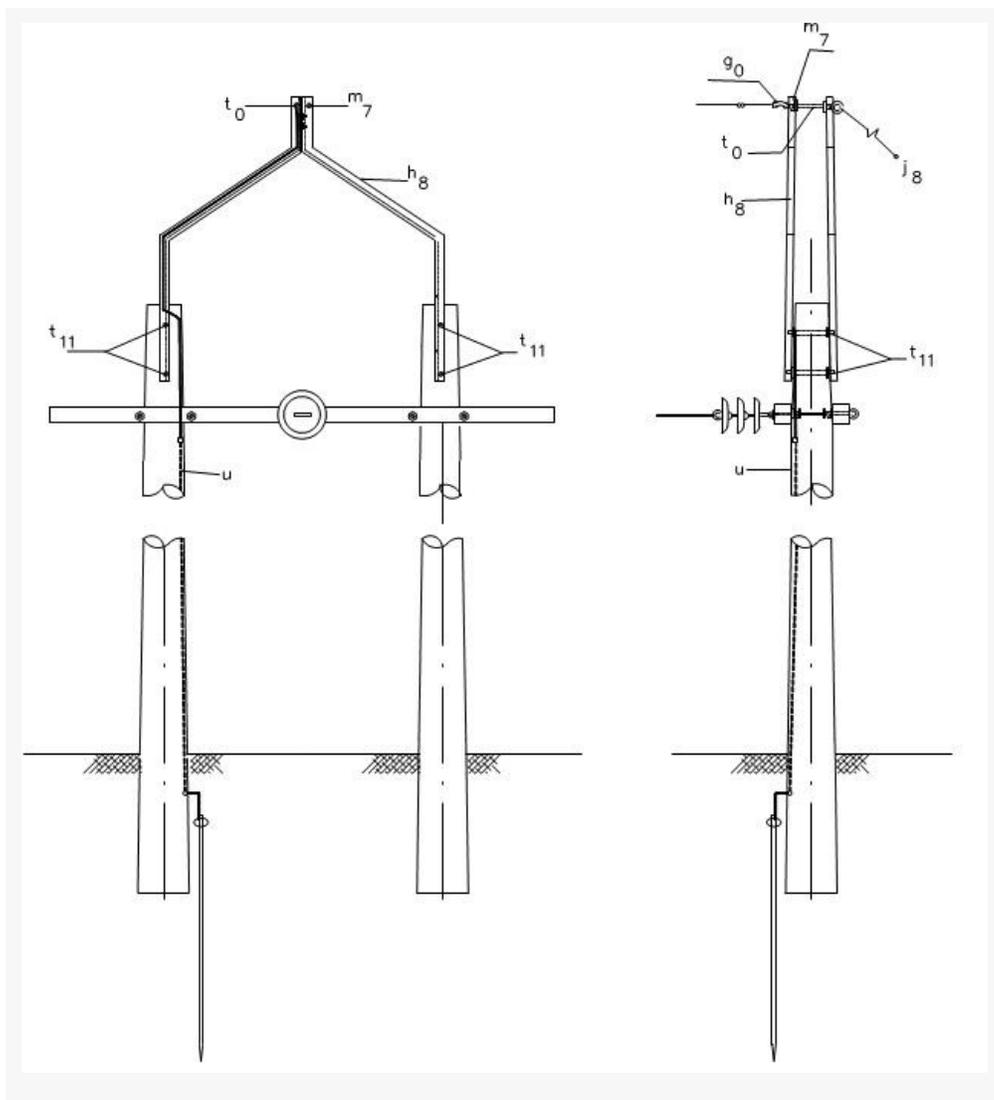

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
g0	1	6762316	ET350	Grapa terminal tipo recto para cable entre 6 AWG-2/0 AWG.
h8	2	6804640	ET411	Bayoneta para doble poste (ver nota)
j8	1			Templete
m7	1	6762209	ET454	Tuerca de ojo alargado de 5/8"
s19	1	6762145	ET303	Conector de compresión de ranuras paralelas (1)
t0	1		ET455	Espárrago de 5/8" x 8"
t11	4	6762251	ET457	Tomillo de acero galvanizado 5/8" x 8"
u	1			Accesorios para puesta a tierra.

ALTERNATIVA:

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

(1) El conector que aparece en el listado es una referencia, consultar la [ET303](#) para su selección adecuada.

**NOTA:**

- El uso de ésta bayoneta o de la bayoneta en un solo poste depende del proyecto específico.