


LAR408 Montaje de cable de guarda en estructuras de ángulo en h

NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
AREA NORMAS	G.V.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
LAR 408	09/10/2014



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

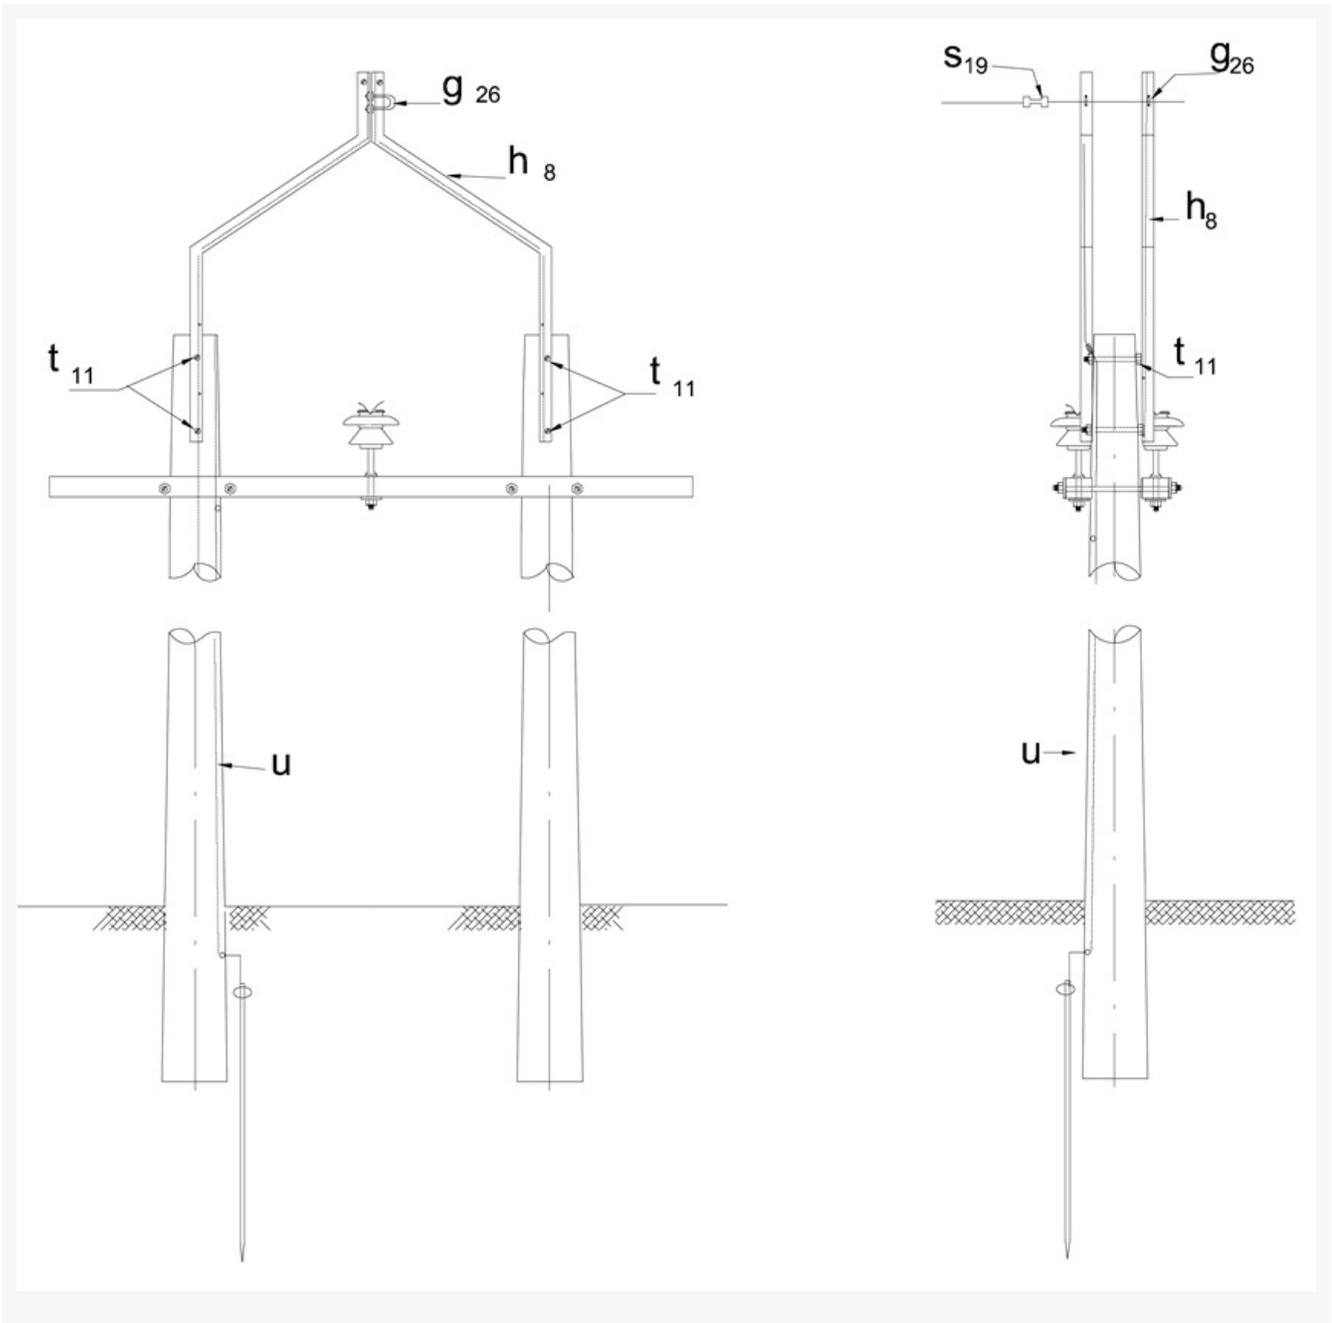

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
h8	2	6804640	ET411	Bayoneta para doble poste 3" x 3" x 1/4" x 1540 mm
s19	1	6762145	ET303	Conector de compresión de ranuras paralelas
t11	4	6762592	ET457	Tomillo de acero galvanizado 5/8" x 8"
u	1			Accesorios para puesta a tierra
g9	2	6762903 6762704	ET465	Grapa tipo grillete

NOTA:

- El uso de esta bayoneta o de la bayoneta en un solo poste depende del proyecto específico.