


LAR409 Montaje de cable de guarda en estructuras de retención en H

NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
AREA NORMAS	G.V.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
LAR 409	10/11/2003



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

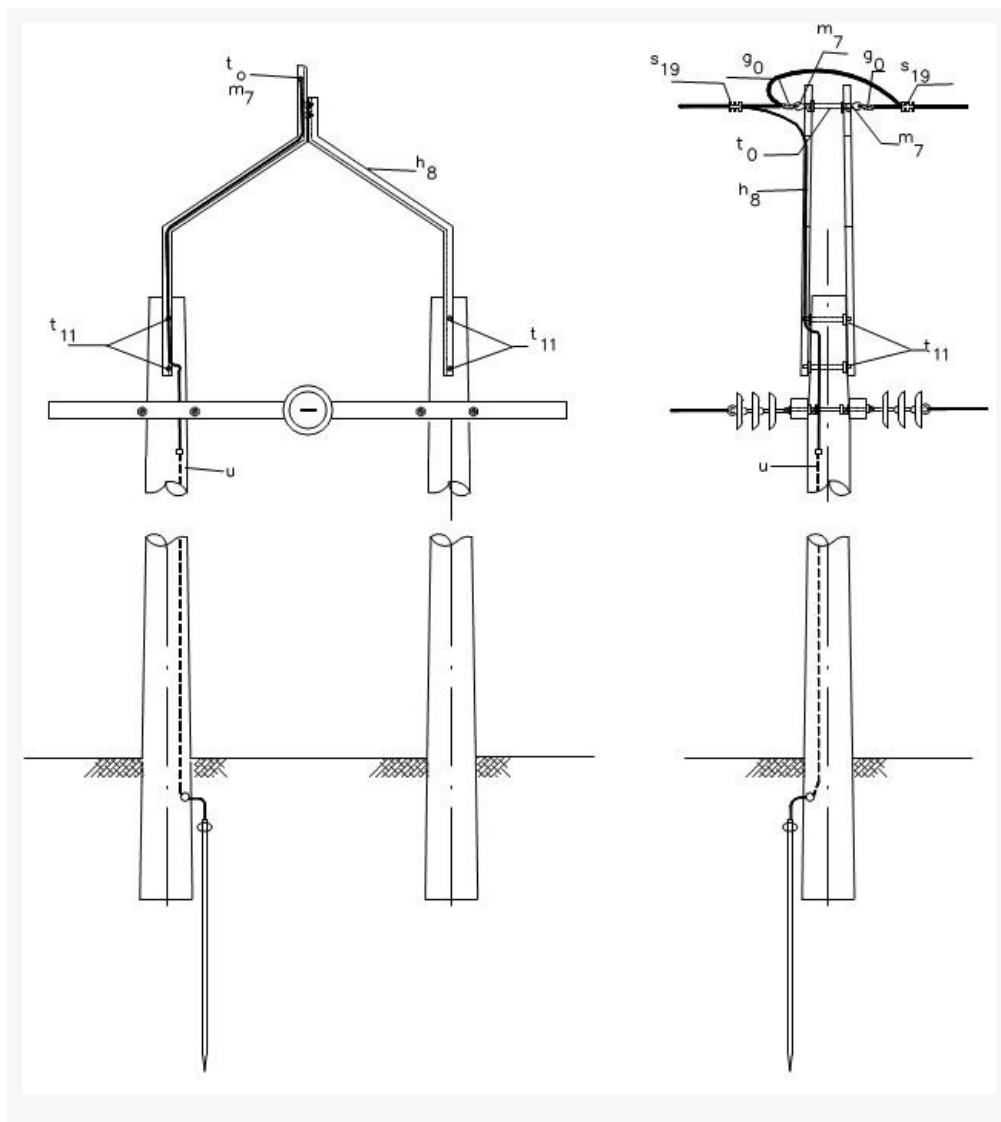

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
g0	2	6762316	ET350	Grapa terminal tipo recto para cable entre 6 AWG-3/0 AWG
h8	2		ET411	Bayoneta para doble poste
m7	2	6762209	ET454	Tuerca de ojo alargado de 5/8"
s19	2	6762145	ET303	Conector de compresión de ranuras paralelas
t0	1		ET455	Espárrago de 5/8" x 8"
t11	4	6762251	ET457	Tomillo de acero galvanizado 5/8" x 8"
u	1			Accesorios para puesta a tierra

NOTA:

- El uso de esta bayoneta o de la bayoneta en un solo poste depende del proyecto específico.