

CS218 Instalación de ductos de hierro galvanizado suspendidos en puentes


NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
Diseño de la Red	Diseño de la Red
Revisión #:	Entrada en vigencia:
CS 218	01/09/2003

5511
VIGILADO
SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS PÚBLICOS



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

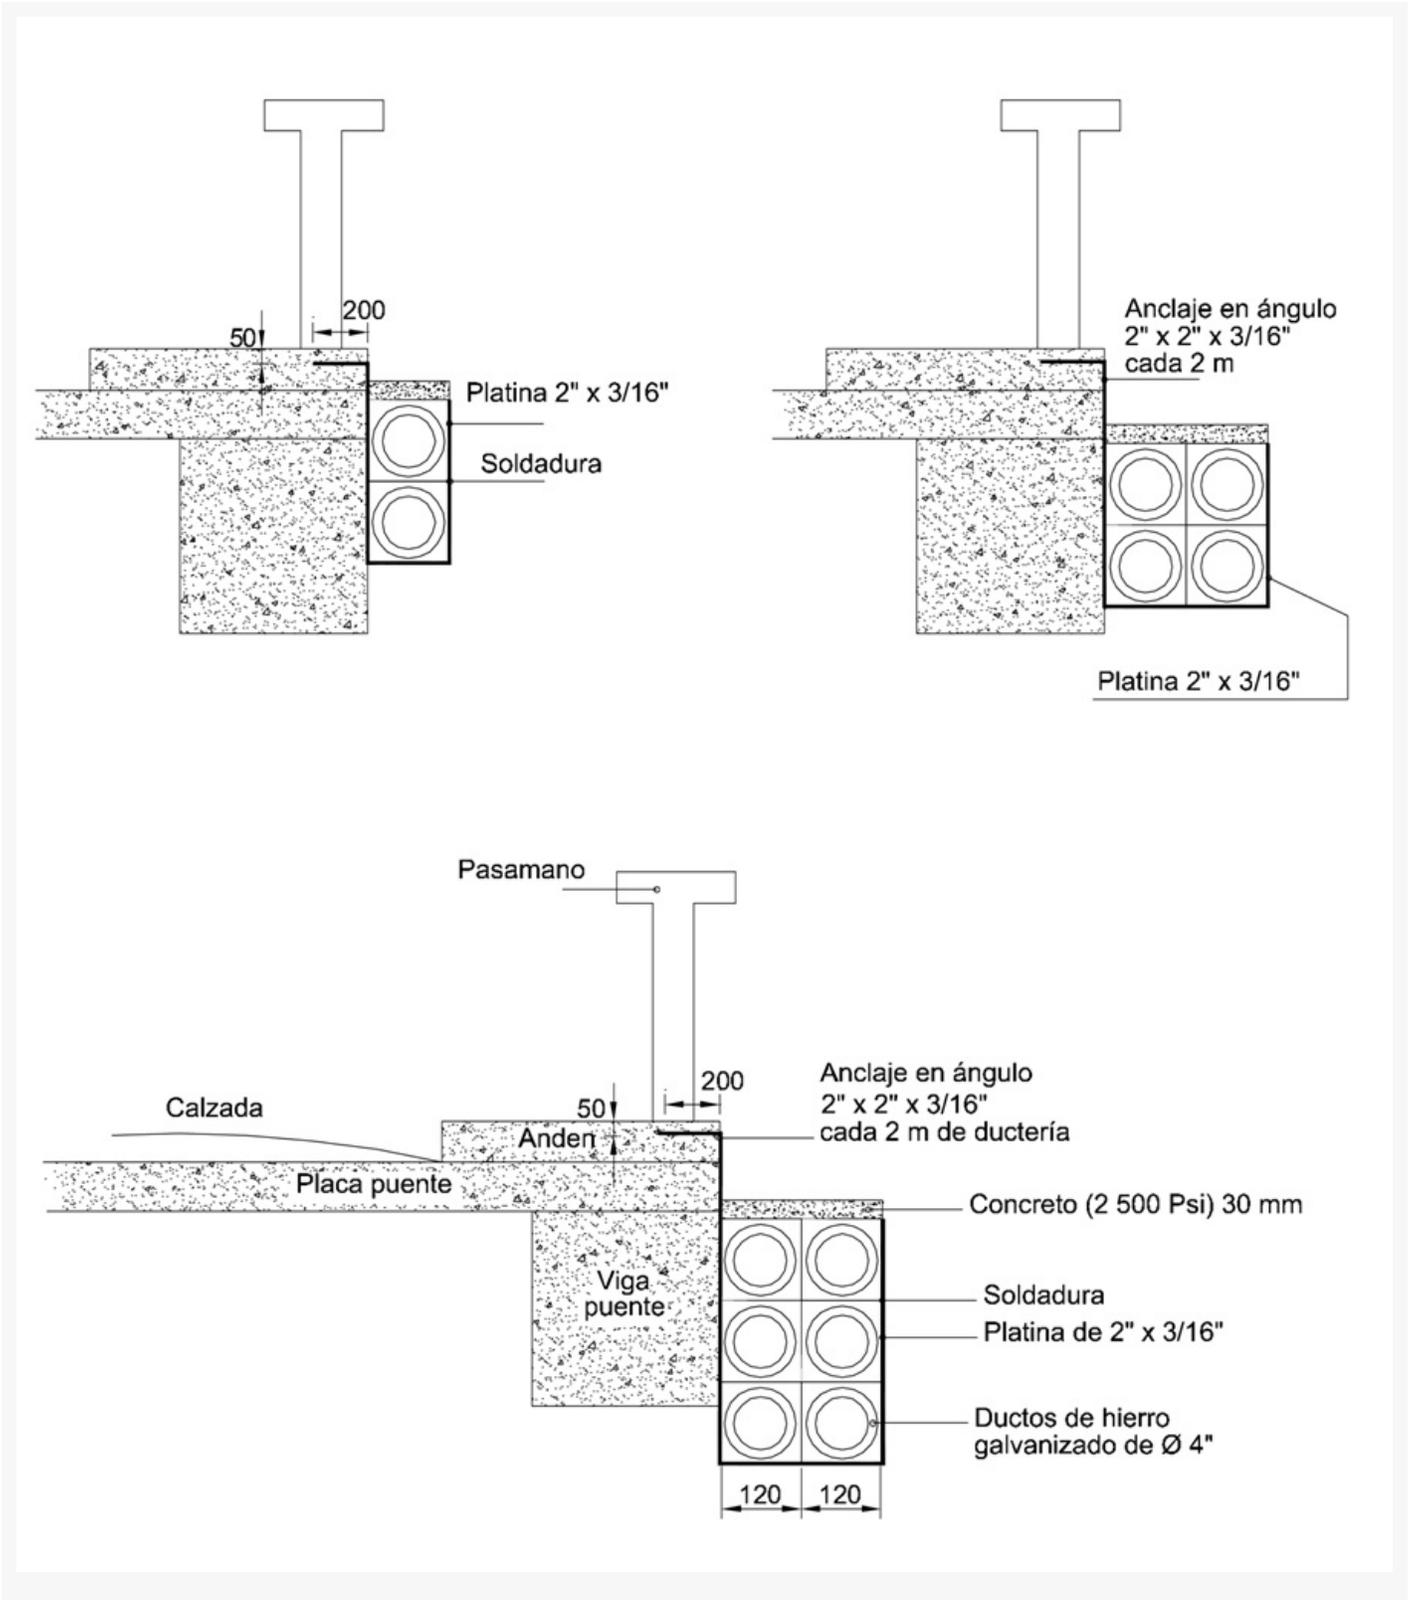

NOTAS:
Dimensiones en milímetros



codensa

DESCRIPCIÓN	A(mm)
Ducto galvanizado de 3''	90
Ducto galvanizado de 4''	120
Ducto galvanizado de 6''	180