

CS277-1 Caja de inspección triple para canalización de M.T. Corte A – A`


NORMA TÉCNICA


 VIGILADO
 SUPERINTENDENCIA
 DE SERVICIOS PÚBLICOS

Elaborado por:	Revisado por:
AREA NORMAS	Diseño de la Red
Revisión #:	Entrada en vigencia:
CS 277-1	16/02/2018



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

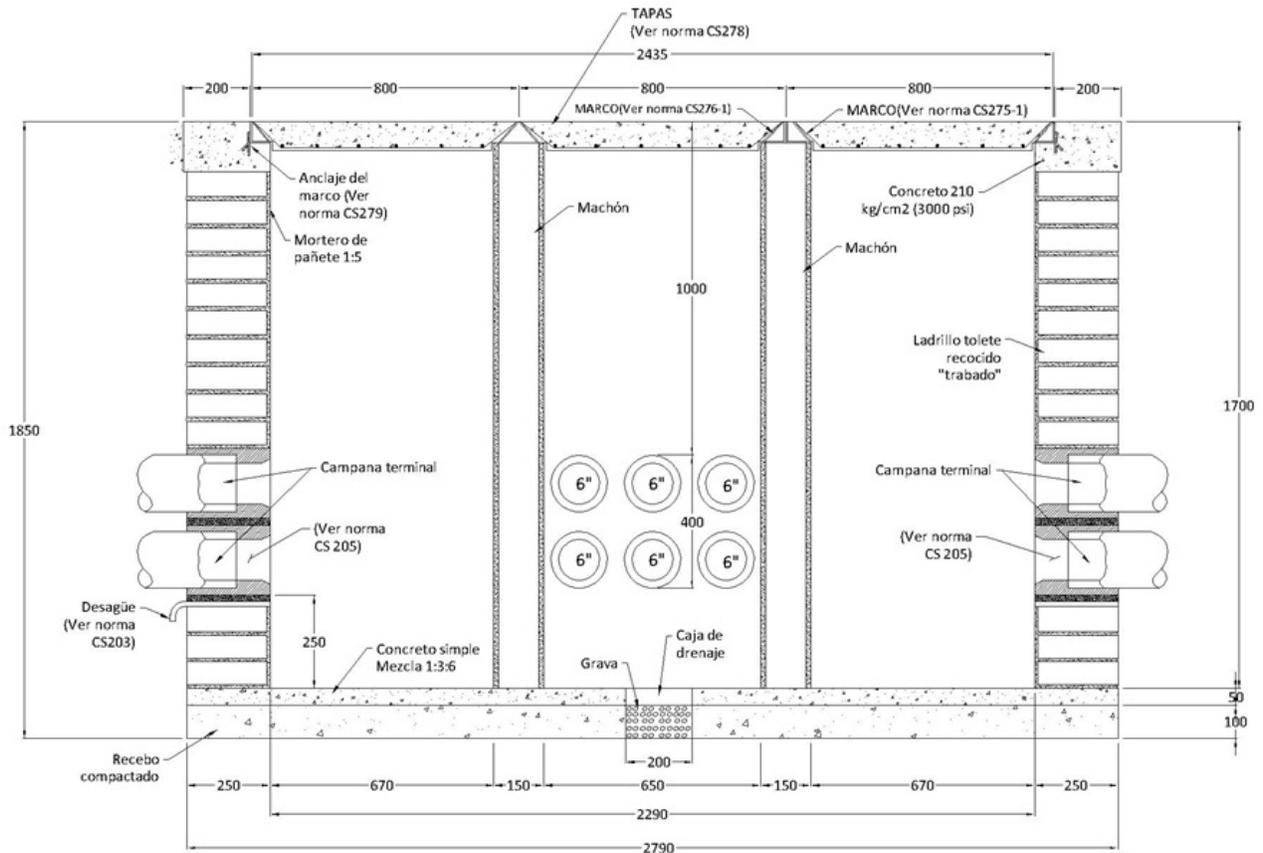

CORTE A-A (Ver norma CS277)

NOTAS

1. Dimensiones en milímetros
2. El marco de la caja triple se hace con un marco de caja doble y uno de caja sencilla.
3. Para usar ducterías de 6" y 4" la profundidad de la caja es de 1.70 m y el espesor de las paredes de 250 mm