

CS293 Soporte para barrajes preformado de B.T. Fijación e instalación


NORMA TÉCNICA




Elaborado por:	Revisado por:
DPTO NORMAS	G.V.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
CS 293	11/03/2020



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

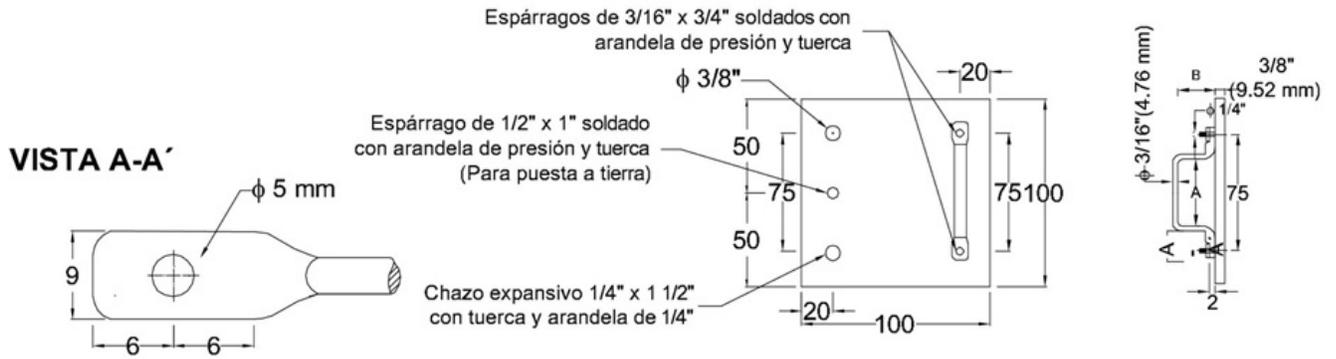

Barraje preformado de B.T.	A	B	Varilla
500 A	46	20	3/16"
175 A	26	14	3/16"

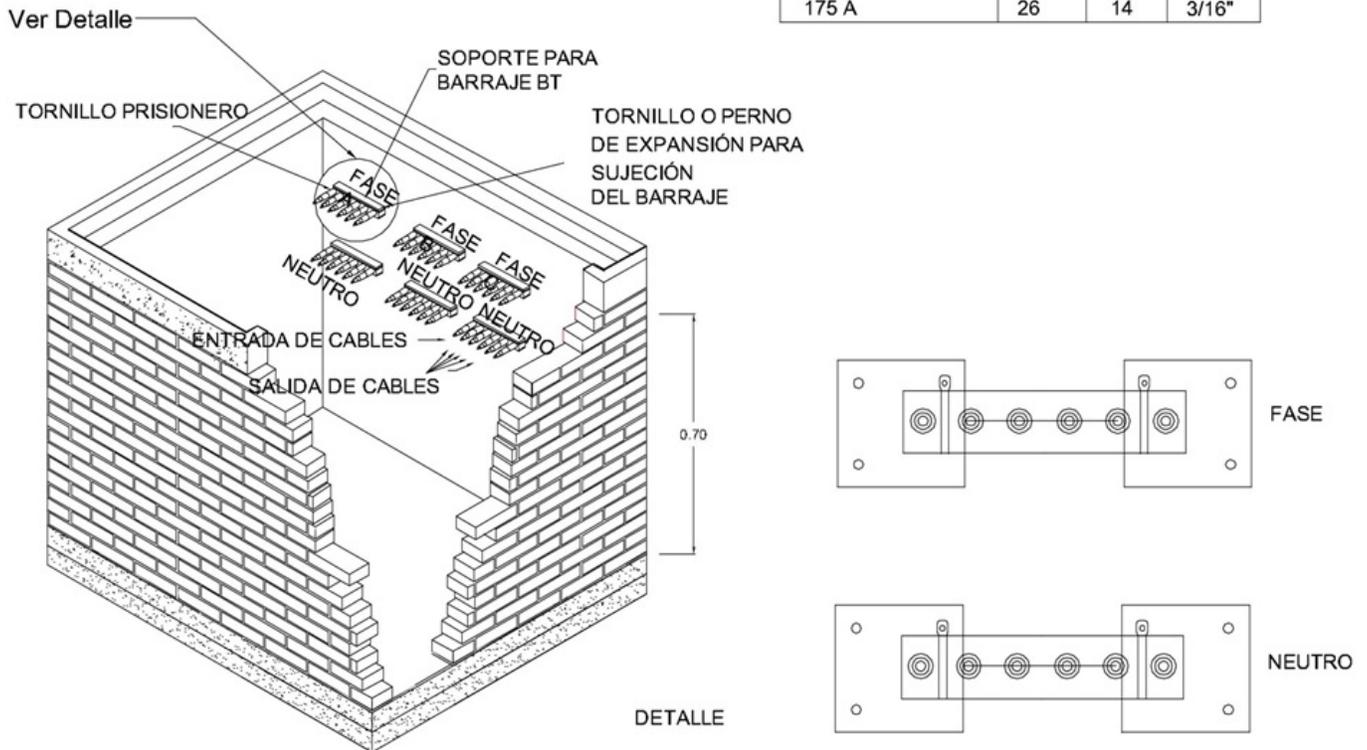

NOTAS:

- EL ELEMENTO TERMINADO GALVANIZADO Y PINTADO CON LOS COLORES DISTINTIVOS DE LAS FASES AMARILLO, AZUL, ROJO Y BLANCO.
- DIMENSIONES DADAS EN MM.
- EN UNA CAJA DE INSPECCIÓN SOLAMENTE SE PUEDE INSTALAR UN (1) JUEGO DE BARRAJES