

# AP274 Caja de inspección para alumbrado público (Planta)


## NORMA TÉCNICA

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>
ÁREA NORMAS	G.V.
<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
AP274	01/05/2000




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



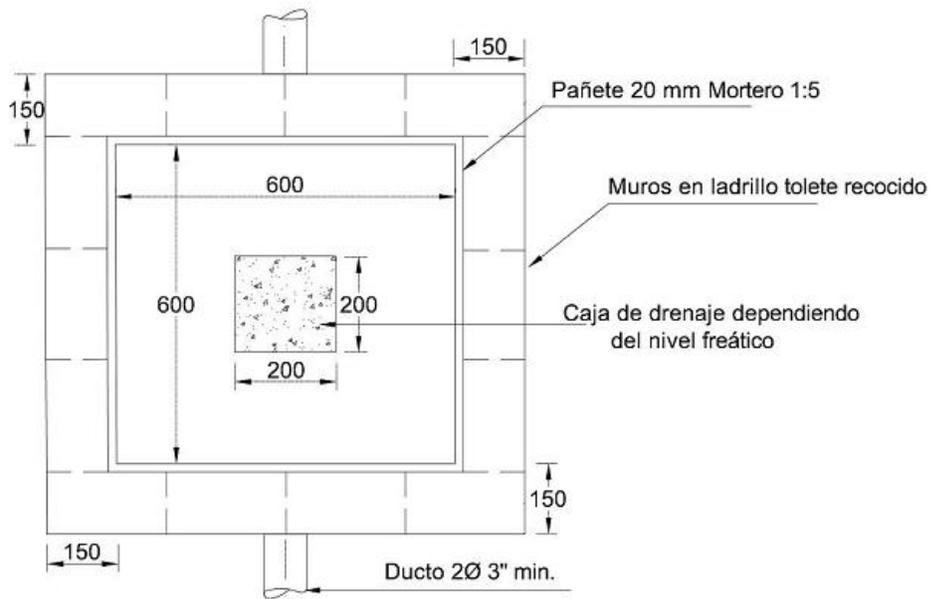

PLANTA  
CAJA Y MUROS

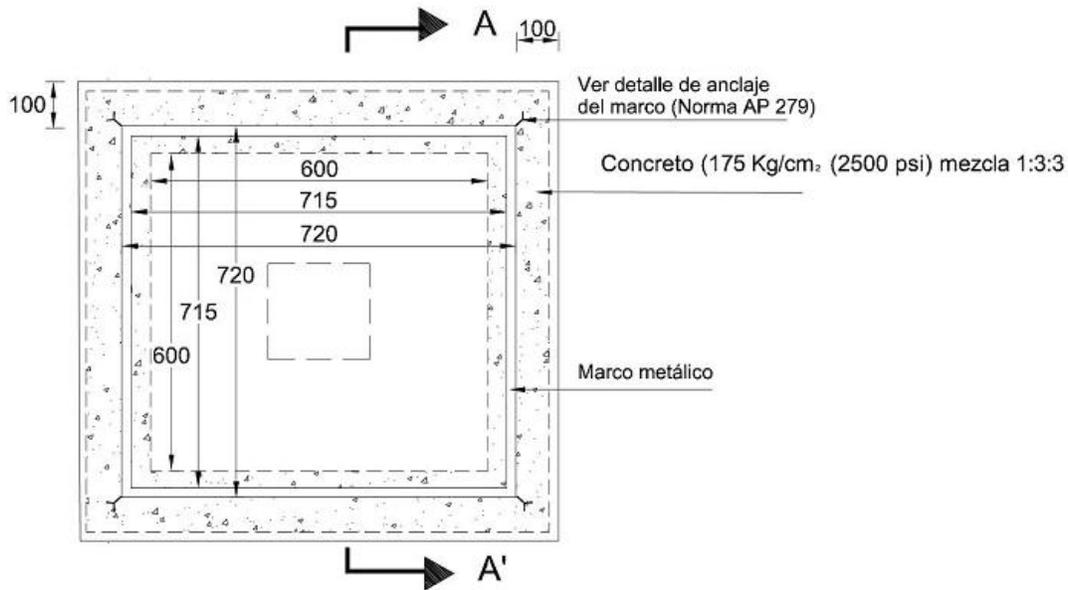

PLANTA  
CAJA CON MARCO

Caja de inspección para alumbrado público (Planta)

**NOTAS:**

-Dimensiones en mm.


**USOS:**

-No será aceptada para zonas vehiculares ni entradas a garajes.


-Se utiliza en zonas verdes y duras

Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

-Puede utilizarse diámetros de ductos hasta 3"

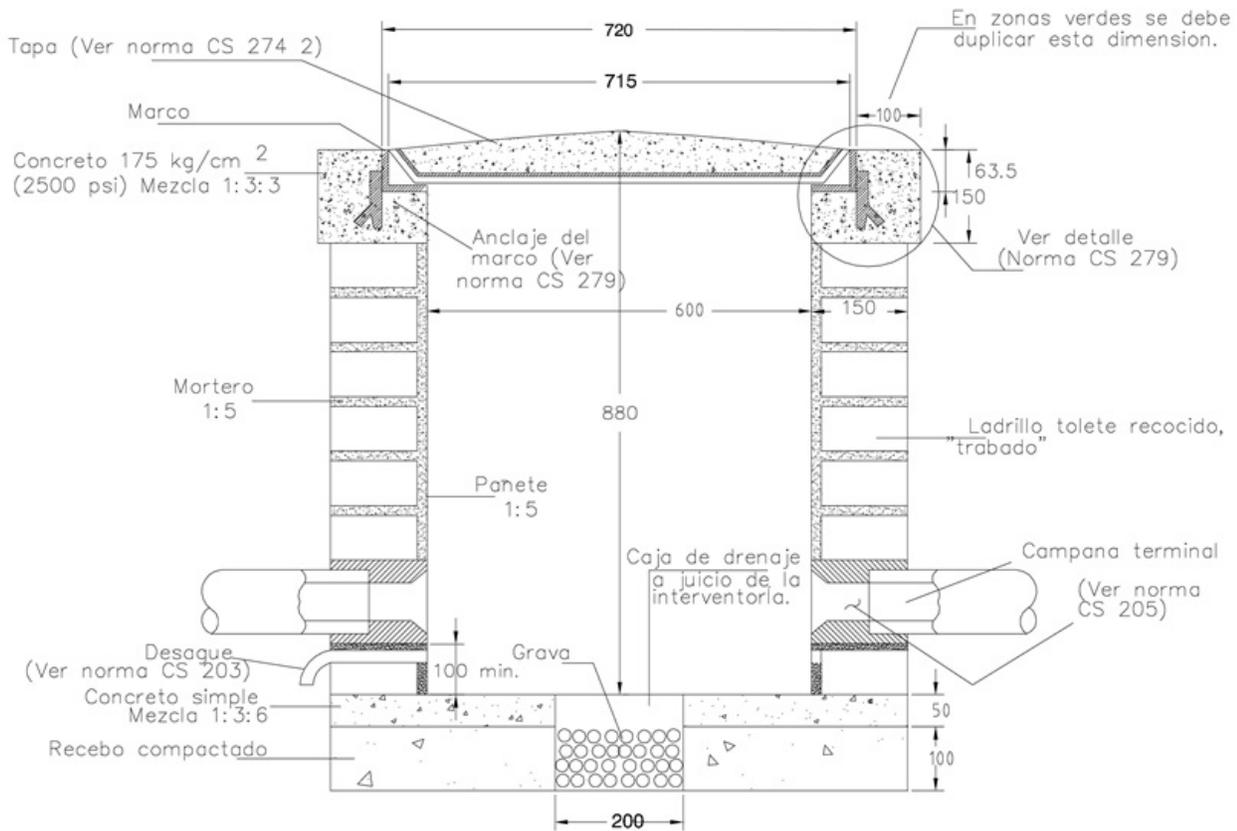


CORTE A A'  
(Ver norma CS 274)

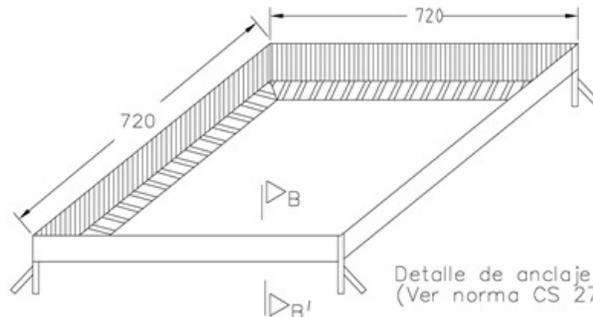


MARCO PARA CAJA DE INSPECCIÓN DE ACOMETIDAS DE A.P. Y B.T.

CODIGO SAP	MARCO PARA CAJA

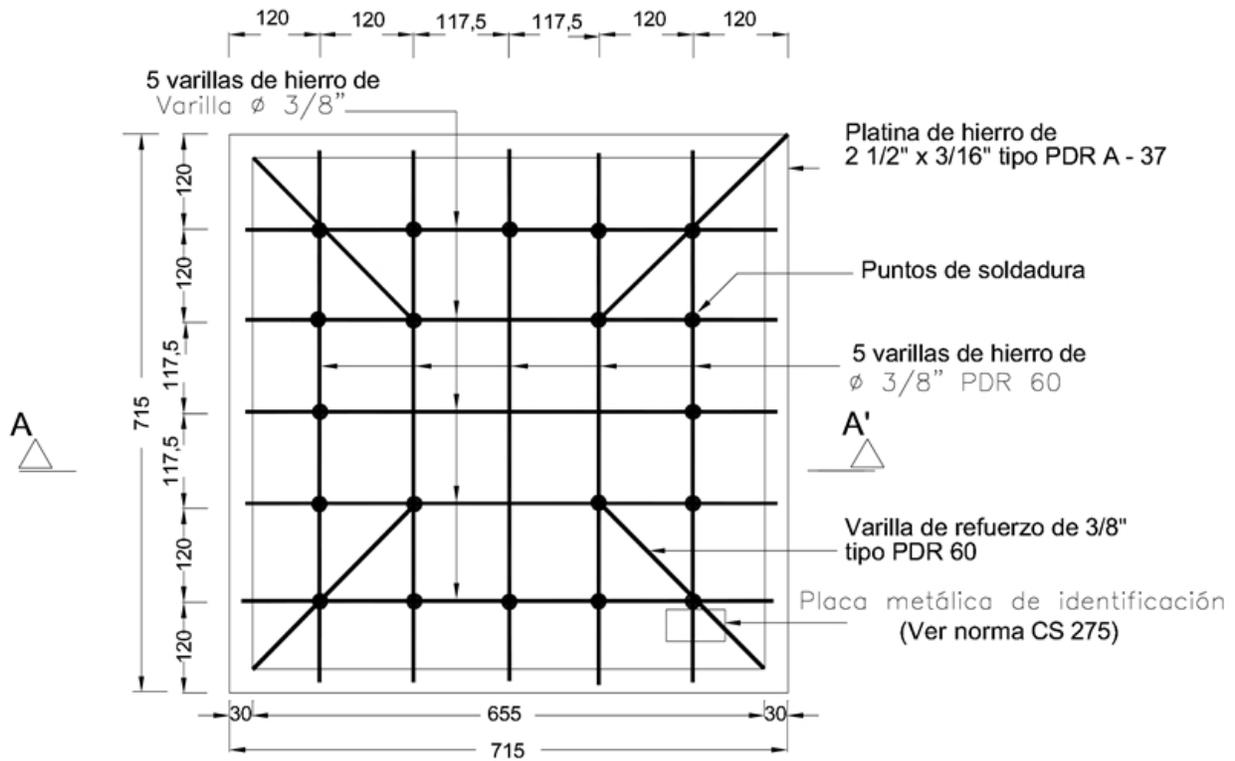

A

A'

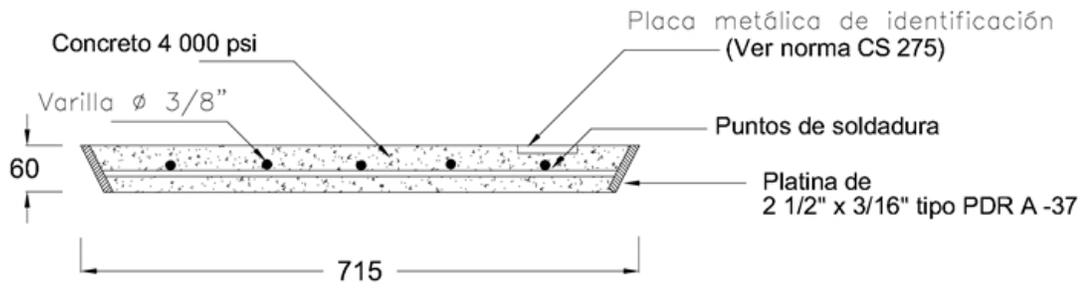

CORTE A - A'

Código de SAP

- NOTAS:**
- Dimensiones en mm
  - La resistencia especificada del concreto sera de la compresión a los 28 días.

