

CTU531 Barrera de protección para media tensión


NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
DPTO NORMAS	G.V.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
CTU 531	09/05/2000



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



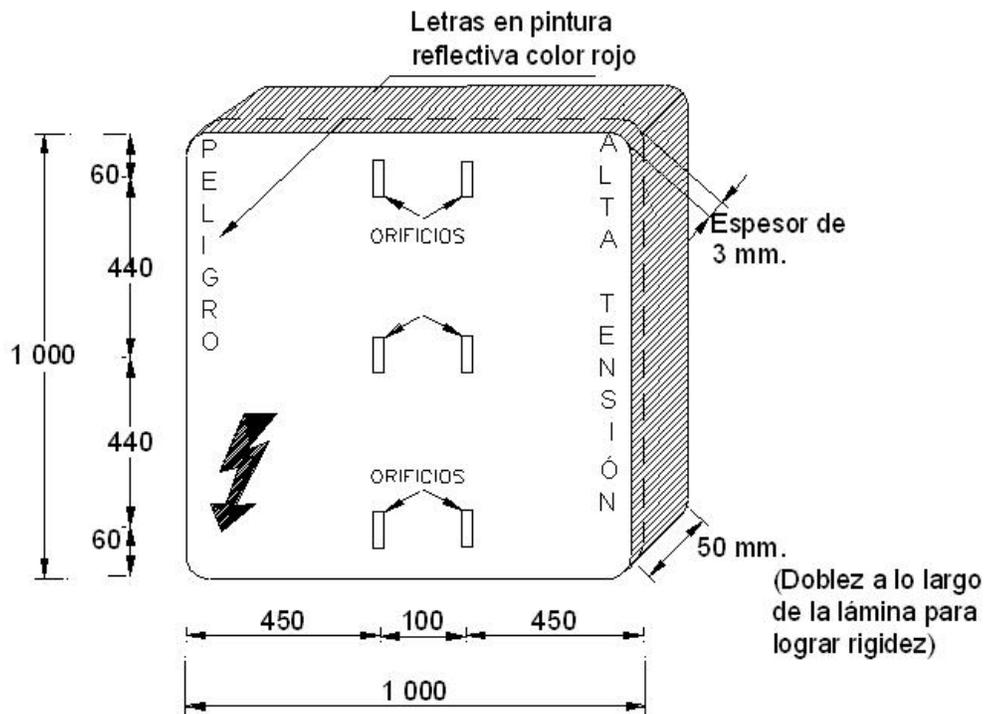


Material: Policarbonato transparente con capa protectora de radiación UV

Aplicación: Instalada sobre postes para impedir acercamiento, desde ventanas y azoteas a los conductores desnudos de M.T.

Tamaño: 1 000 x 1 000 x 3 mm.

Señalización: La marcación de "Peligro Alta Tensión", CODENSA y el símbolo, deben quedar mirando hacia las edificaciones

DETALLE ORIFICIOS



PLACA DE POLICARBONATO