

CTU612 Centros de distribución industrial 34,5 kV tipo exterior. Diagramas unifilares


NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
DPTO NORMAS	DPTO D, N y R
Revisión #:	Entrada en vigencia:
CTU 612	22/09/2009




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>




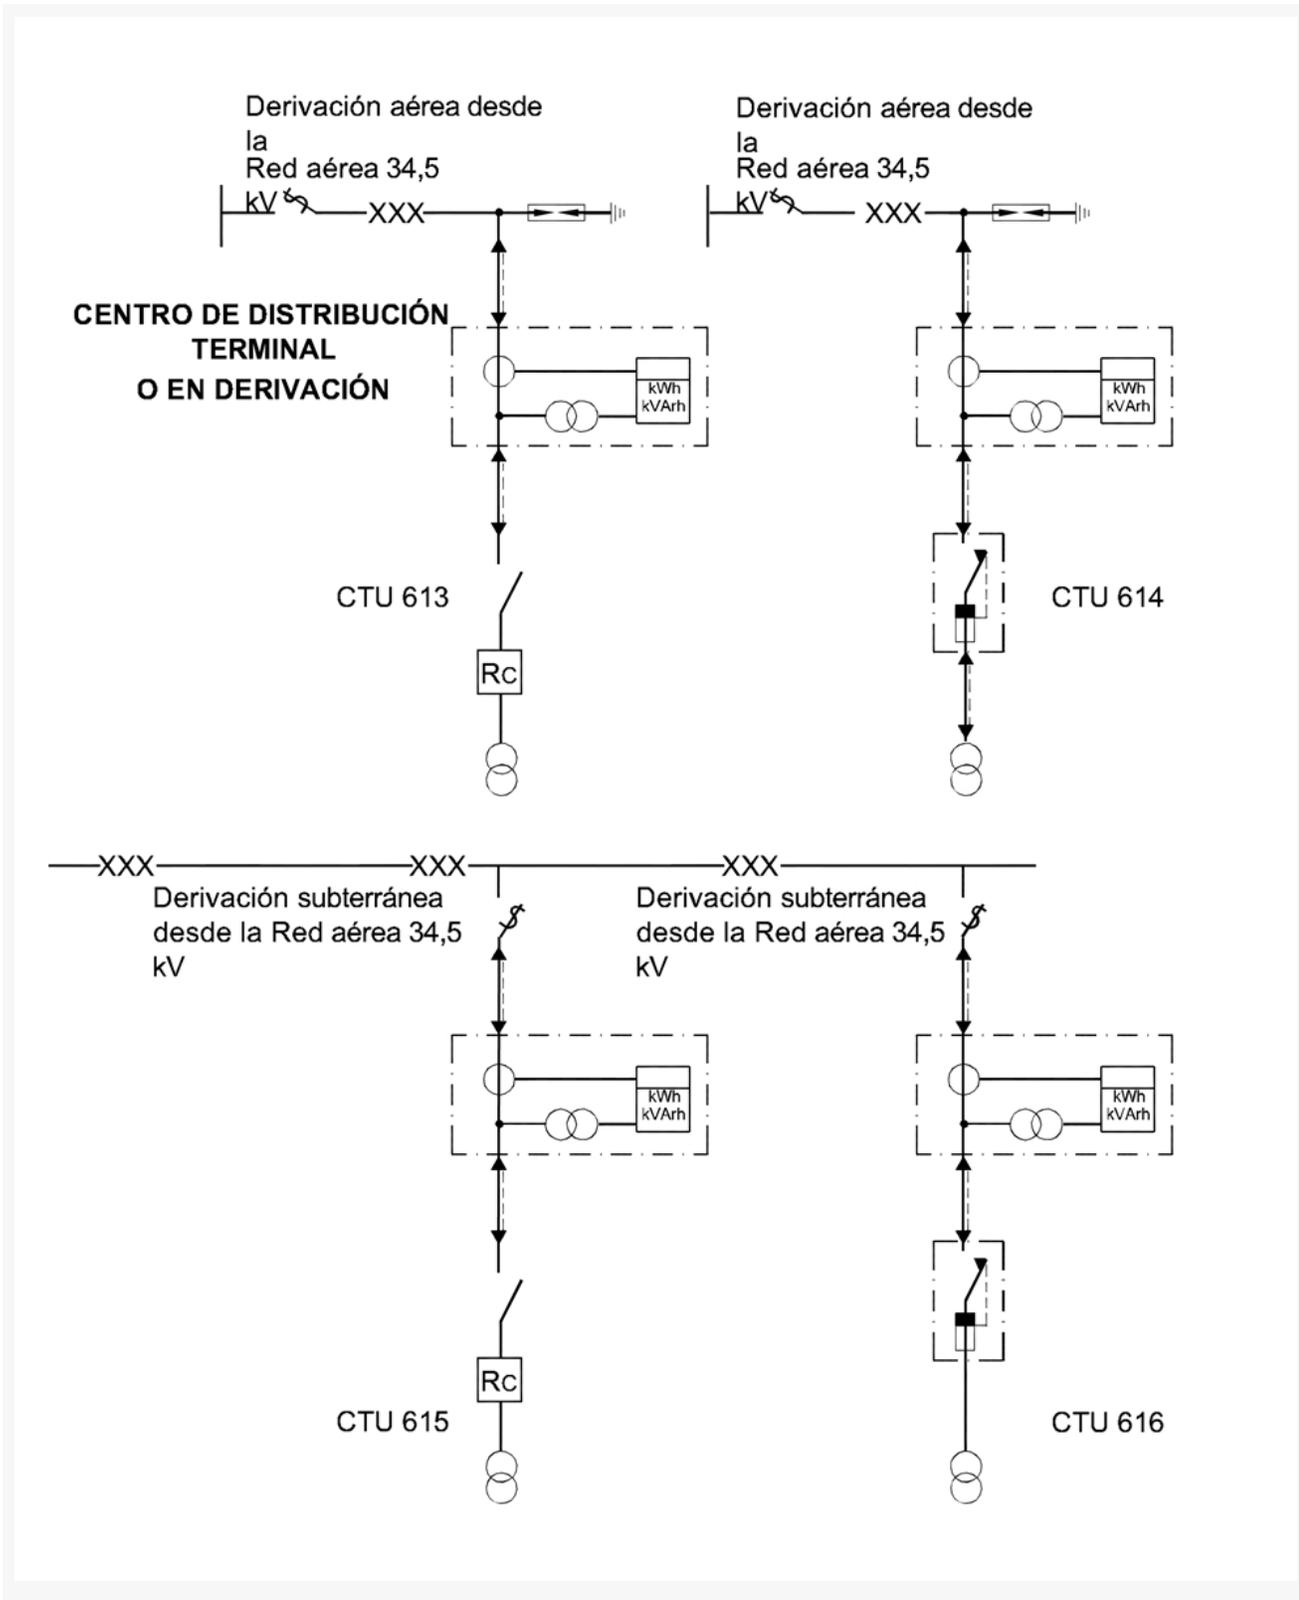

Derivación aérea desde
la
Red aérea 34,5

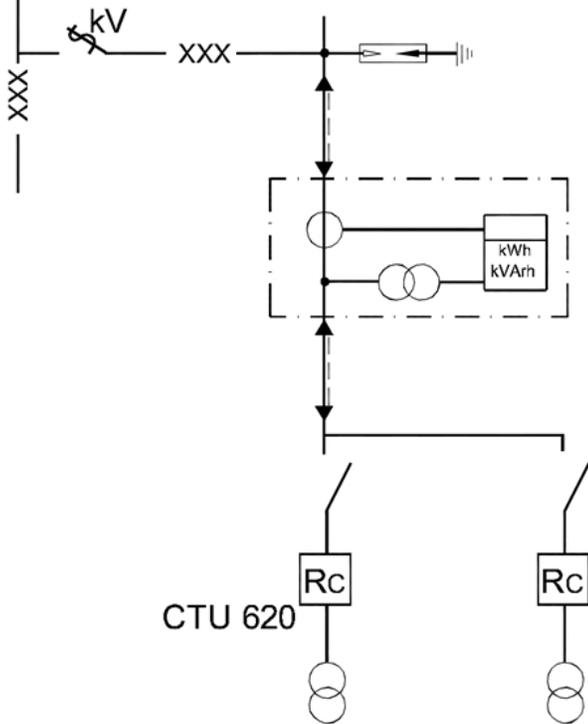

Derivación subterránea
desde la red aérea de
34,5 kV

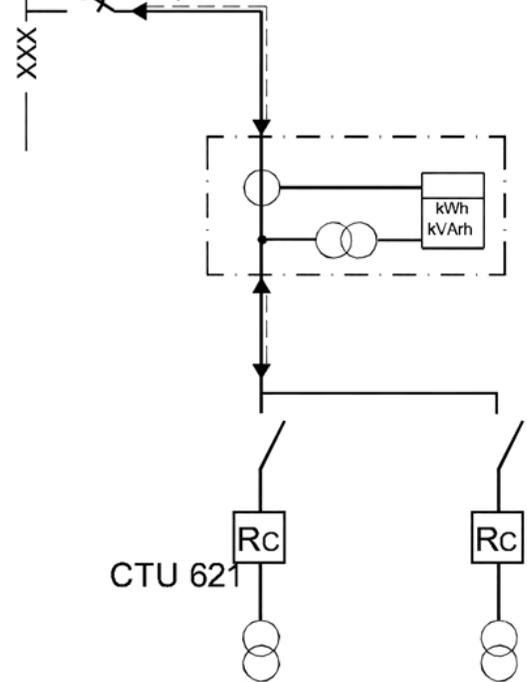

NOTAS:

Para Centros de Distribución 34,5 kV con Entrada y Salida, se utilizarán las normas del tomo V- Centros de transformación para redes subterráneas.