

AP309 Montaje luminaria tipo ornamental para conjuntos residenciales


NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
DPTO NORMAS	COMITÉ DE NORMAS
Revisión #:	Entrada en vigencia:
AP309	04-05-2005



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



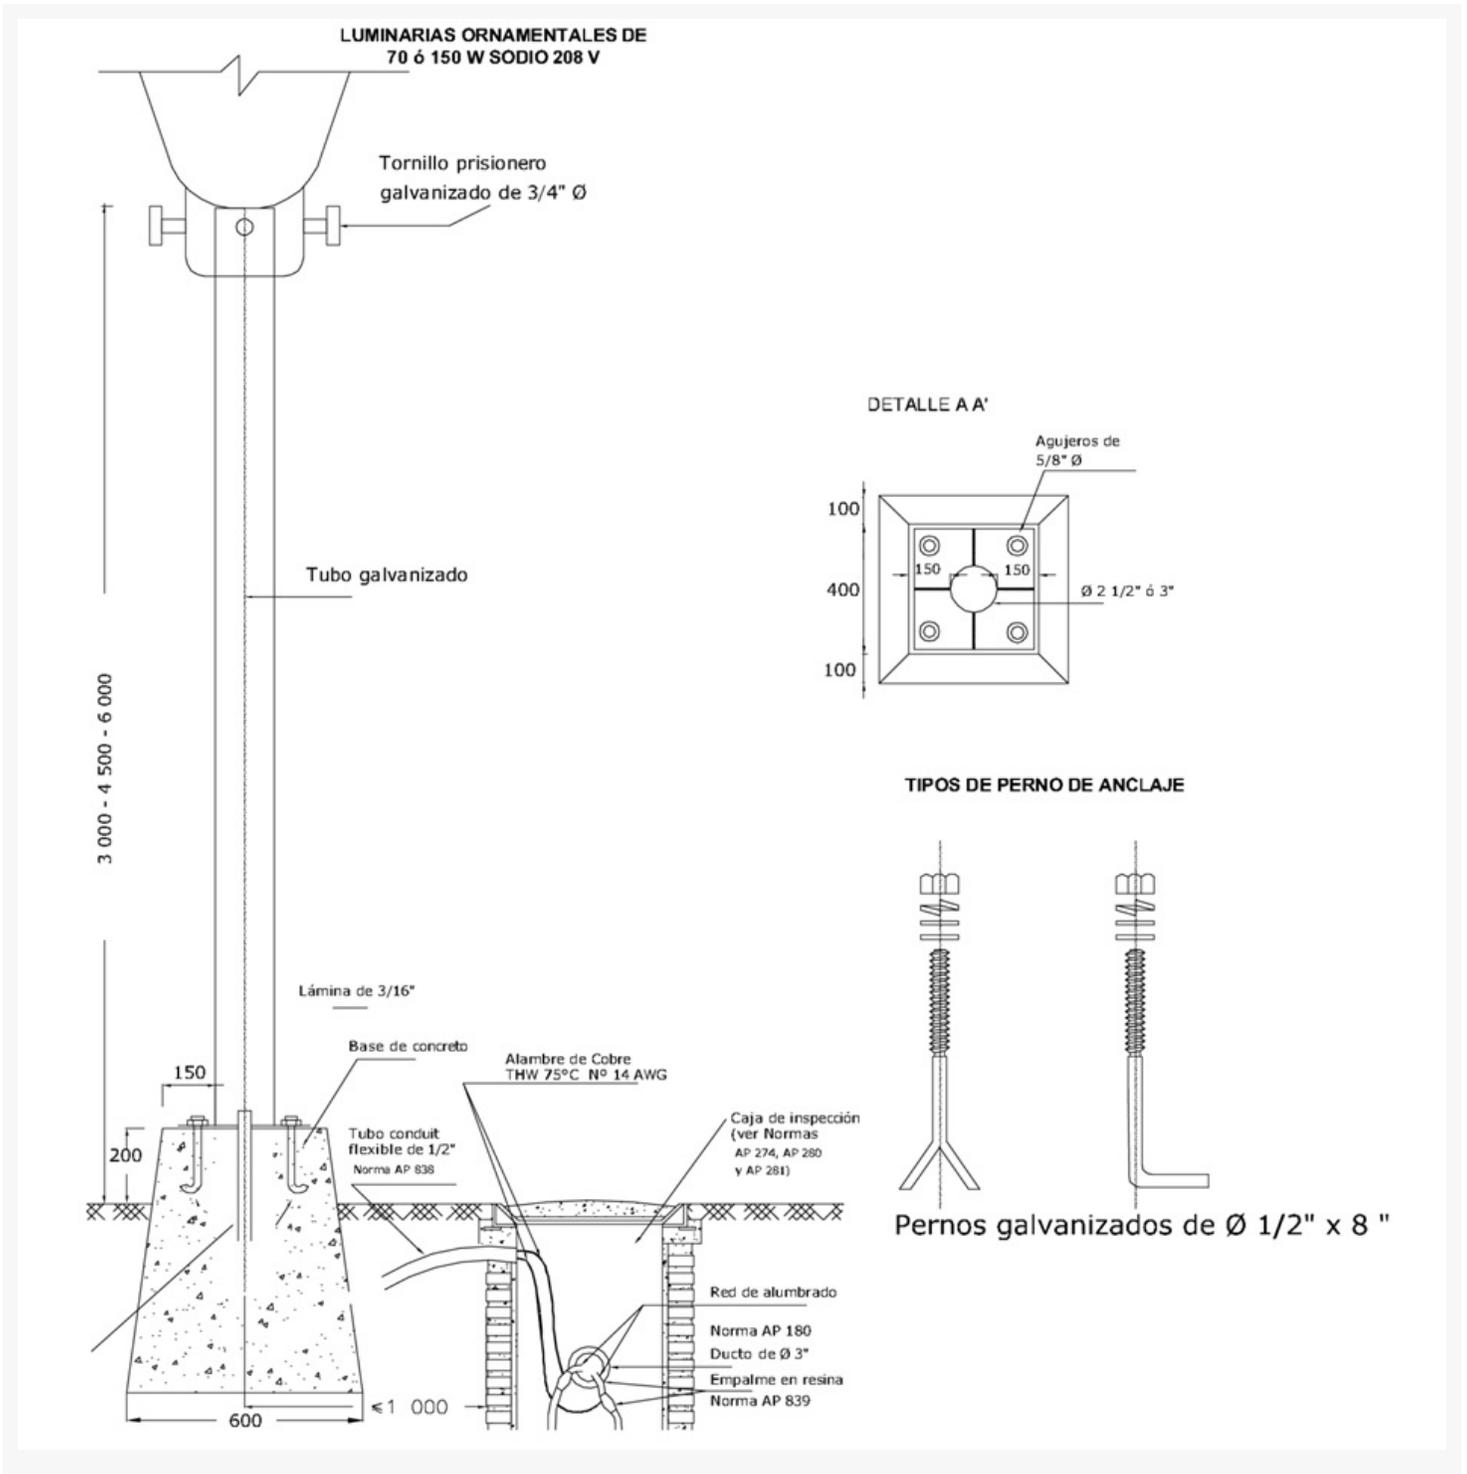

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
	1		AP-274-280-281	Caja de inspección para A.P.
			ET-457	Tomillo prisionero galvanizado de Ø 3/4"
x5	3-4.5		ET-601	Metros de tubo galvanizado 2 1/2"
x6	6	6764379	ET-601	Metros de tubo galvanizado 3"
				Lámina de 3/16"
				Pernos galvanizados de f 1/2" x 8"
TP ₁₀			ET-607	Metros de ductería PVC conduit tipo pesado 1/2 "
Q ₃₈	30		ET-123	Metros de cable de cobre THW 75°C 14 AWG
		6769712		Ducto de 3"
e ₂₀	2	6762545	ET-708	Empalme en resina para BT
Q ₈₇	15		ET-121	Metros de alambre de cobre desnudo calibre 8 AWG
f ₂	1	6762280	ET-490	Varilla de puesta a tierra Ø 5/8" x 2.44 m con conector tipo tomillo
f ₃	1		ET-490	Conector para varilla de puesta a tierra 5/8"

NOTAS:

- La carcasa de la luminaria debe ir aterrizada.