

AP524 Centro de transformación de pedestal para A.P. Malla de puesta a tierra


NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
DPTO NORMAS	DPTO NORMAS
Revisión #:	Entrada en vigencia:
AP524	02/07/2013

55P
VISADO
SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS PÚBLICOS



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

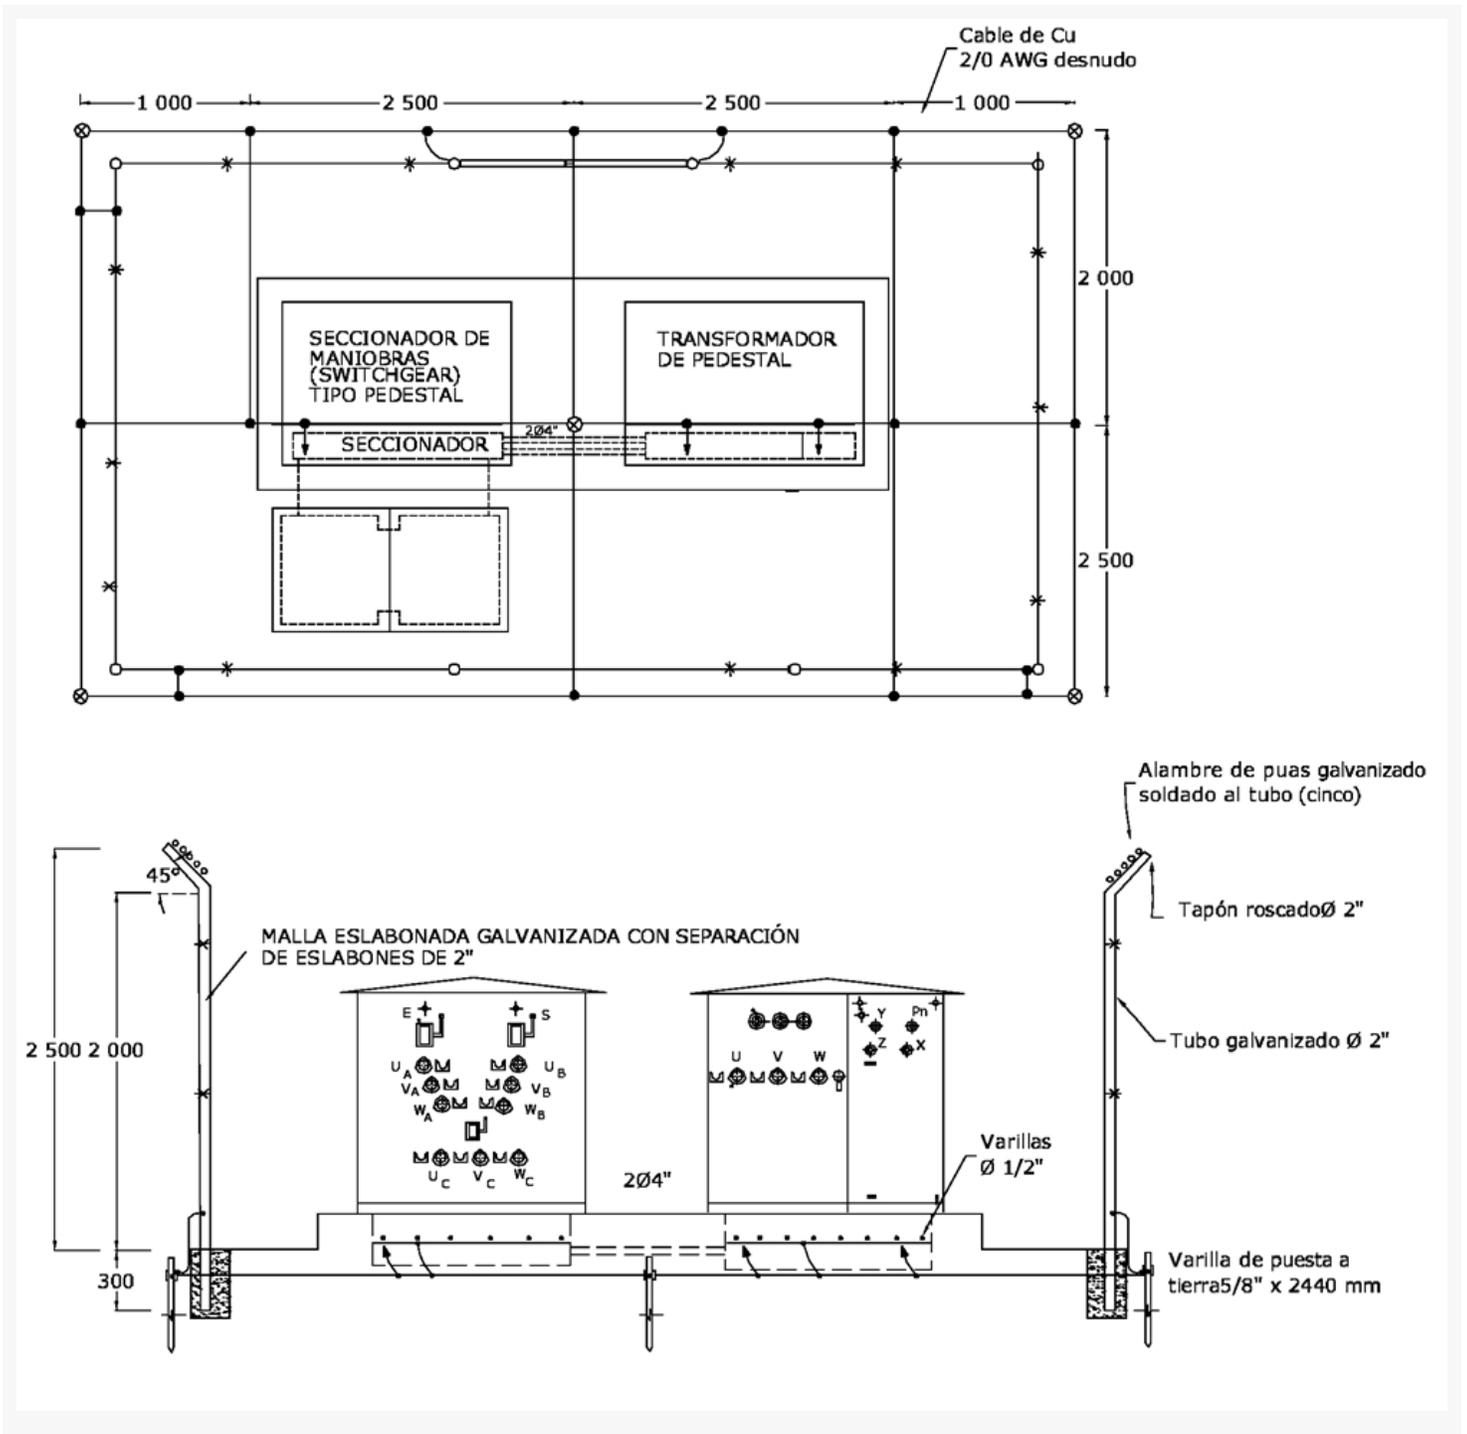

Notas:

- El diseño de malla de puesta a tierra propuesto en esta norma es indicativo, por tanto, para ser implementado en proyectos, debe verificarse por medio de cálculos, que los valores de resistencia de puesta a tierra aseguren unas tensiones de toque y paso que no sean peligrosas para el ser humano ni para los equipos. Se recomienda utilizar el procedimiento de cálculo indicado en la norma IEEE 80.

- La presente norma aplica para instalaciones existentes.