

# AP525 Centro de transformación de pedestal para A.P. - Obra civil



## NORMA TÉCNICA

<b>Elaborado por:</b> DPTO NORMAS	<b>Revisado por:</b> COMITÉ DE NORMAS
<b>Revisión #:</b> AP525	<b>Entrada en vigencia:</b> 02/07/2013



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



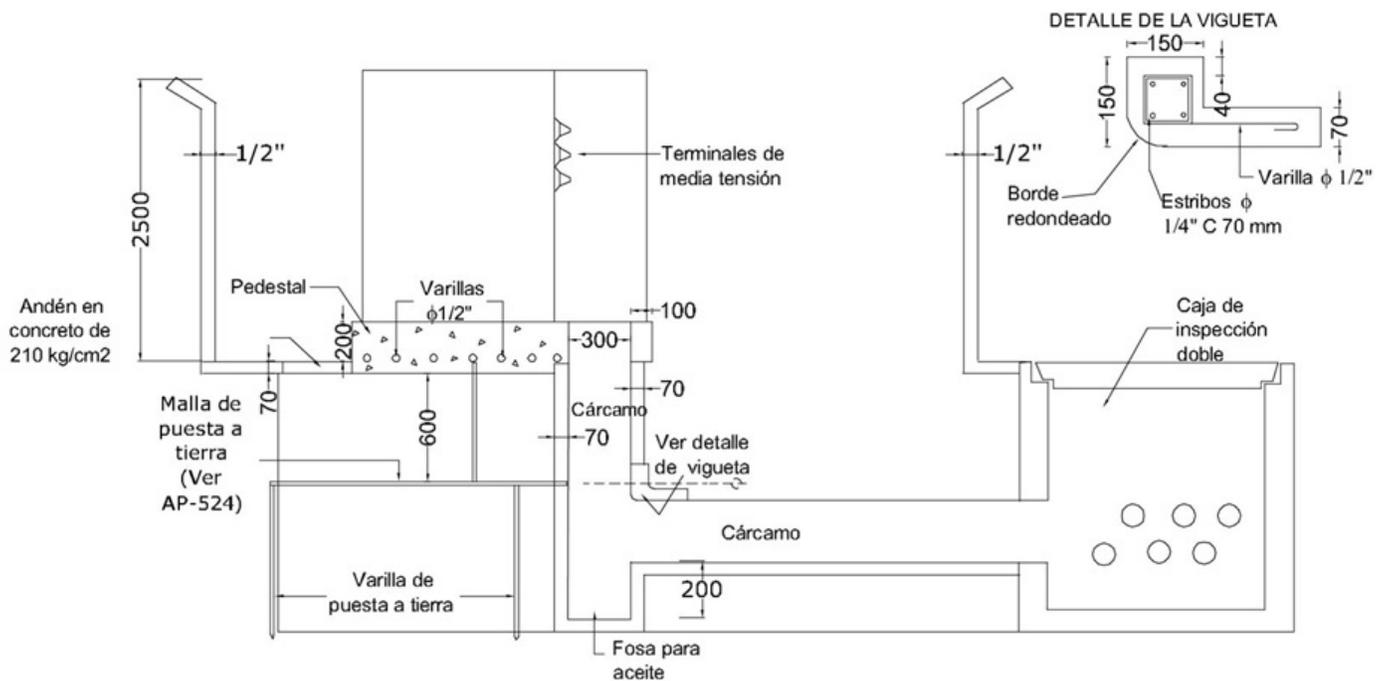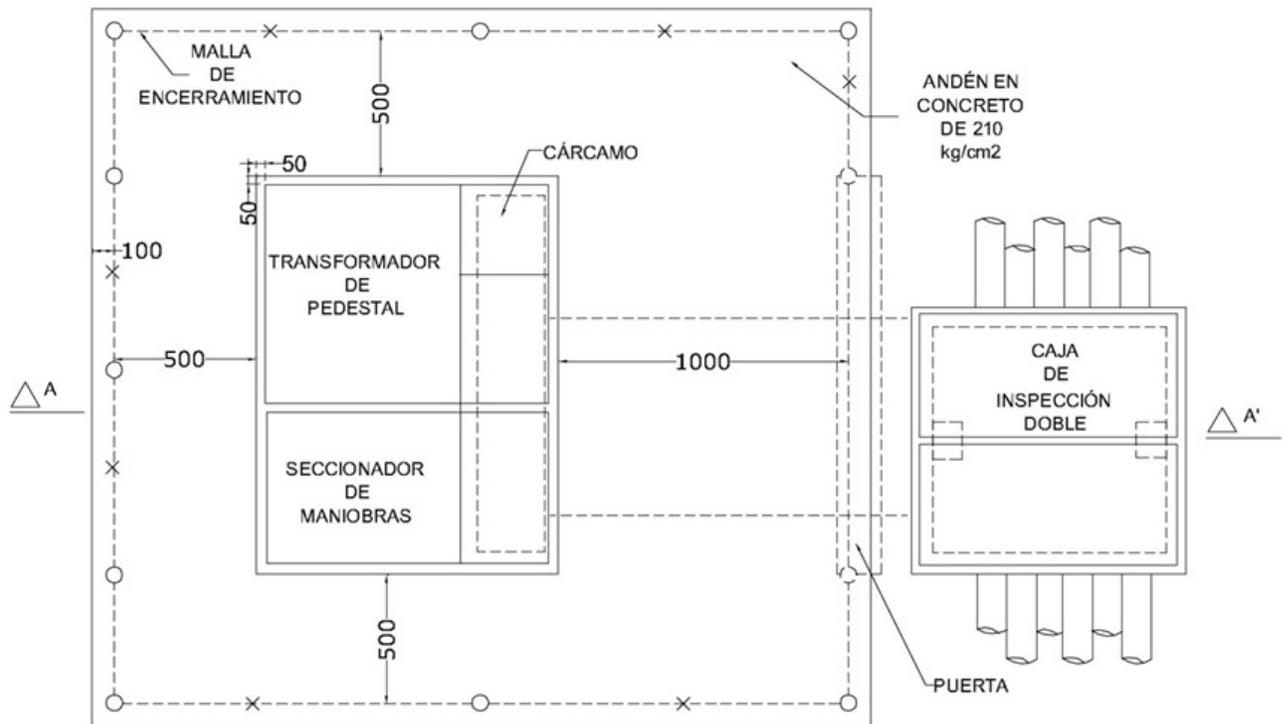

**Notas:**

- Las dimensiones están dadas en mm y los diámetros en pulgadas.

Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

- El andén se extiende 10 cm por fuera de la malla de encerramiento.
- Las dimensiones del andén de concreto deben considerarse como valores mínimos.
- La presente norma aplica para instalaciones existentes.