


# AP535-2 Centro de transformación subterráneo. Transformador

## NORMA TÉCNICA

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>
Diseño de la Red	Diseño de la Red
<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
AP535-2	16/03/2019



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

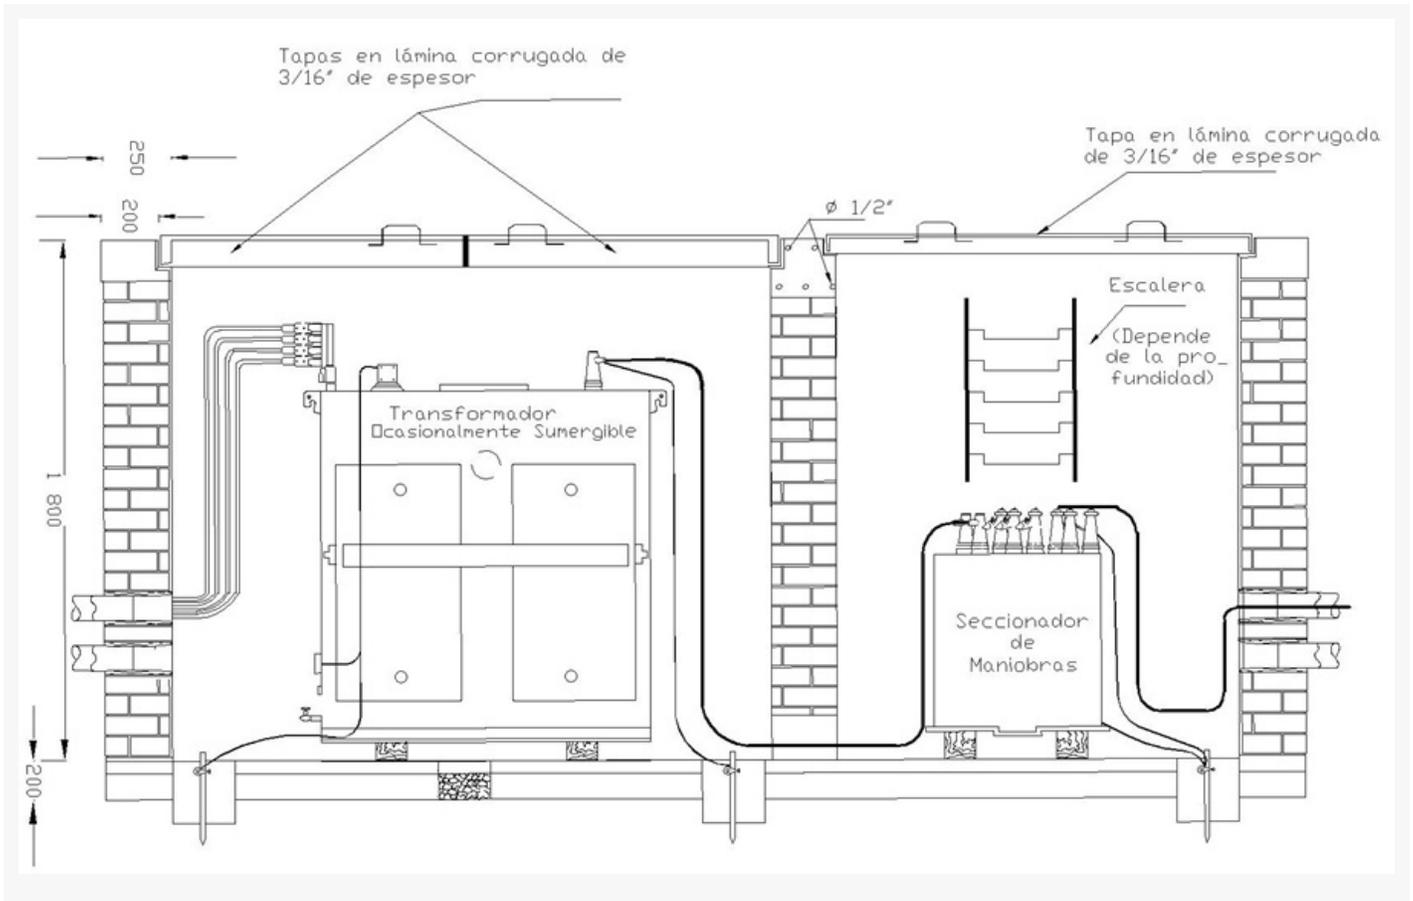

**NOTAS:**

- Dimensión en milímetros y pulgadas.
- El **seccionador** de maniobras debe quedar lo más superficial posible para que se opere con personal ubicado en el andén.
- La caja de **inspección** para el transformador de hasta 75 kVA será de 1.5x2.5x1.8 m.
- Para el **seccionador** de maniobras se debe usar la caja de **inspección** indicada en la CS290.