

AP833 Banda plástica de indicación de ductos eléctricos instalados


NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
ÁREA NORMAS	G.V.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
AP833	01-05-2000



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



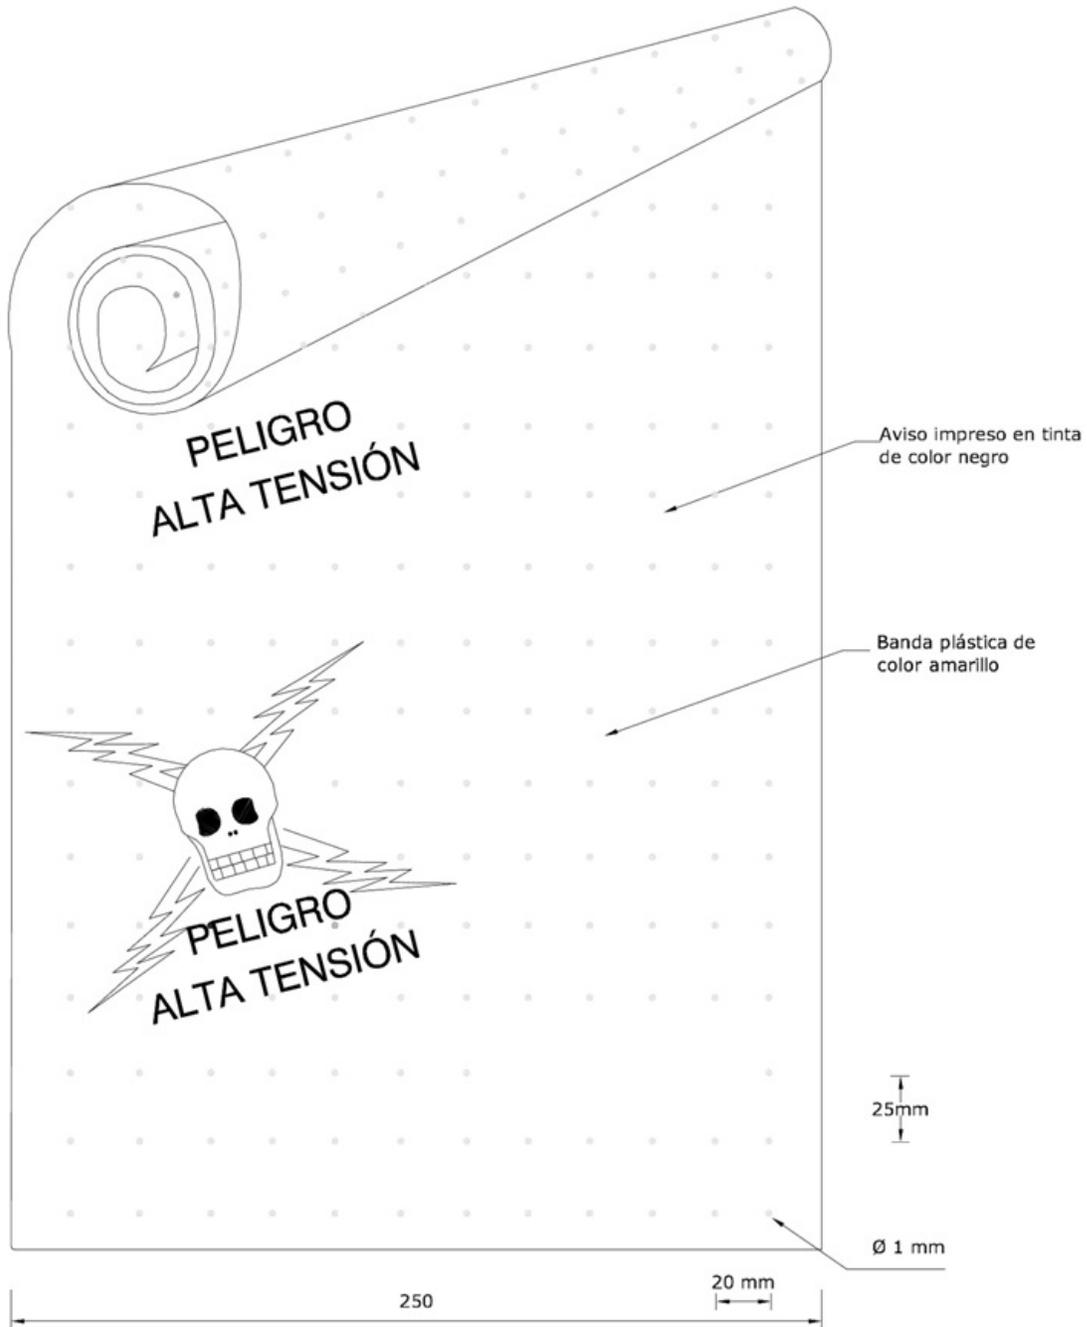

NOTA:

- Profundidad de instalación 300 mm. mínimo
- Distancia a ductos 200 mm. mínimo
- Dimensiones en milímetros

CODIGO SAP