

AP850 Fotocontrol


NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
DPTO. D, N Y R	DPTO. D, N Y R
Revisión #:	Entrada en vigencia:
AP850	22-07-11




-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

FOTOCONTROL NORMALMENTE ABIERTO

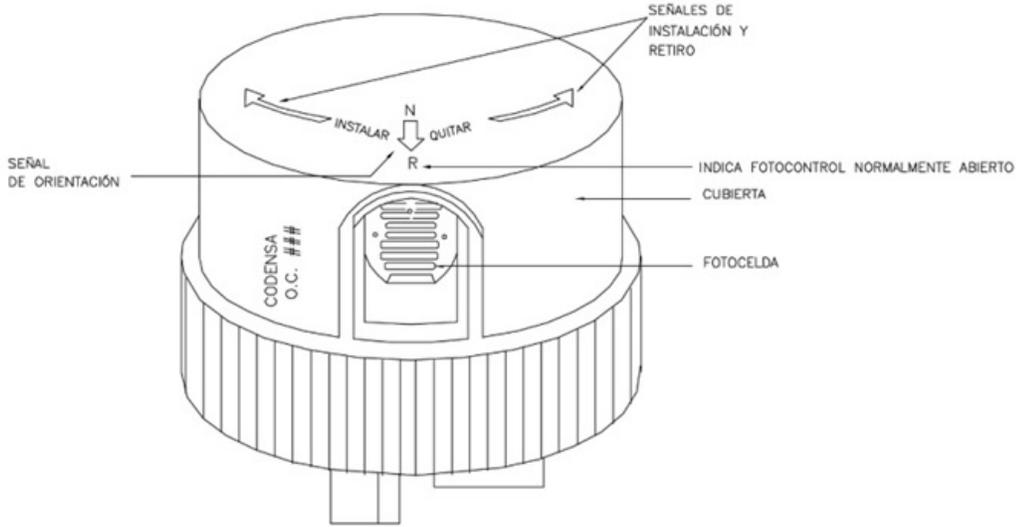

FOTOCONTROL NORMALMENTE CERRADO

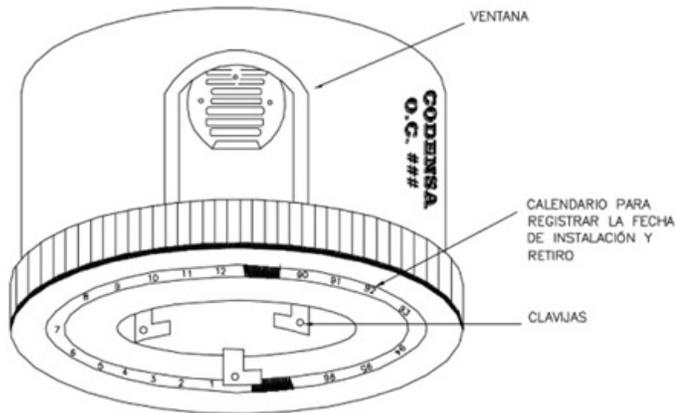

SÍMBOLO	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
F	6762325	Fotoccontrol 1 000 W / 1 800 VA 185 / 305 V , tipo N.C.
F ₁	6762137	Fotoccontrol 1 000 W / 1 800 VA 105 / 130 V , tipo N.A.

NOTAS:

- VER ESPECIFICACION TECNICA 819
- EXISTEN FOTOCONTROLES COMANDADOS POR FOTOTRANSISTORES CON CUBIERTA TRANSPARENTE Y POR TANTO NO TIENEN VENTANA

SÍMBOLO	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
F	6762325	Fotocontrol 1000W / 1800VA 185/305V, tipo N.C.
F ₃	6762137	Fotocontrol 1500W / 1800VA 105/130V, tipo N.A.

NOTAS:

- Ver [especificación técnica 819](#)
- Existen fotocontroles comandados por fototransistores con cubierta transparente y por tanto no tienen ventana