


# AP854 Porta fusible para contactor de alumbrado público

## NORMA TÉCNICA


<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>
DPTO. D, N Y R	DPTO. D, N Y R
<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
AP854	22-07-11



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

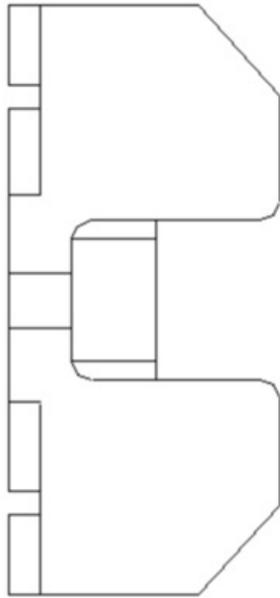

VISTA LATERAL

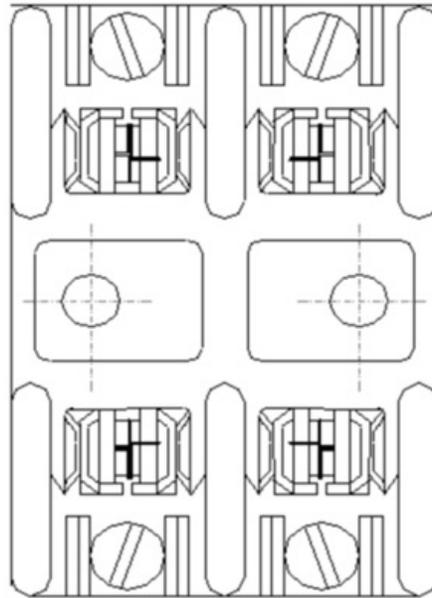

PLANTA

**NOTAS:**

- Porta-fusible para ser utilizado con fusibles de cartucho tipo UL k-5, 250V 31-60A, capacidad de interrupción de cortacircuito 50kA, **tensión** de prueba dieléctrica 2500V. Ver norma [AP 858](#)

Símbolo	Código SAP	Descripción del material
q94	6788569	Base portafusible dos polos 600V - 30A para contactor de AP