

AP858 Fusibles para contactor de control múltiple de alumbrado público (2x35 A y

NORMA TÉCNICA


Elaborado por:	Revisado por:
DPTO D, N Y R	G.V.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
AP858	30-09-10






Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



Fusibles 250 V

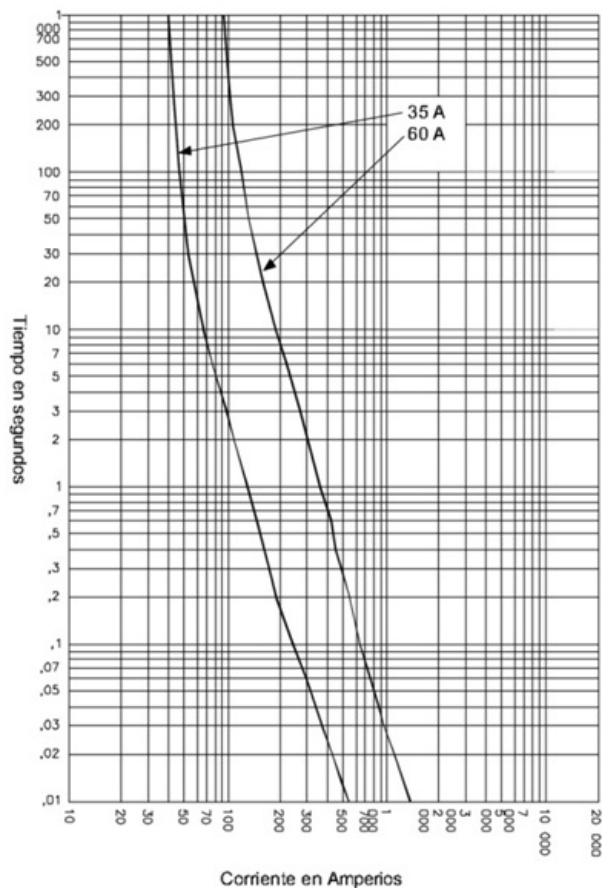

Fusibles 600 V

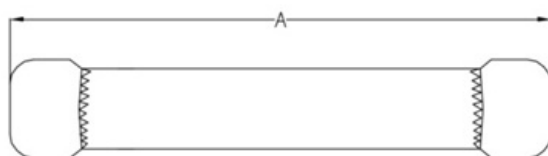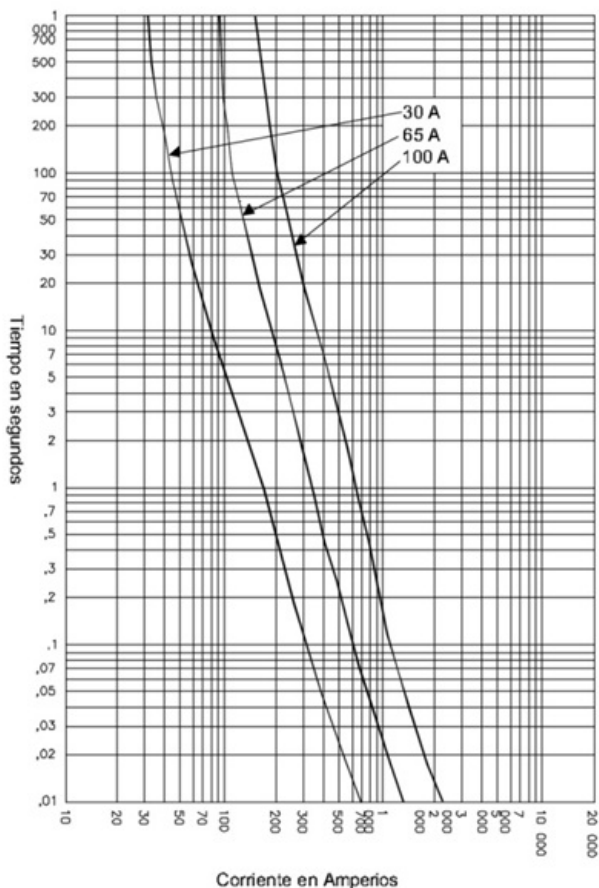

CARACTERÍSTICAS DE LOS FUSIBLES				
Referencia del Contactor	2 x 30 A	2 x 60 A	3 x 60 A	3 x 100 A
Corriente nominal	35 A	60 A	65 A	100 A
Capacidad de interrupción	50 kA			
Nivel mínimo de aislamiento	250 V		600 V	
Dimensiones	A=76 mm x B=21 mm (A=3" x B=13/16")		A=200 mm x B=34 mm (A=7 7/8" x B=1 5/16")	
Referencia de fabricantes	Ferraz Shawmut	OTN	OTS	
	Bussman	PON	KOS	

ANSI / UL			248-9
ICONTEC			
Denominación	Mot Prima	Prueb -Mec	Ter y Rec
N O R M A S			

NOTAS:

1) Protección de circuitos para control múltiple de A.P.

2) Los soportes donde se instalen los fusibles deberán ser de lámina de cobre, plateados, estañados o cadmiados, con refuerzos que garanticen la presión del contacto.

3) Fusible Clase K-5

4) Consulte la especificación técnica ET-814 de CODENSA S.A.

SÍMBOLO	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN
f 74	6776921	fusible tipo cartucho de 35 A - 250 V
f 75		fusible tipo cartucho de 65 A - 250 V
		fusible tipo cartucho de 65 A - 600 V
		fusible tipo cartucho de 100 A - 600 V

