


AP860 Contactor para control múltiple de alumbrado público

NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
DPTO. D, N Y R	G.V.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
AP860	22-07-11



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

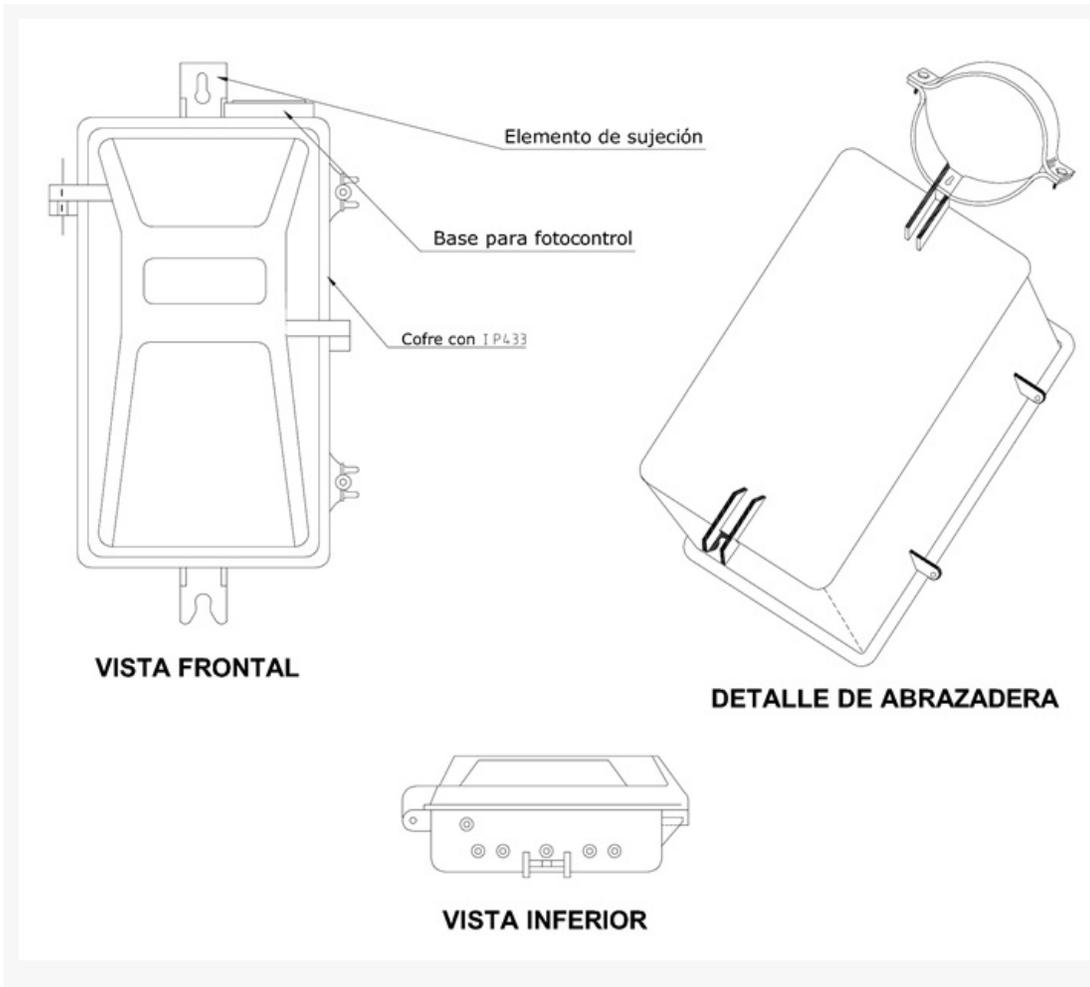

Codigo SAP	Descripcion del material	Uso con fotocontrol
	Contactador para control multiple de A.P. 2x60, 105 - 170 V	NA. 105 - 285 V, 1800 VA
	Contactador para control multiple de A.P. 3x60 ó 3x100 A, 480 - 277 V	NA. 105 - 285 V, 1800 VA
6762141	Contactador para control multiple de A.P. 2x30 A, 105 - 170V	NA. 105 - 130 VA

VISTA DEL CONTACTOR PARA CONTROL MULTIPLE

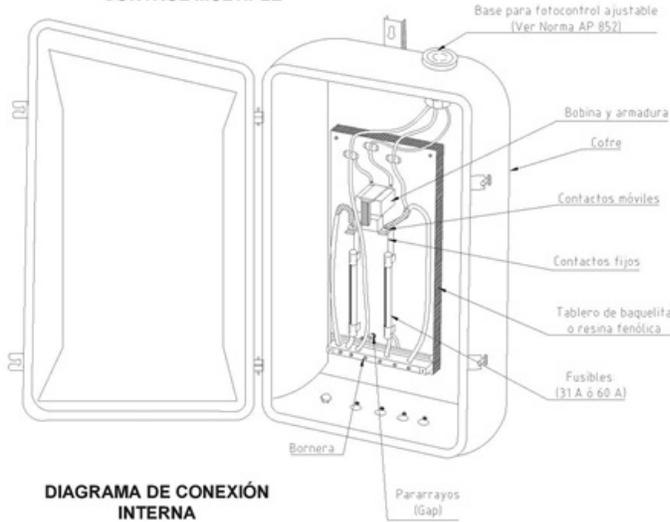


DIAGRAMA DE CONEXIÓN INTERNA

