

AE100 Bloqueo mecánico de interruptor automático

NORMA TÉCNICA


Elaborado por:	Revisado por:
DPTO NORMAS	G.V.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
AE100	06/01/2001






Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>




CORTE LATERAL

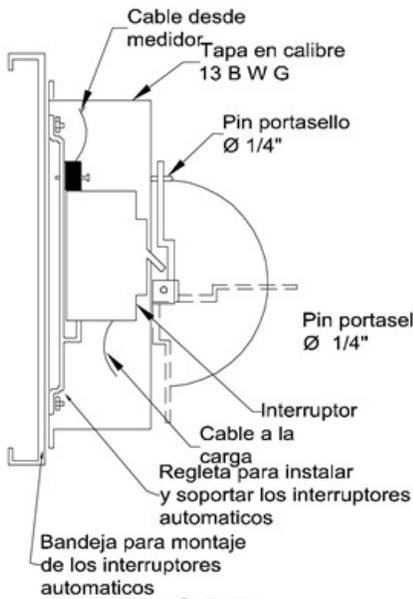


BLOQUEADOR MECANICO PARA CORTE DE ENERGIA

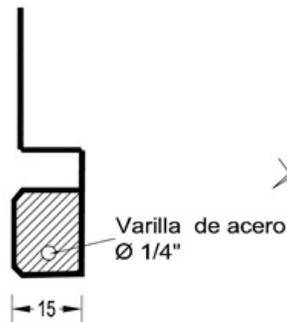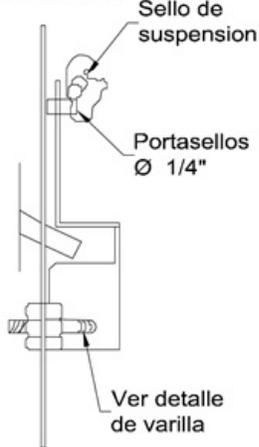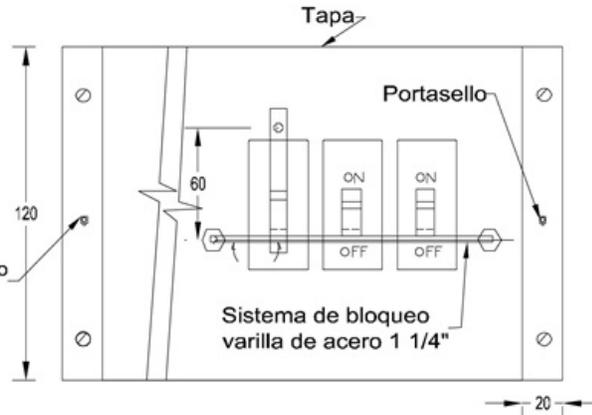

DETALLE DE VARILLA

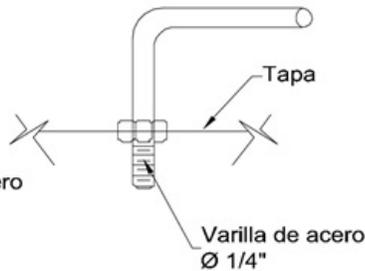

TAPA PARA INTERRUPTORES:

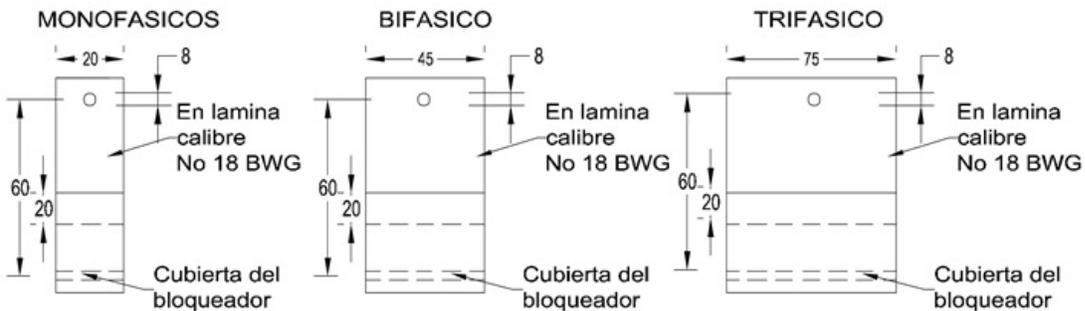

NOTAS

- La distancia "A" es de 25 mm para cuentas monofásicas y de 75 mm para cuentas bifásicas, a verificar con las dimensiones de los interruptores a instalar.

Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.