

# AE201 Diagramas unifilares para acometidas alimentadas de la red B.T.

## NORMA TÉCNICA

<b>Elaborado por:</b> DPTO NORMAS	<b>Revisado por:</b> G.V.
<b>Revisión #:</b> AE201	<b>Entrada en vigencia:</b> 02/07/2013



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



**1. ESQUEMA DE ACOMETIDAS AÉREAS O SUBTERRÁNEAS PARA CARGAS INSTALADAS HASTA 35 kW**

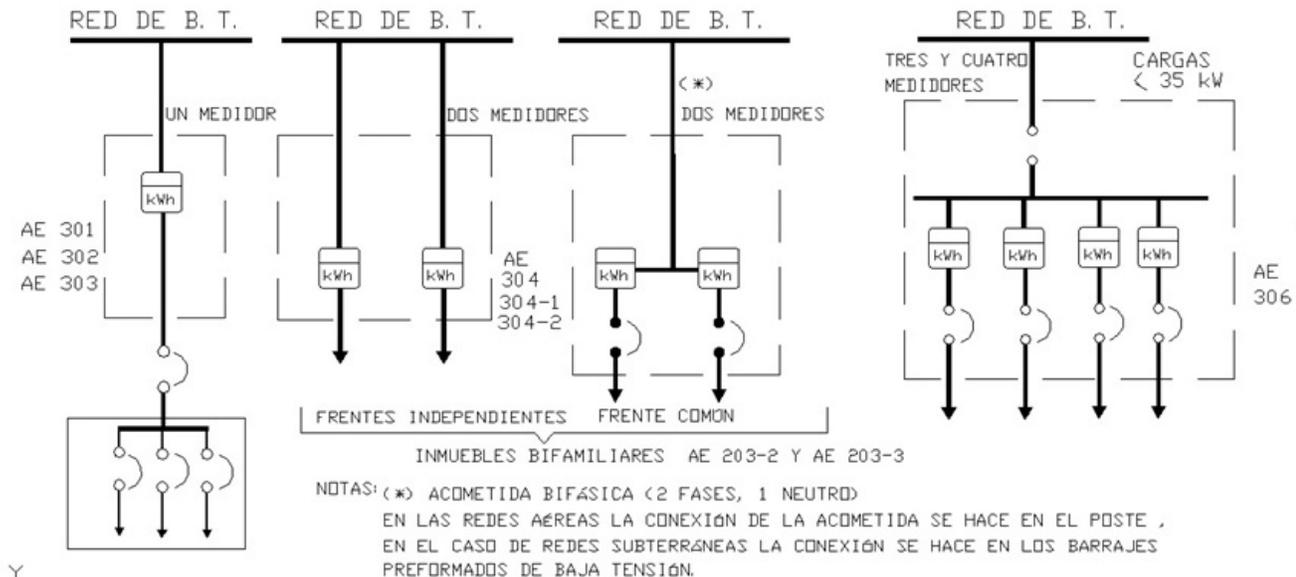


Figura 1

**2. ESQUEMA DE ACOMETIDAS PARA CARGAS INSTALADAS ENTRE 35 Y 225 kW**

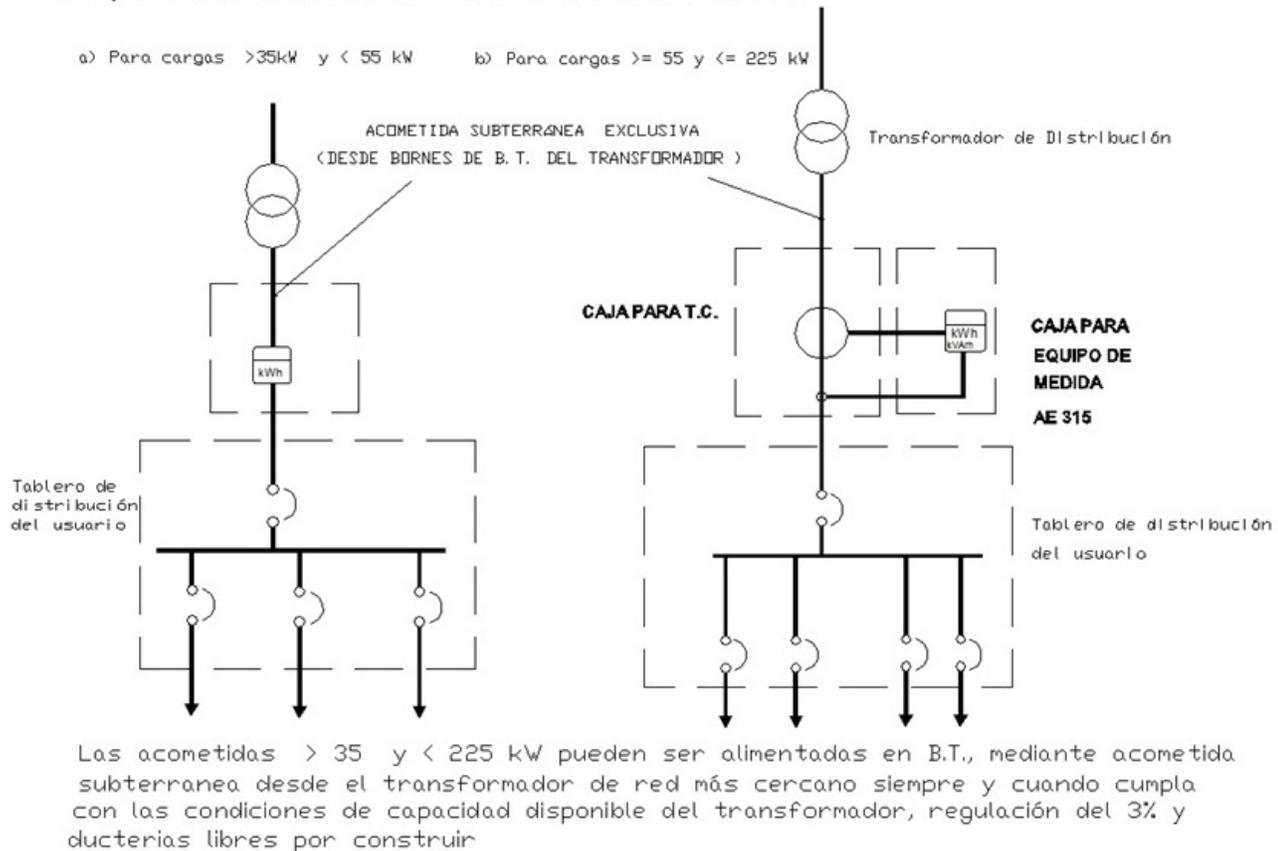


Figura 2