

AE203-2 Acometida - Esquema de conexión para caja de dos medidores

NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
DPTO NORMAS	G.V.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
AE203-2	02/07/2013



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



ACOMETIDA COMPARTIDA CONDUCTOR CONCÉNTRICO (DOS FASES Y UN NEUTRO)

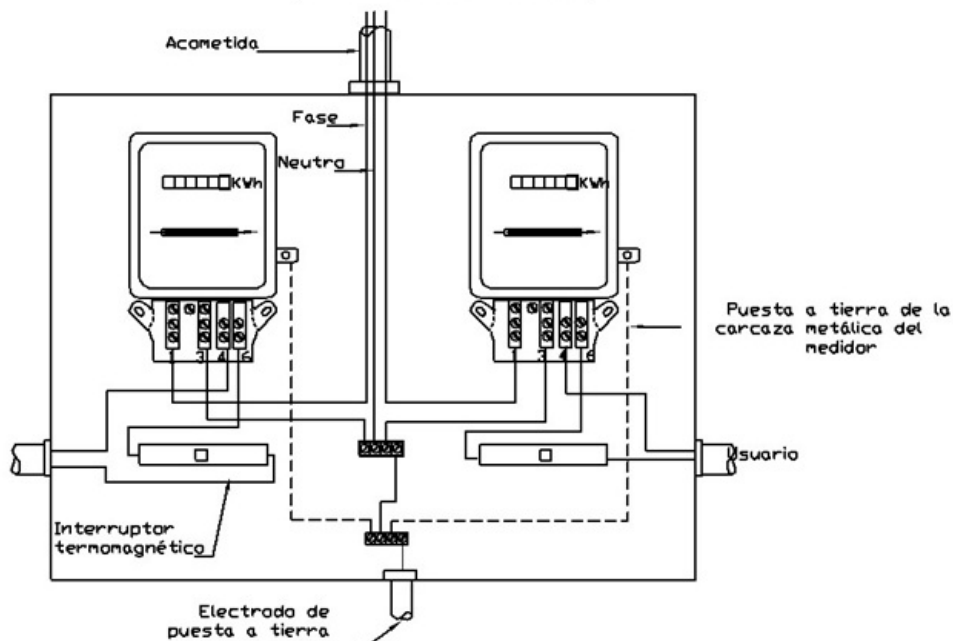


Figura 1

NOTA: Para inmuebles bifamiliares con frente común.

ACOMETIDAS INDEPENDIENTES

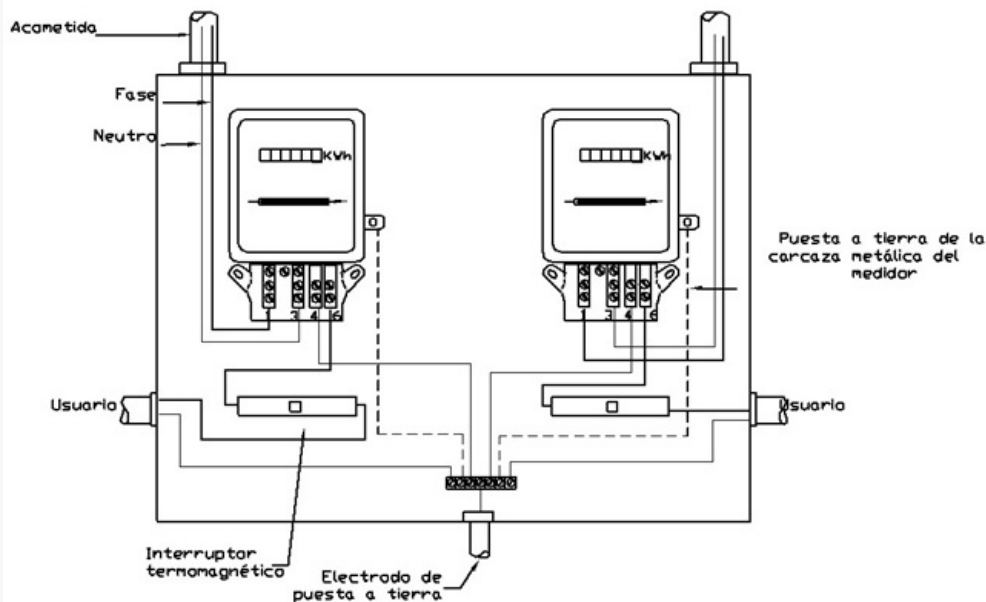


Figura 2

NOTA: Para inmuebles bifamiliares con frente independiente.