

AE203-4 Acometida – Esquema de conexión para caja de tres y cuatro


NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
DPTO NORMAS	G.V.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
AE203-4	11/09/2002



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



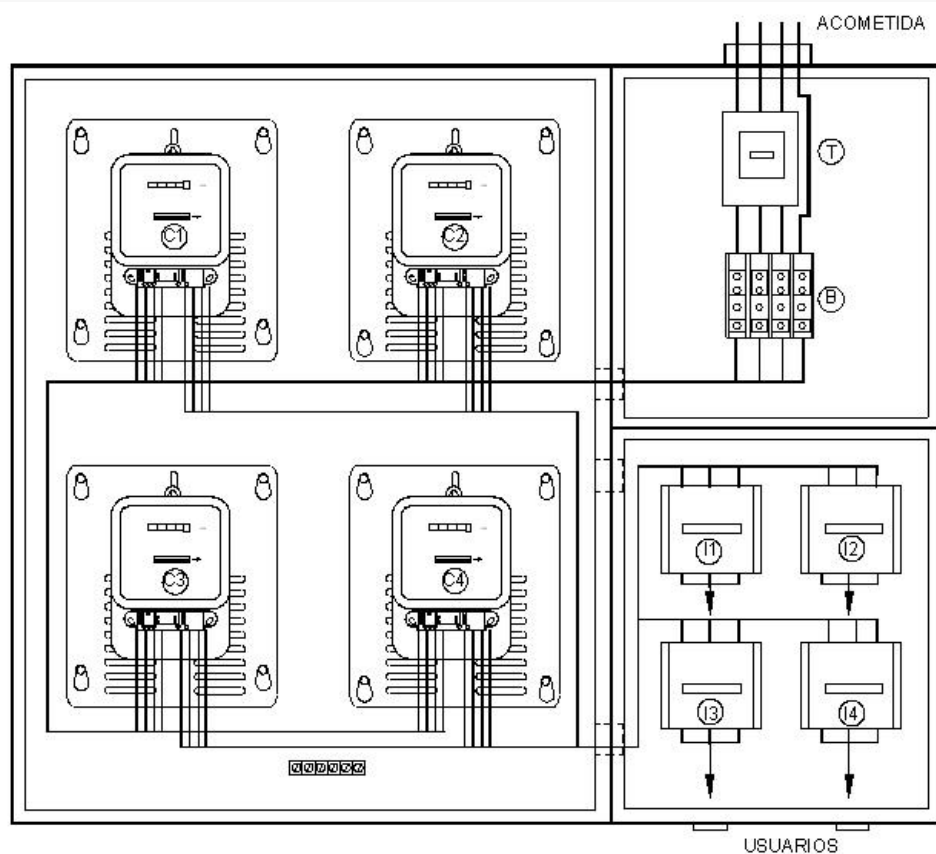

T: Totalizador
B: Bornera 3F+N
C1, C2, C3, C4: medidores
I1, I2, I3, I4: Interruptores para protección de cuentas individuales.