

## AE219-4 Acometida aérea. Alternativa 5 NORMA TÉCNICA


Elaborado por:	Revisado por:
DPTO.NORMAS	G.V.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
AE219-4	19/03/2004





-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones tecn versión actualizada en http://likinormas.micodensa.com/ donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la



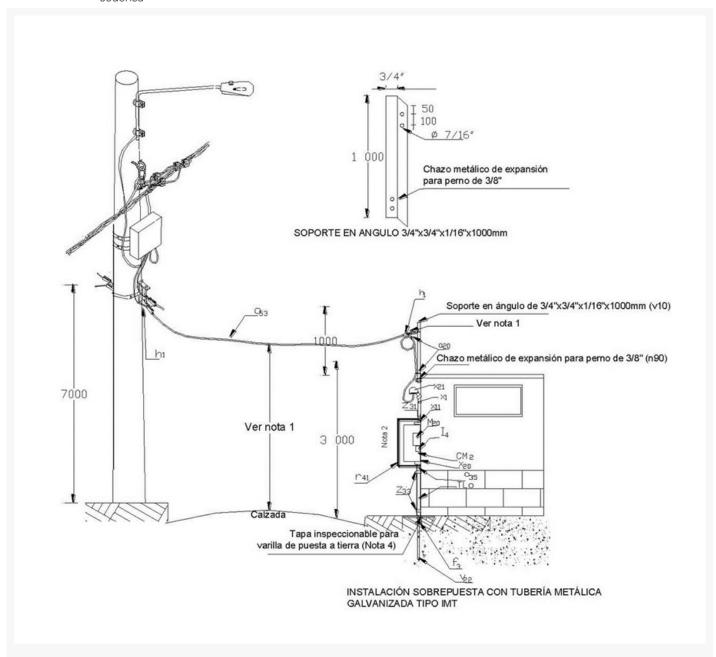

## LISTA DE MATERIALES



SÍMB.	codensa CANT.	CÓDIGO SAP	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a <sub>20</sub>	2	6762518		Amarre plástico para cable trenzado
CM <sub>2</sub>	1	6762421	ET902	Caja de medidor monofásico con puerta removible
f <sub>3</sub>	1		ET490	Conector para varilla a tierra 5/8"
h1	2	6762323	ET468	Tensor de acometidas
l <sub>4</sub>	1	6762552		Interruptor termomagnético de 1 x 40 A
M <sub>20</sub>	1	6763178 6762604	ET920	Medidor de energía activa, tarifa sencilla 15(60) A , 1 V
n <sub>90</sub>	2			Chazo metálico de expansión para perno de 3/8"
n <sub>91</sub>	8			Chazo metálico de expansión para perno de 3/16"
035	2		ET121	Metros de alambre de cobre calibre 8 AWG
053	20 (*)		ET-110	Metros de cable de cobre aislado con neutro concéntrico
				600 V 2 x 8 AWG (Nota 3)
r <sub>41</sub>	1	6762504	GSCC019/1	Reja de seguridad para medidores monofásicos
V <sub>10</sub>	1			Soporte en ángulo de ¾ "x ¾ "x1/16"x 1 000 mm
V22	1	6762364 6762280	ET-490	Varilla de puesta a tierra 5/8" x 2,44 m
Х9	1,5 (*)	6762233	ET601	Metros de tubo metálico galvanizado tipo IMC o Rígio 3/4 "
TL <sub>0</sub>	1,5 (*)		ET608	Metros de tuberia PVC conduit tipo liviano de ½ " (N 5)
x <sub>11</sub>	1	6762482		Boquilla galvanizada ¾ "
x <sub>20</sub>	1			Boquilla galvanizada ½"
x <sub>21</sub>	1	6762484	ET605	Capacete galvanizado 3/4 "
z <sub>31</sub>	2			Abrazadera para tubo metálico galvanizado 3/4 "
z <sub>33</sub>	2			Abrazadera para tubo metálico galvanizado ½ "

- (\*) Estas cantidades dependen de la localización y características particulares de la acometida.
- (\*) Los materiales indicados en la tabla corresponden a una carga monofásica de 4 kW.

## NOTAS:

- 1- Altura mínima de la acometida sobre nivel de piso:
- En puntos de retención o hasta la parte inferior de la curva de goteo: 3000 mm
- En vías residenciales y comerciales sin tráfico de vehículos de [glosario.carga]: 3600 mm
- En vías con tráfico pesado: 5500 mm
- 2- Para la ubicación de las cajas de medidores, se tomará como altura de referencia entre 1,5 y 1,7 m para el visor del medidor mas alto.
- Si la parte inferior de la caja queda ubicada a una altura menor a 80 cm, se podrá adicionar una reja metálica frontal para protección contra impacto.
- 3- El calibre de la acometida depende de la carga.
- 4- Se exigirá la caja de inspección para la varilla de puesta a tierra en conjuntos cerrados, en los demás casos la varilla irá directamente enterrada.
- 5- En caso que la conexión a tierra no sea empotrada, debe ir en ducto metálico galvanizado.
- 6- Para la entrada en vigencia de esta norma se da un periodo de transición de 3 meses a partir de la fecha de la última revisión.

Sólo se permitirá este montaje de caja sobrepuesta en fachada si se encuentra dentro de un conjunto cerrado.