

# AE287-1 Caja de inspección metálica para cambio de nivel


## NORMA TÉCNICA

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>
DPTO. NORMAS	G.V.
<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
AE287-1	19/03/2002



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



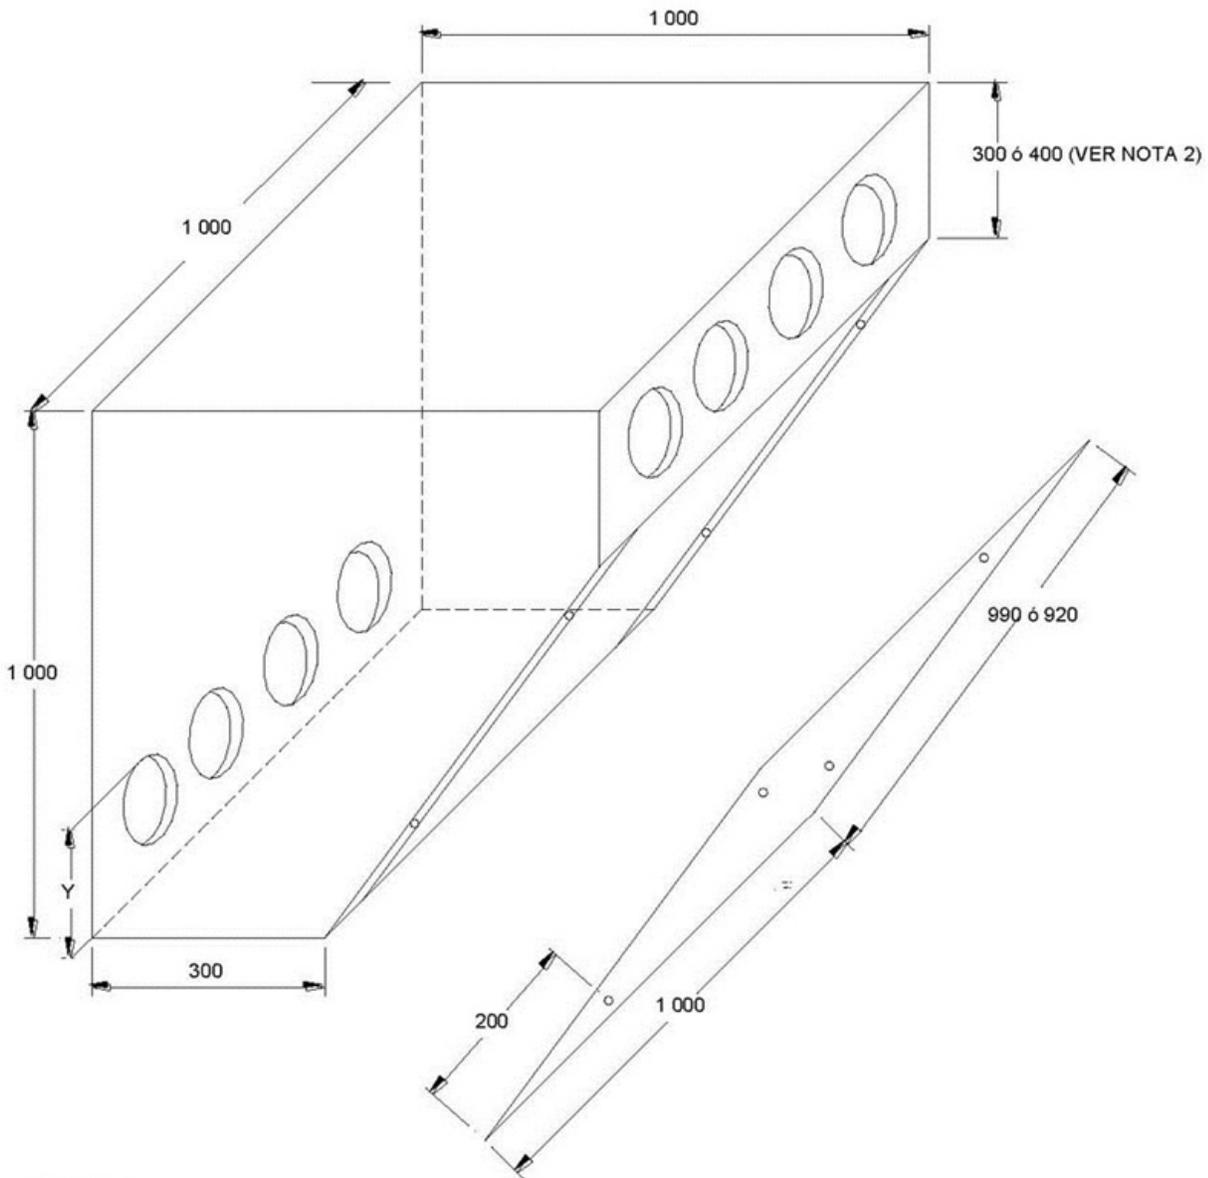

**NOTAS:**

- 1.- Dimensiones en mm
- 2.- Se utilizará 300 mm para una fila sencilla de 4" o 400 mm para dos filas de ducterías.  
La altura de la tapa corresponde a 990 mm ó 920 mm según el caso.
- 3.- La altura de los ductos (Y) es variable dependiendo de la instalación.
- 4.- Se dejarán huecos de 4" de diámetro.
- 5.- El calibre de lámina es No. 18 BWG Cold Rolled.