

AE328-1 Celda de medida en 11,4 y 13,2 kV. Obra civil


NORMA TÉCNICA


Elaborado por:	Revisado por:
DPTO NORMAS	DPTO D, N y R
Revisión #:	Entrada en vigencia:
AE328-1	02/12/2009



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



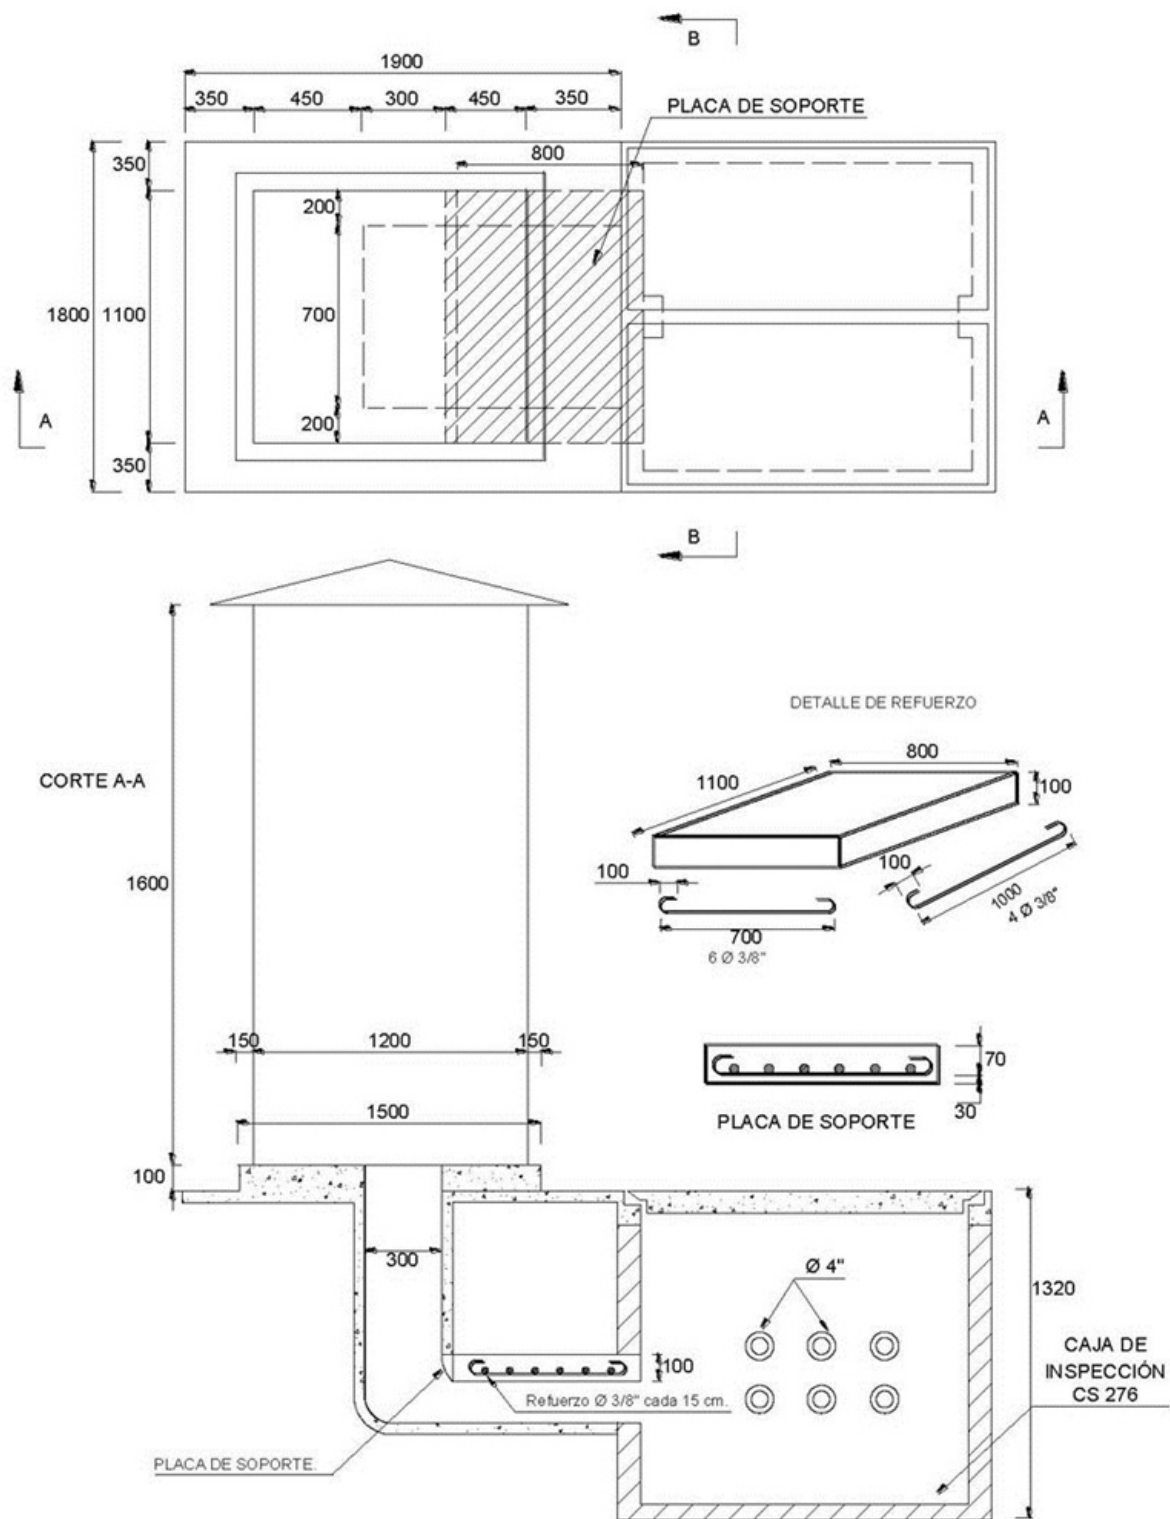


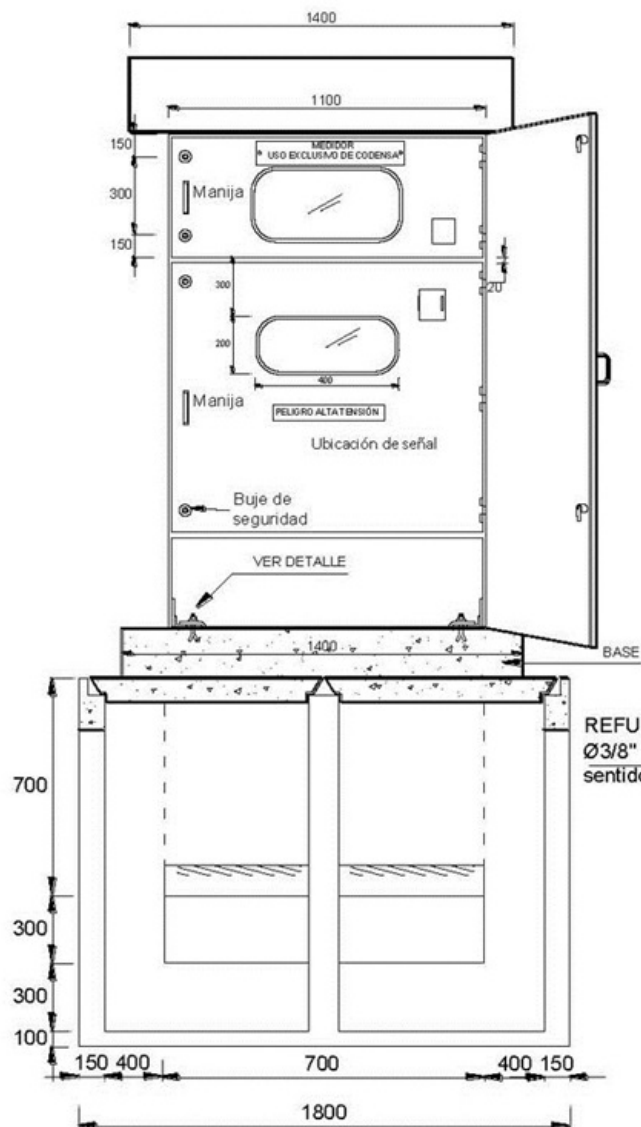


CORTE B-B

NOTAS:


- Varillas de 3/8"
- Concreto de 210 kg/cm².
- Se recomienda levantar la capa vegetal (50 cm aprox.)
- Colocar relleno compactado.
- Dimensiones en mm.

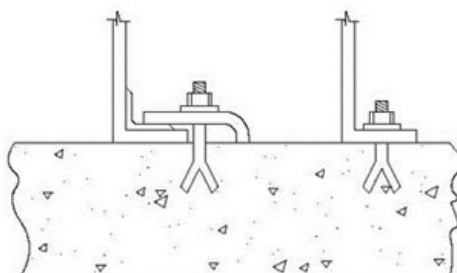

DETALLES TORNILLO DE ANCLAJE

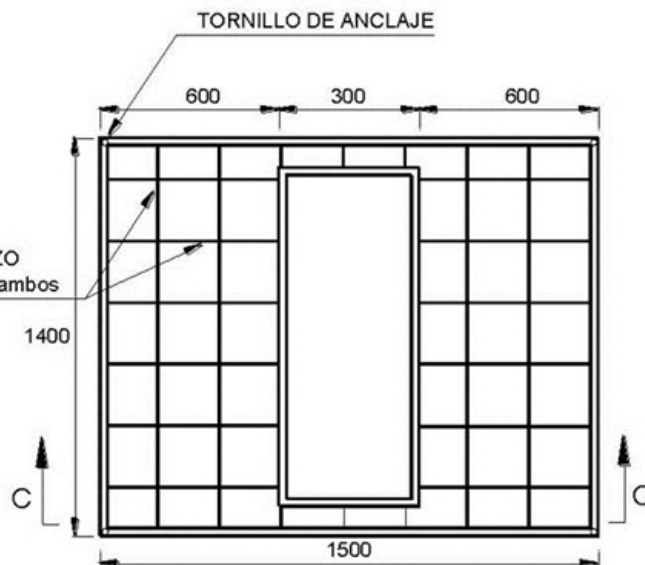

REFUERZO TAPA BASE

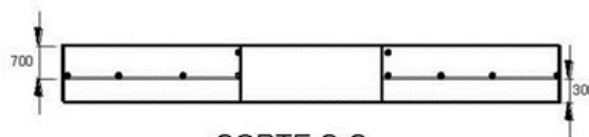

CORTE C-C