

AE343 Medida en 11,4- 13,2 -34,5 kV de acometida aérea


NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
DPTO NORMAS	G.V.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
AE343	07/05/2001



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

VOCAJO
SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS PÚBLICOS

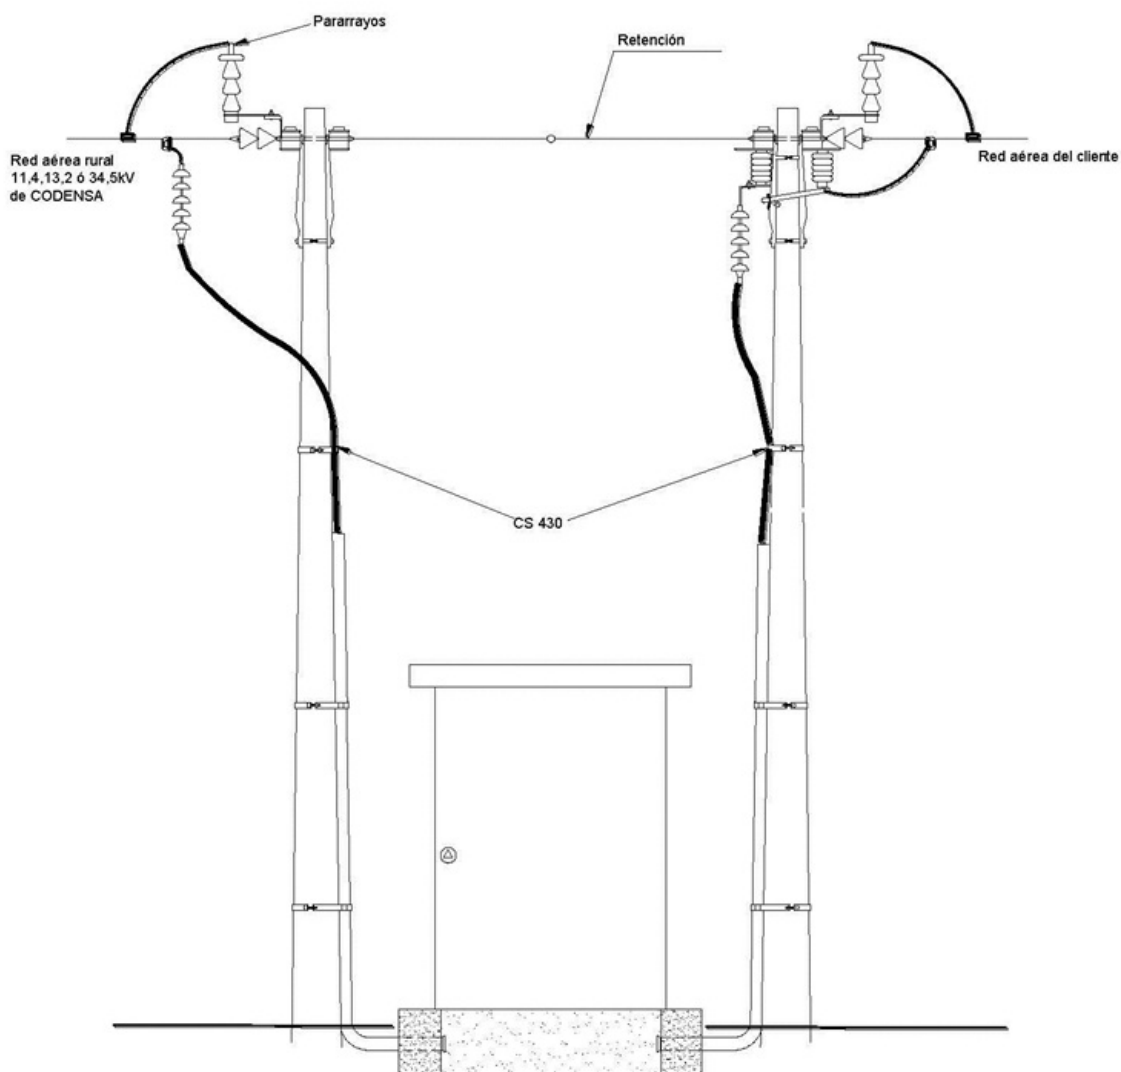

NOTA:

1-Para medir la energía de varios transformadores instalados dentro del predio del usuario con red aérea de M.T. se instalará la celda de medida intemperie a la entrada del predio

2-El seccionador se instala para garantizar la apertura visible en casos de revisión y mantenimiento en instalaciones internas de M.T. del cliente.