

AE344 Base y foso para celda de medida tipo intemperie de 11,4-13,2-34,5 kV



NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
DPTO NORMAS	G.V.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
AE344	07/05/2001



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



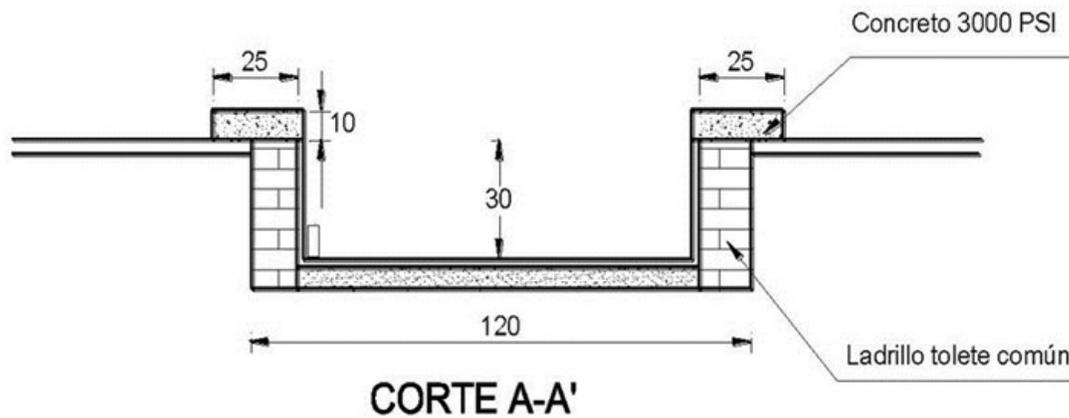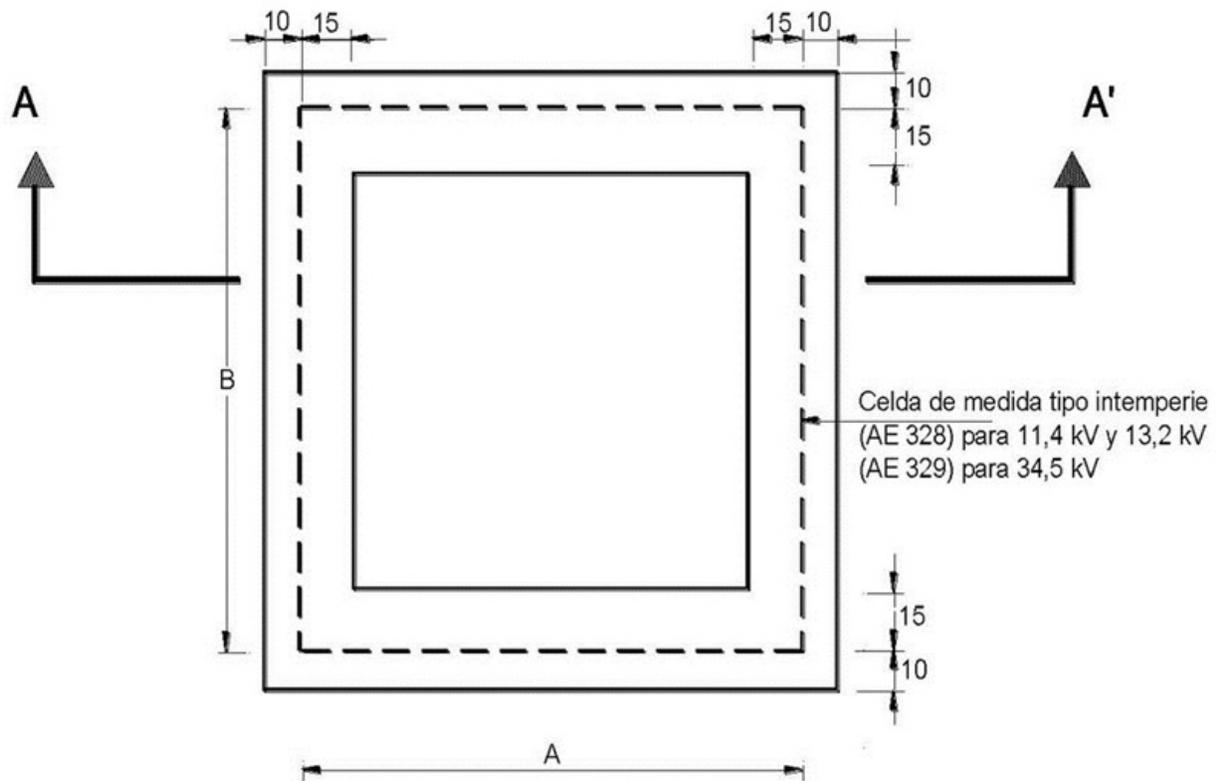

DIMENSIONES DE LAS CELDAS

	11,4/13,2 kV	34,5 kV
A	1100	1500
B	1200	1500