

CTS501 Opciones para acometida de M.T. a centro de transformación en sótano



NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
AREA NORMAS	G.V.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
CTS 501	20/05/1999



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



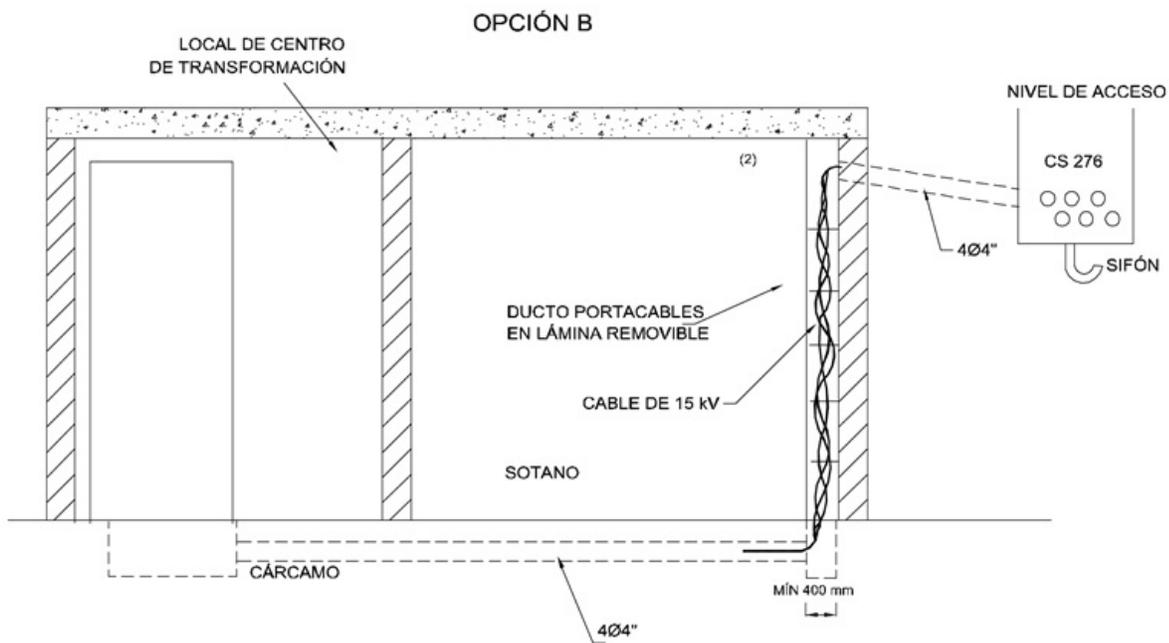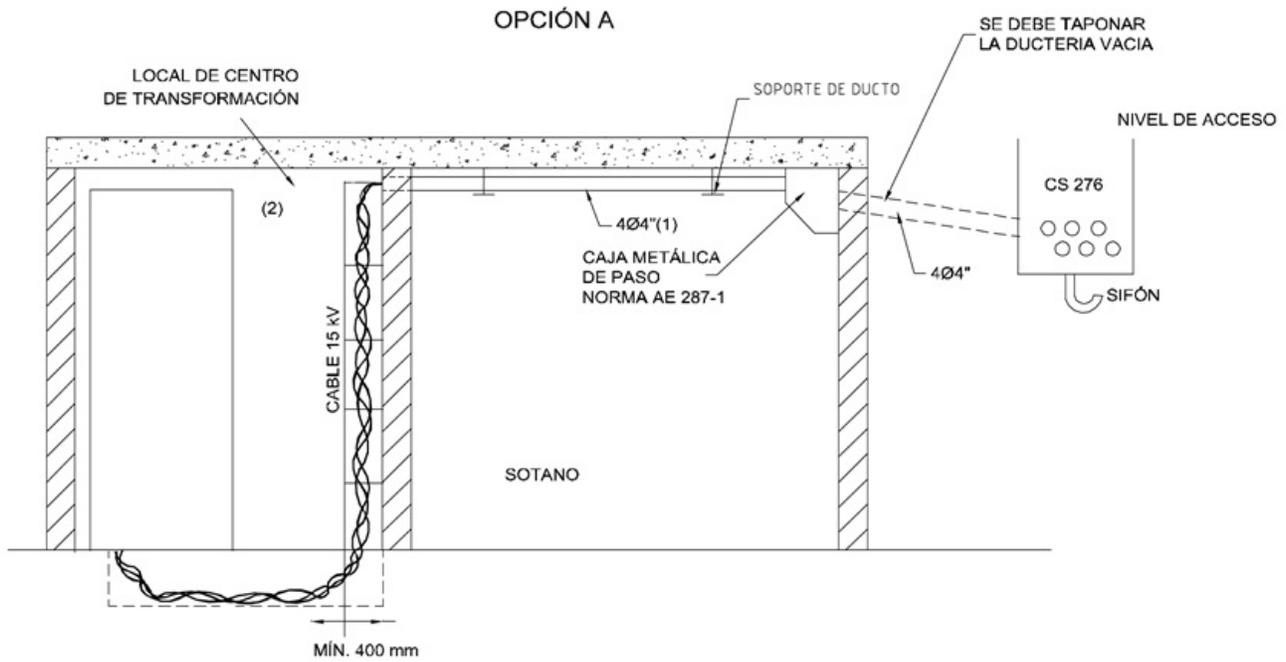

(1) POR UN DUCTO DEBE IR EL CABLE DE CONTINUIDAD DE TIERRA DE LAS CAJAS METÁLICAS.

(2) ESCALERA DE GATO O GRAPA # 2 DE LA NORMA CTS 543 PARA FIJACIÓN DEL CABLE.