

# AE415 Medidor trifásico – conexión directa asimétrica 4 hilos – 277 / 480 V

## NORMA TÉCNICA


<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>
DPTO NORMAS	G.V.
<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
AE415	12/07/2001



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



### DIAGRAMA DE CONEXIONES

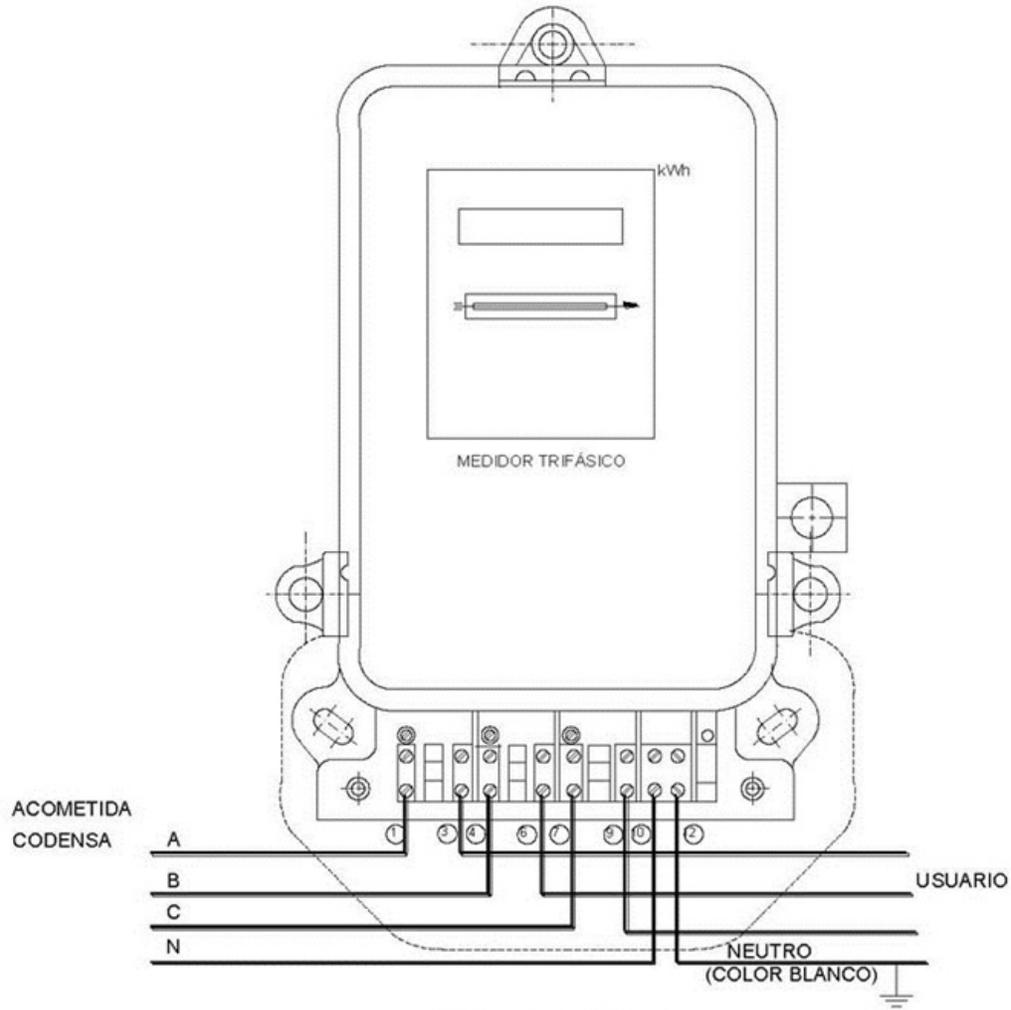

### ESQUEMA ELÉCTRICO

