

# CTS503 Celda duplex para M.T. Vista frontal (Nivel 2)

## NORMA TÉCNICA



<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>
DPTO NORMAS	DPTO D, N y R
<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
CTS 503	28/01/2014



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



DETALLE CIERRE DE PUERTA

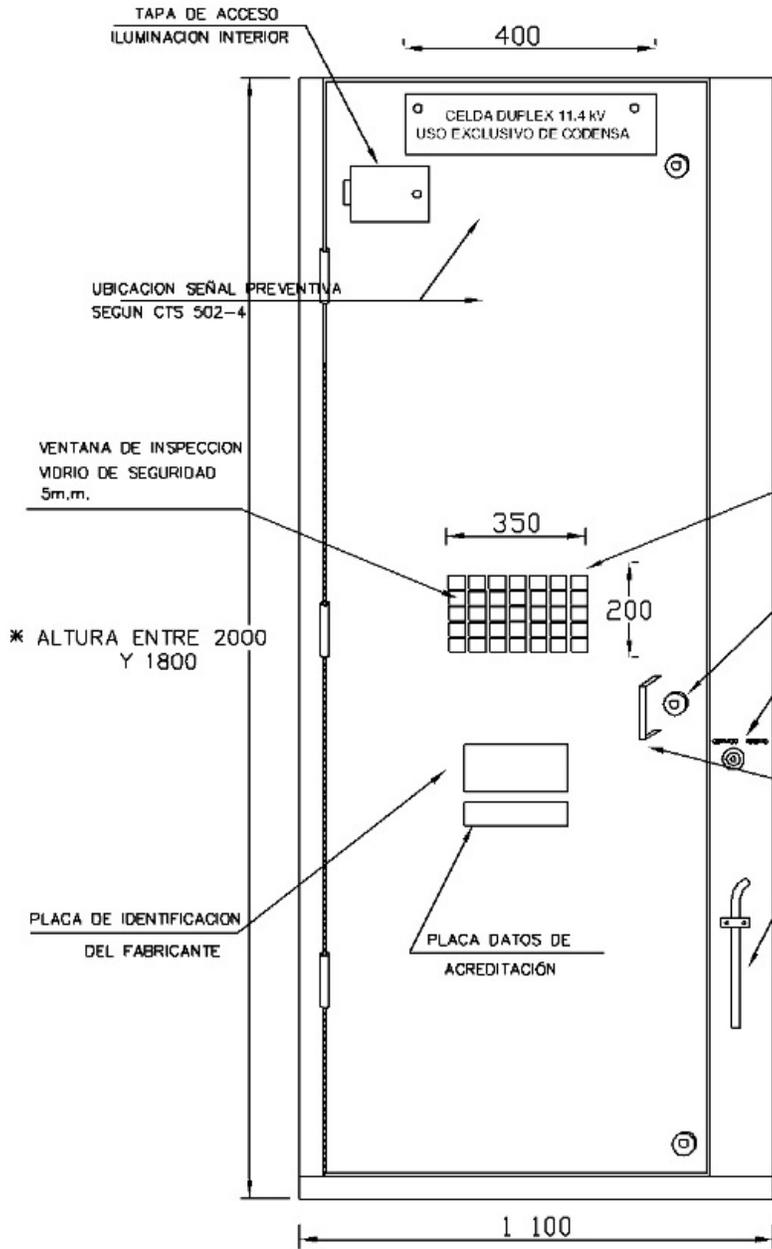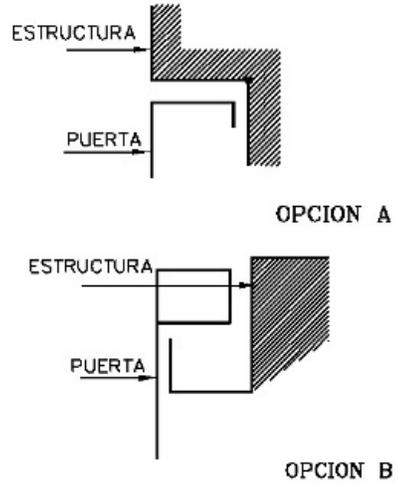

- EMPAQUE DE CAUCHO
- CERRADURA TIPO BRISTOL 9mm.
- MANDO SECCIONADOR DE PROTECCION
- PALANCA DE ACCIONAMIENTO DEL SECCIONADOR
- MANIJA
- PLACA DE IDENTIFICACION DEL FABRICANTE DE LA CELDA

NOMBRE	_____
DIRECCION	_____
TELEFONO	_____
FECHA DE FABRICACION	_____
N° DE SERIE	_____
NIVEL DE TENSION kV	_____
SECCIONADOR BAJO CARGA	_____
CORRIENTE 630 A	_____
FRECUENCIA	_____
N° FASES 3	_____
N° DE HILOS 3	_____

CERTIFICACIONES	
PRODUCTO	_____
ENTE	____No.____Vencimiento____
RETE	_____
ENTE	____No.____Vencimiento____

\* ALTURA ENTRE 2000 Y 1800

\*ALTURA MINIMA 1800 m.m. DIMENSIONES EN m.m.