

CTS503-2 Disposición de equipos en la celda de M.T. Compacta duplex.


NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
Diseño de la Red	Diseño de la Red
Revisión #:	Entrada en vigencia:
CTS 503-2	15/05/2019



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

FIGURA 1 CELDA DUPLEX PARA MT (VISTA INTERNA FRONTAL Y LATERAL)

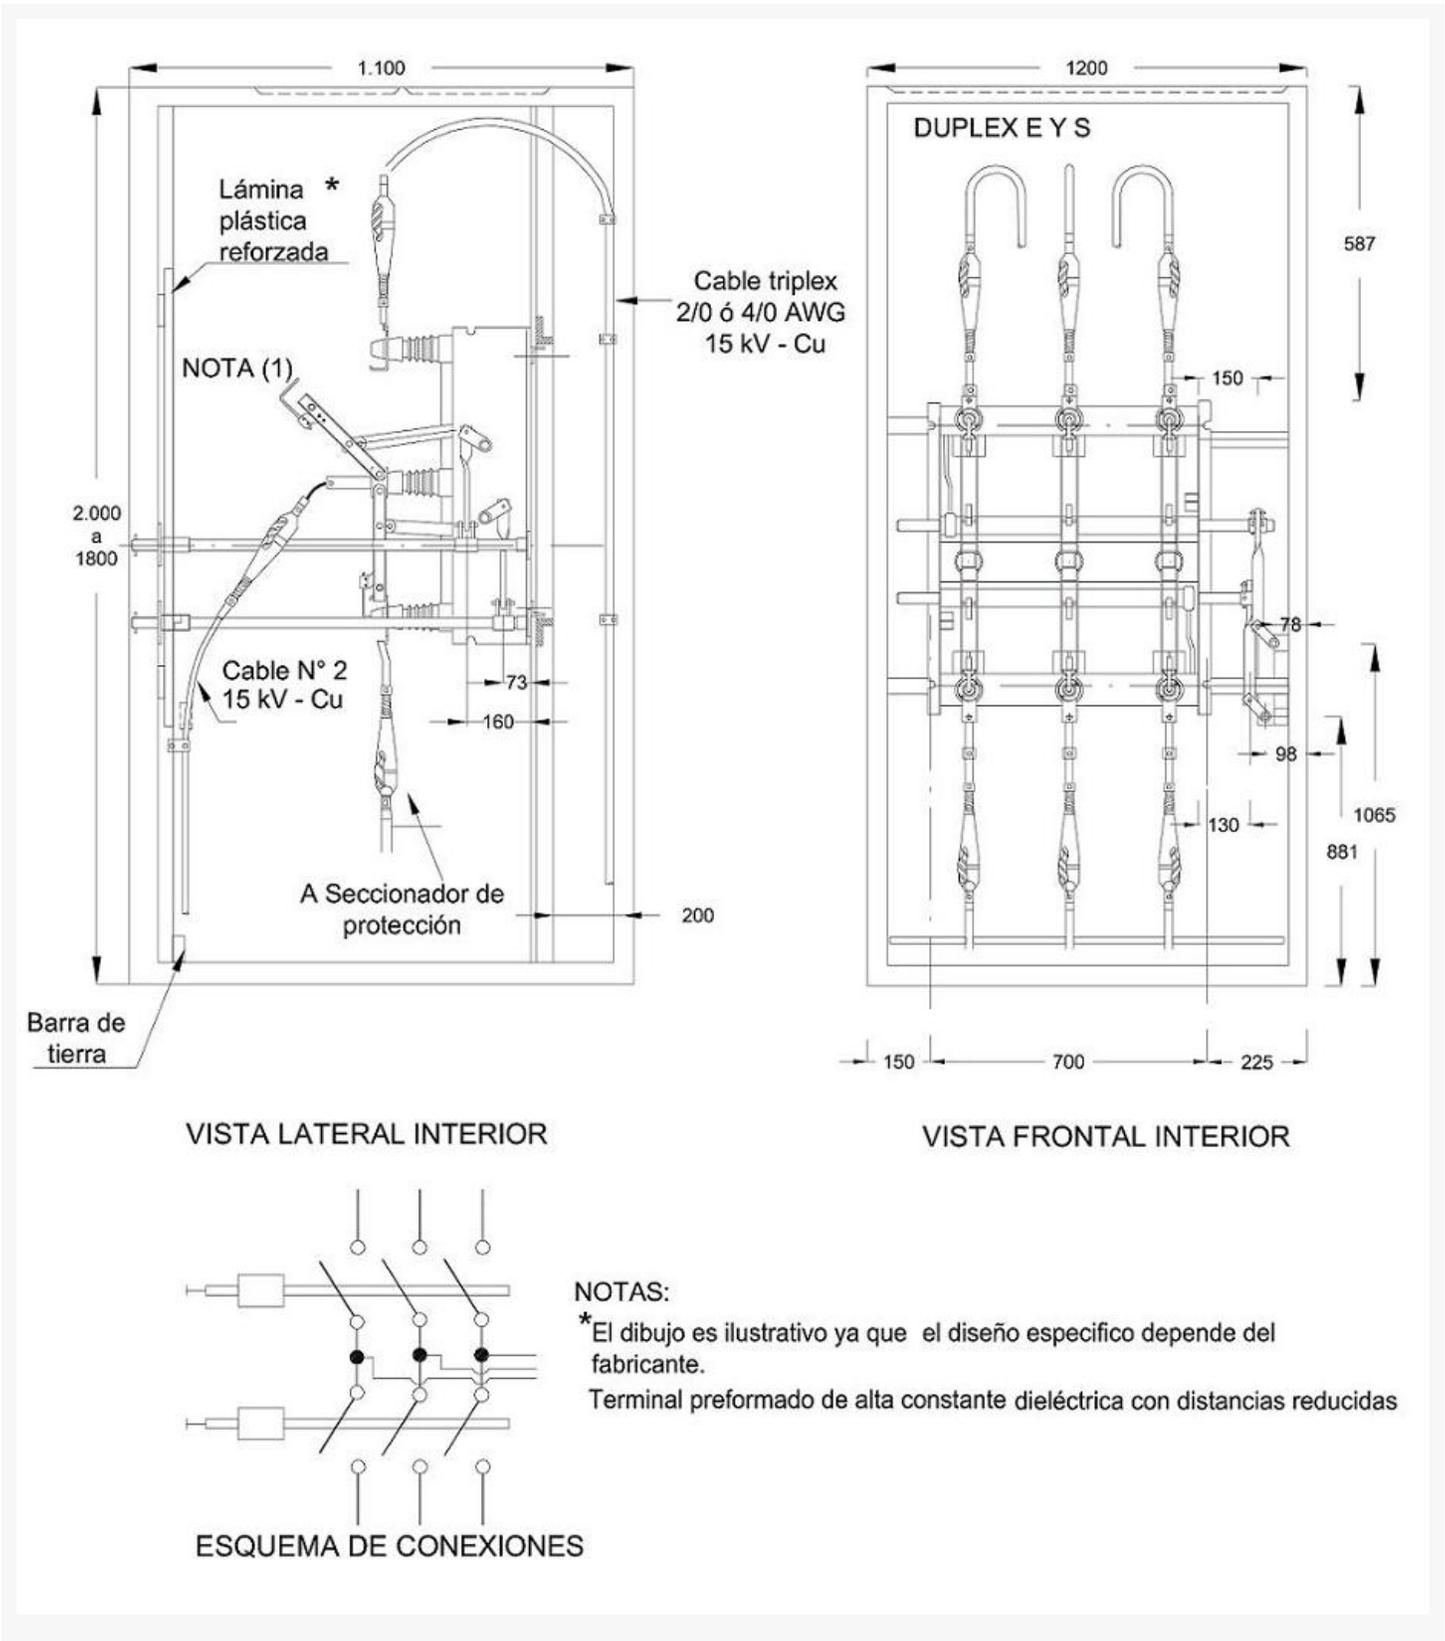



NOTA: Esta norma aplica solo para instalaciones existentes, para proyectos nuevos de la red de uso general de CODENSA las celdas deben cumplir con la especificación **GSM001 MV RMU WITH SWITCH-DISCONNECTOR**.