


CTS506-3 Celda compacta triplex. Vista lateral – Alternativa N°2 (Nivel 2)

NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
Diseño de la Red	Diseño de la Red
Revisión #:	Entrada en vigencia:
CTS 506-3	15/05/2019



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

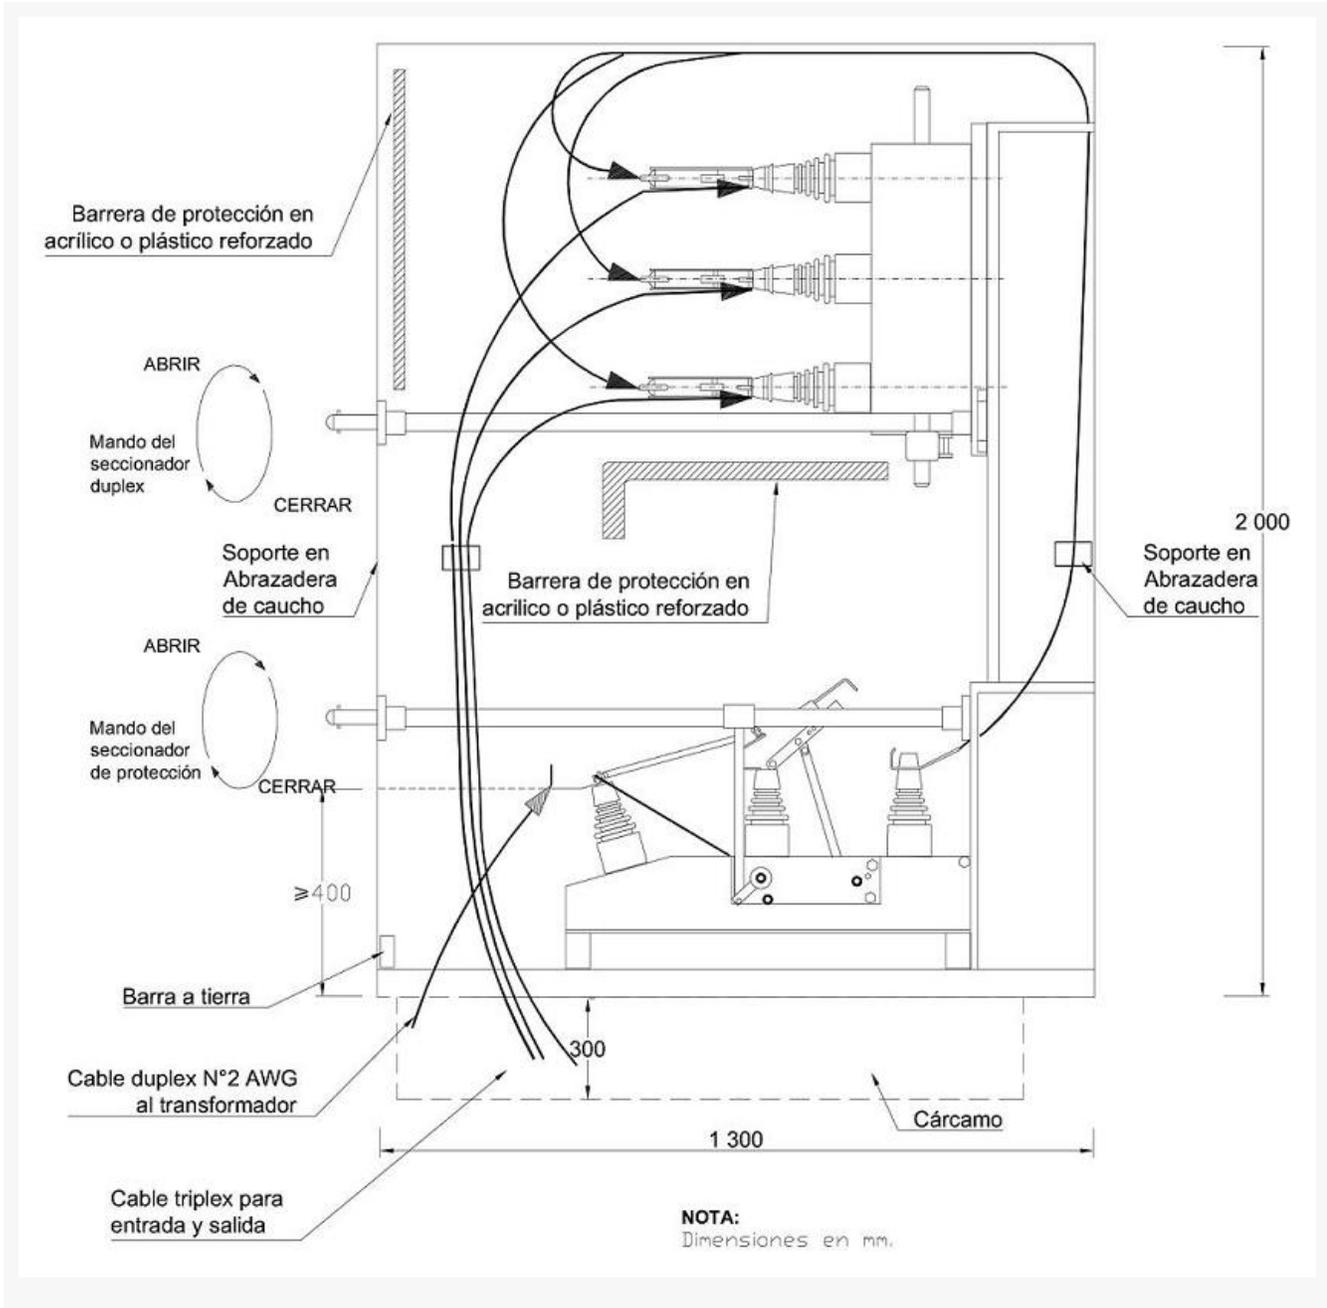

NOTA: Esta norma aplica solo para instalaciones existentes, para proyectos nuevos de la red de uso general de CODENSA las celdas deben cumplir con la especificación **GSM001** MV/RMU WITH SWITCH-DISCONNECTOR