

AE516 Bornera de conexión y prueba 13 puntos


NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
DPTO NORMAS	G.V.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
AE516	07/05/2001




-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

ESQUEMA DE CONEXIÓN

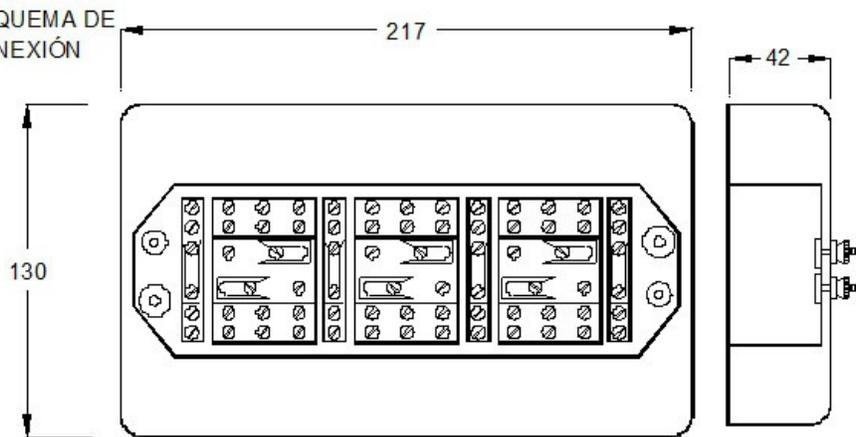

ESQUEMA ELÉCTRICO

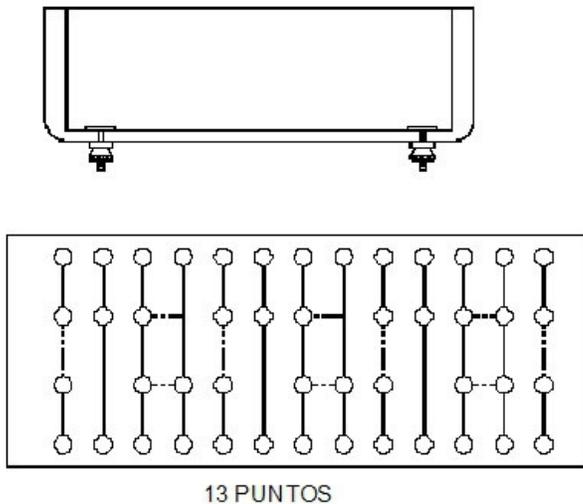

13 PUNTOS

NOTA
1- Dimensiones en mm .