

AE519 Transformadores de potencial tipo interior 15 kV – 36 kV

NORMA TÉCNICA


Elaborado por:	Revisado por:
DPTO NORMAS	G.V.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
AE519	07/05/2001




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



TRANSFORMADORES DE POTENCIAL

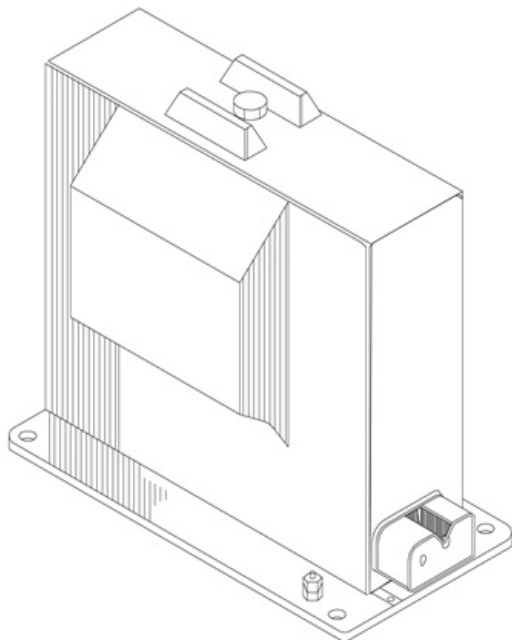

UN POLO

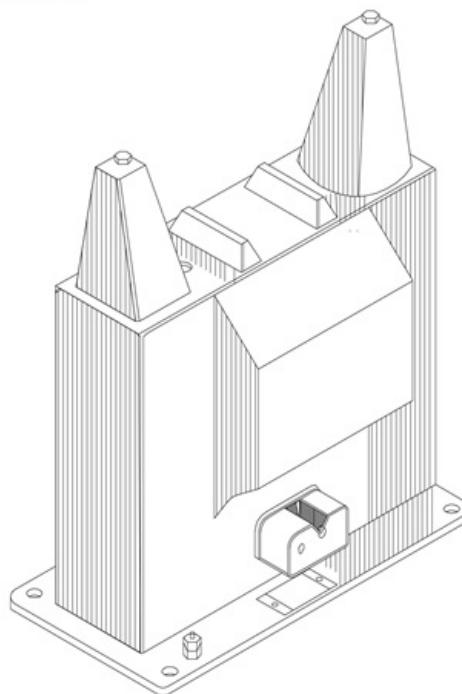

DOBLE POLO

SERVICIO INTERIOR

SÍMBOLO	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN
		TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 6600 - 115 V 15 kV
		TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 6900 - 115 V 15 kV
		TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 7600 - 110 V 15 kV
		TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 12000 - 120 V 15 kV
		TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 13200 - 120 V 15 kV
		TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 34,5/raíz(3) kV - 115 V 36 kV
		TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 34,5 kV - 115 V 36 kV

NORMAS			
DENOMINACIÓN	MATERIA PRIMA	PRUEB-MEC	TEC-REC