

# CTS512 Alimentadores a centros de transformación con bypass y seccionador


## NORMA TÉCNICA

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>
ÁREA NORMAS	G.V.
<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
CTS512	11/06/1999



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



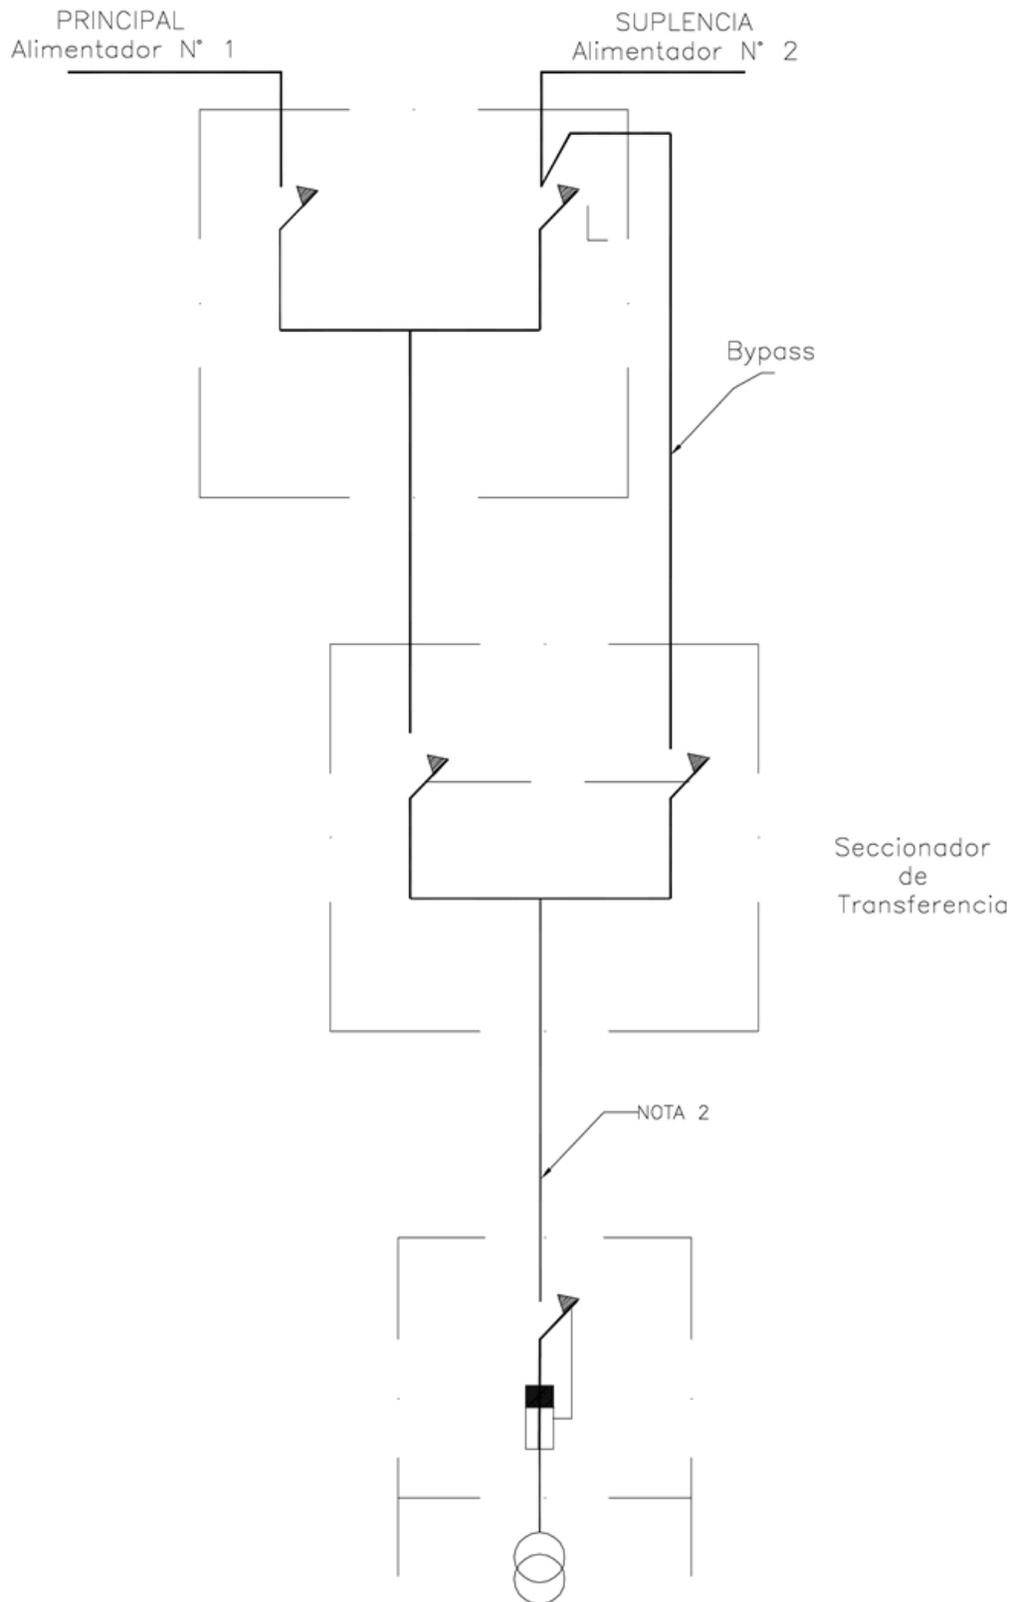

## NOTAS

1. este diagrama aplica a alimentadores N.1 y N.2 con disponibilidad de carga de tal forma que el seccionador de transferencia mantenga la suplencia, de los circuitos a través del bypass.
2. puede alimentar uno o más transformadores, con de celda de medida en M.T. cuando se requiera.