

CTS523-1 Centro de transformación de pedestal. Obra civil, transformador de



NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
ÁREA NORMAS	G.V.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
CTS523-1	11/06/1999



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



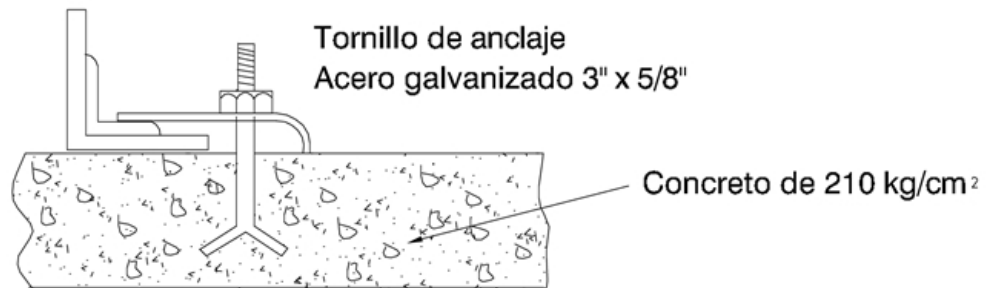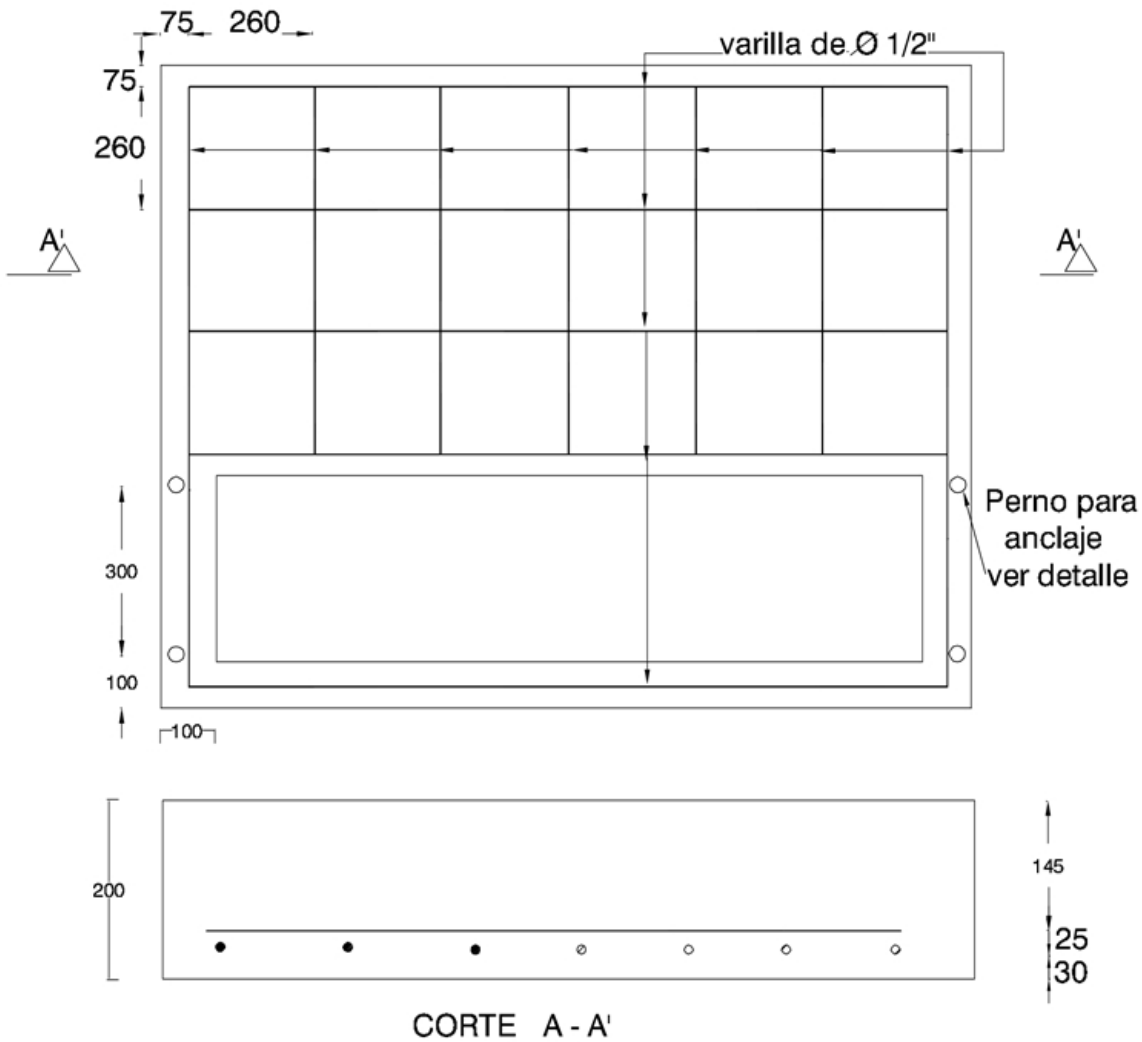

DETALLE PERNO DE ANCLAJE

NOTAS:

- 1-. Se recomienda levantar la capa vegetal (500 mm aprox.)
- 2-. Colocar recebo compactado.

