

CTS522 Conexión del centro de transformación tipo pedestal


NORMA TÉCNICA



Elaborado por: DISEÑO DE LA RED	Revisado por: Diseño de la Red
Revisión #: CTS522	Entrada en vigencia: 04/10/2019



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

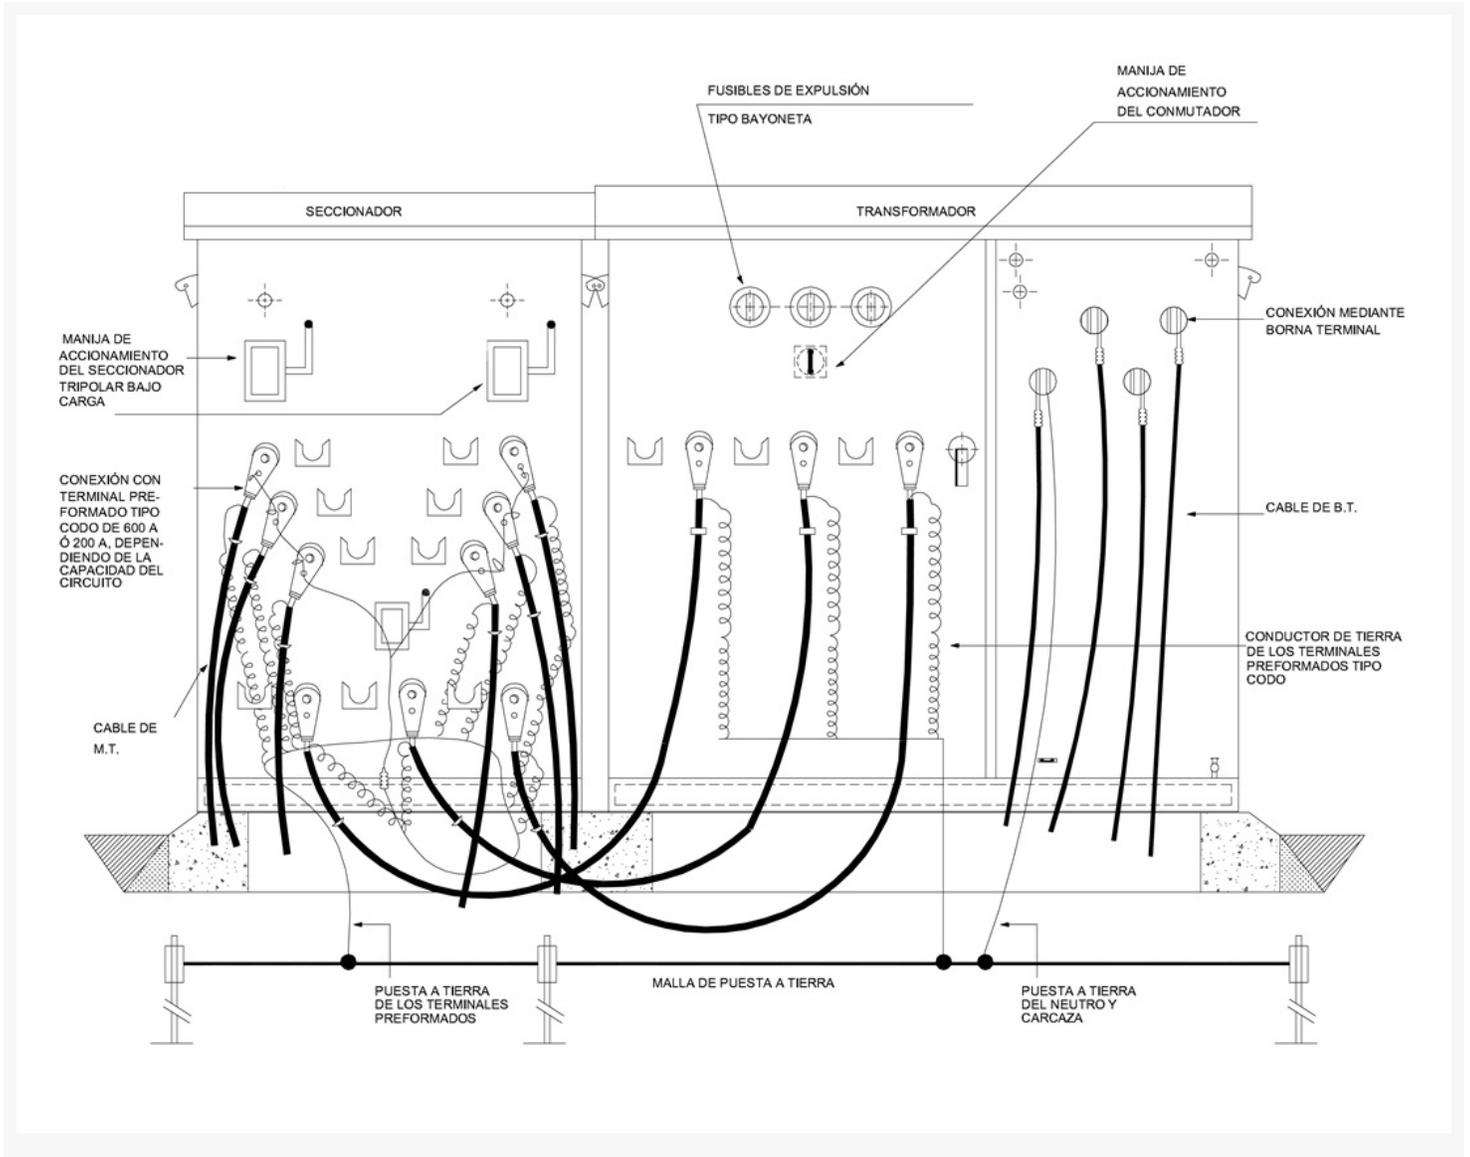

NOTAS:

- Los transformadores tipo pedestal únicamente aplican para los casos que el tercero construya su propia infraestructura.
- Para proyectos nuevos de la red de uso general de CODENSA no se permiten transformadores tipo pedestal