

CTS524-1 Centro de transformación de pedestal. Elementos preformados para



NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
ÁREA NORMAS	DPTO D, N y R
Revisión #:	Entrada en vigencia:
CTS524-1	04/10/2019




-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

TERMINAL TIPO BUJE 600 A

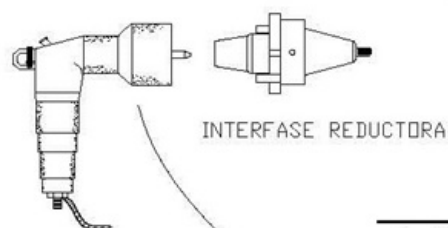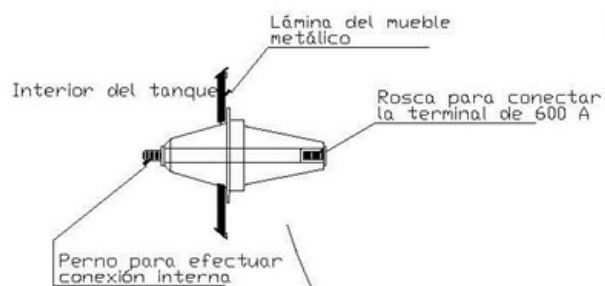

DPS TIPO
TERMINAL PREFORMADO

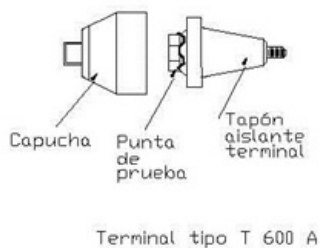

Terminal tipo T 600 A

TERMINAL TIPO BUJE 200 A





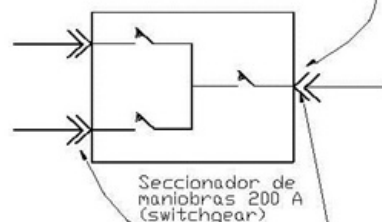


DIAGRAMA UNIFILAR

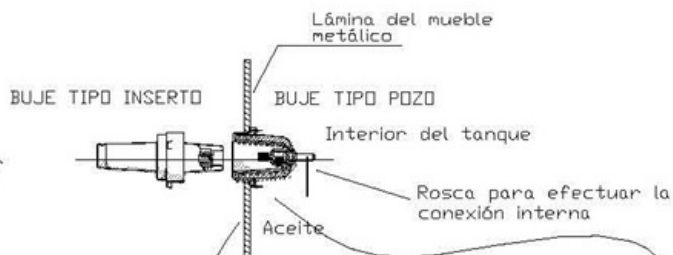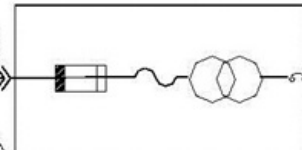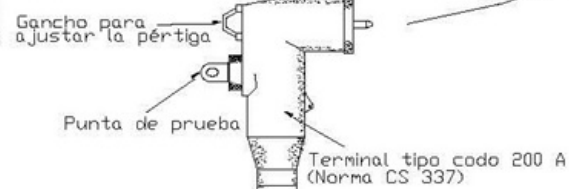

Transformador
de pedestal



NOTAS:

- Para proyectos nuevos de la red de uso general de CODENSA no se permiten transformadores tipo pedestal