


CTS540-2 Centro de transformación de local. Obra civil en zona verde

NORMA TÉCNICA


| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Elaborado por: | Revisado por: |
| AREA NORMAS | G.V. |
| Revisión #: | Entrada en vigencia: |
| CTS 540-2 | 01/03/2020 |




-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

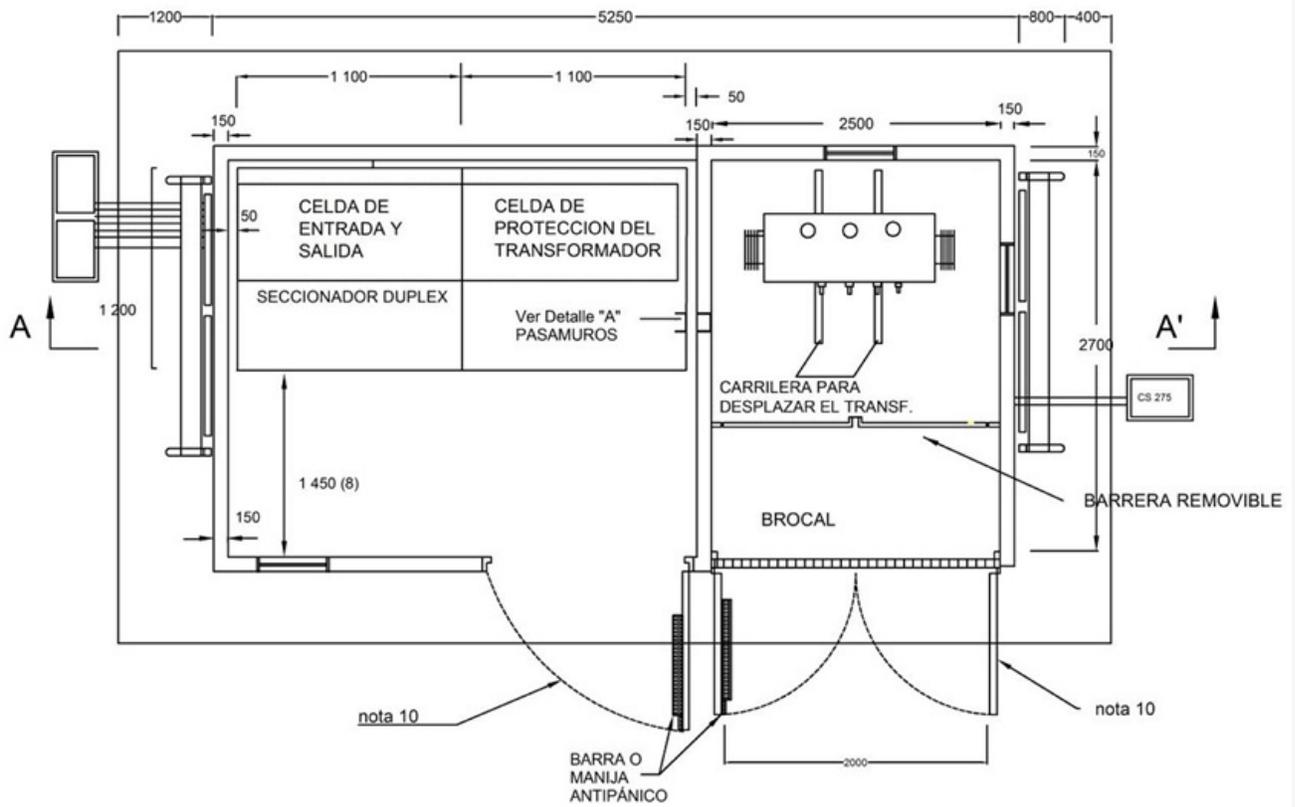

PERSPECTIVA

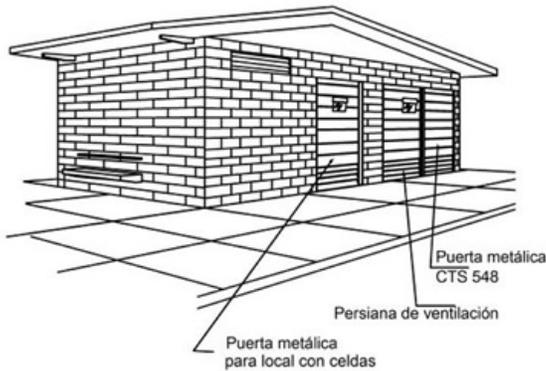

La puerta debe colocarse en uno de los muros de mayor longitud y en un extremo, abriendo hacia el exterior.

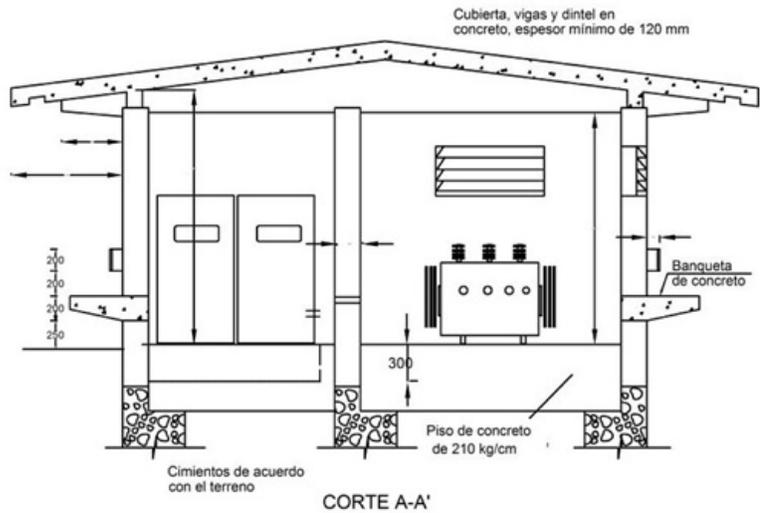

DETALLE "A"

CRUCE DE CABLE A TRAVES DE LA PARED DE LA CELDA



NOTAS :

- Los MUROS y TECHOS deberán ser impermeabilizados y libres de tuberías y ductos.
- La CUBIERTA (Placa) deberá ser maciza, NO PREFABRICADA y 3 % de pendiente.
- Los MUROS deberán construirse en ladrillo TOLETE, pañetado y blanqueado o ladrillo a la vista.
- En caso de utilizar RAMPA de acceso, la PENDIENTE debe ser menor de 15 % y exterior al local.
- La malla de **puesta a tierra** se debe construir antes de fundir la placa del piso (Norma **CTS 500**).
- Para la disposición de ductos y cajas, Ver normas CS 200 a CS 278.
- Los ductos de la salida de B.T. deben ser independientes de las de M T.
- Frente a las CELDAS DE **MANIOBRA** Y PROTECCION se debe dejar un espacio completamente libre para la circulación y **maniobra** mínimo 1450 mm.
- Dimensiones en milímetros.
- Las hojas de las puertas no deben ser menores a 900mm y deben llevar cerradura anti pánico.
- Esta disposición solo aplica para instalaciones existentes.