

CTS551 Diagramas unifilares de centro de transformación industrial tipo interior de

NORMA TÉCNICA


Elaborado por:	Revisado por:
AREA NORMAS	G.V.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
CTS 551	16/06/1999



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>




**CENTRO DE TRANSFORMACIÓN TERMINAL
O EN DERIVACIÓN**

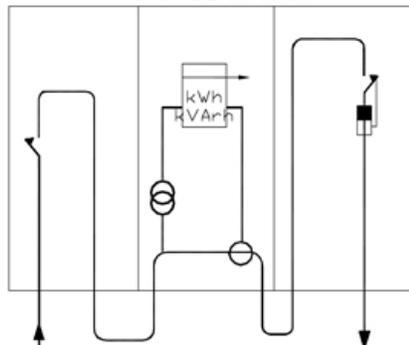

ENTRADA


TRANSFORMADOR

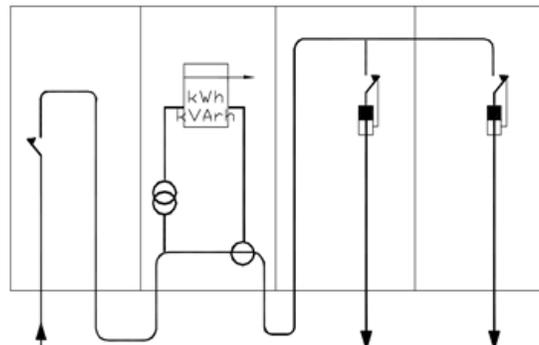

ENTRADA

TRANSFORMADORES


**CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CON
ENTRADA Y SALIDA**

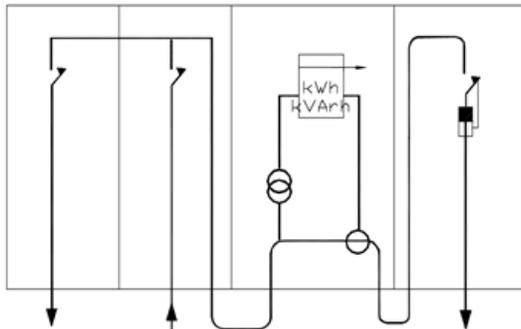

SALIDA

ENTRADA

TRANSFORMADOR

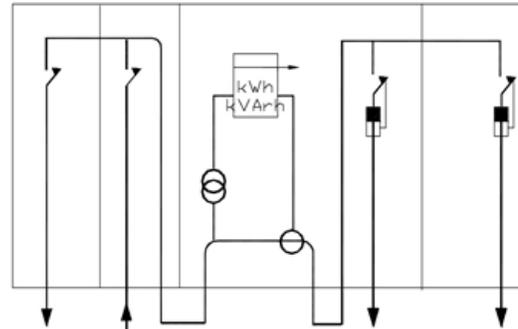


SALIDA

ENTRADA

TRANSFORMADORES


**CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CON
SUPLENCIA**

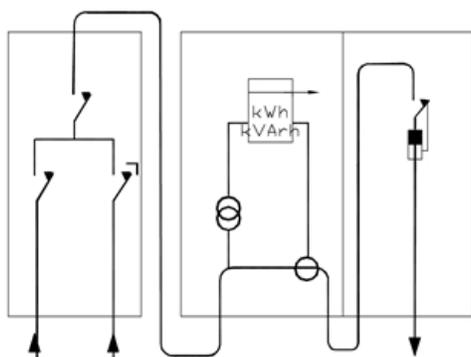

ENTRADA ENTRADA

(SECCIONADOR DE MANIOBRA)

TRANSFORMADOR

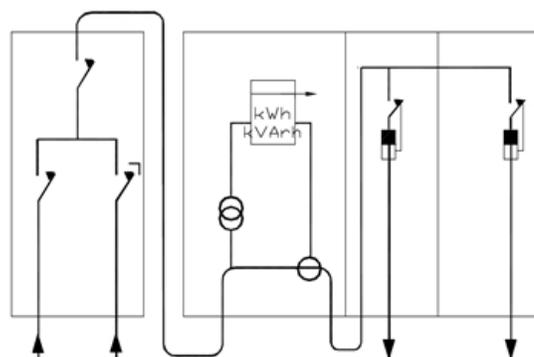

ENTRADA ENTRADA

(SECCIONADOR DE MANIOBRA)

TRANSFORMADORES

NOTA:

Los cables que interconectan la celdas deberán pasar a través de cárcamos.