

CTS529 Centro de transformación de pedestal. Instalación y acceso interior


NORMA TÉCNICA



Elaborado por:	Revisado por:
DISEÑO DE LA RED	DISEÑO DE LA RED
Revisión #:	Entrada en vigencia:
CTS529	04/10/2019



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

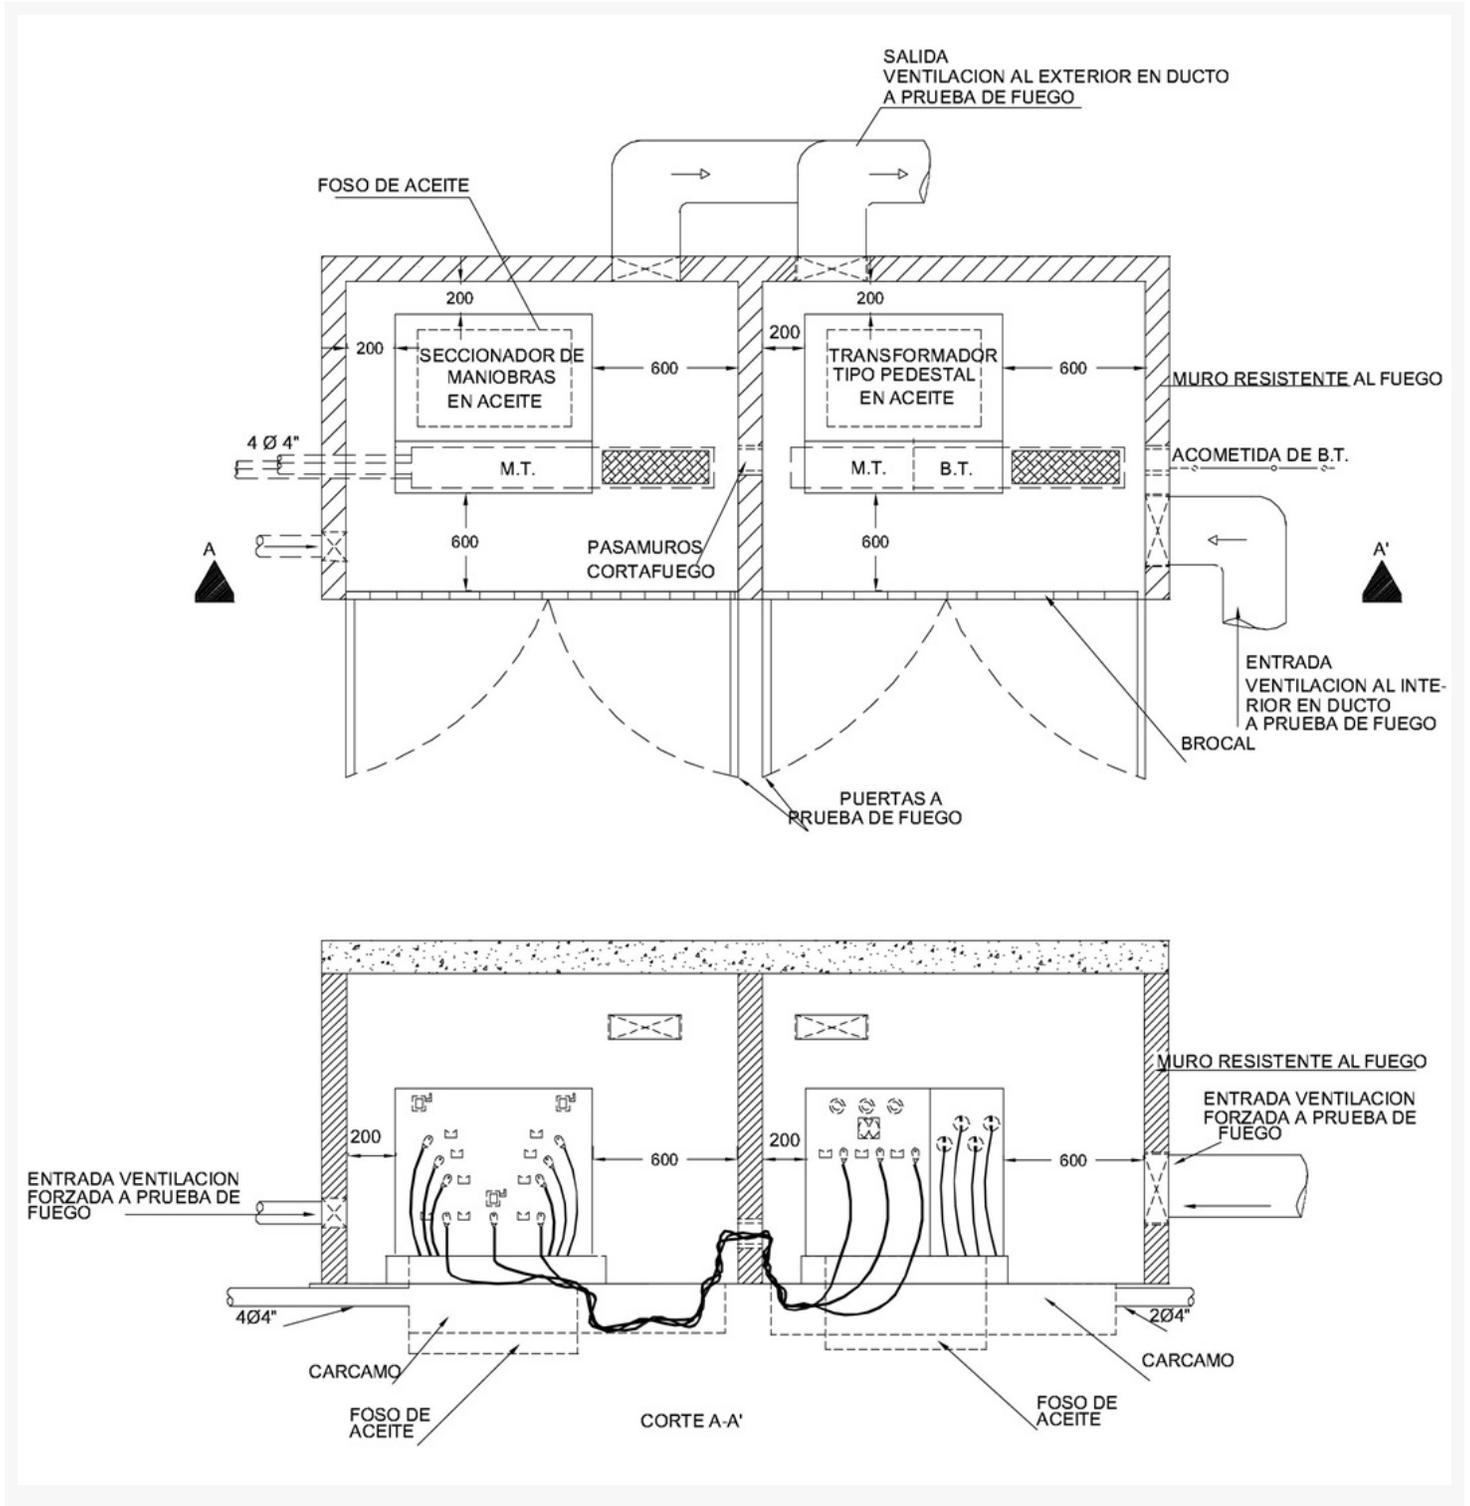

NOTAS:

- Dimensiones en milímetros.
- Cuando el seccionador de maniobra es aislado en aceite.
- Las medidas indicadas son mínimas.
- El seccionador y el transformador pueden instalar debidamente ancladas en el piso o en su base.
- Los transformadores tipo pedestal únicamente aplican para los casos que el tercero construya su propia infraestructura.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.



codensa

- Para proyectos nuevos de la red de uso general de CODENSA no se permiten transformadores tipo pedestal.