


CTS555 Centro de transformación industrial 34,5 kV. Diagrama unifilar de NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
AREA NORMAS	G.V.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
CTS 555	11/06/1999

555
VISADO
SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS PÚBLICOS



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

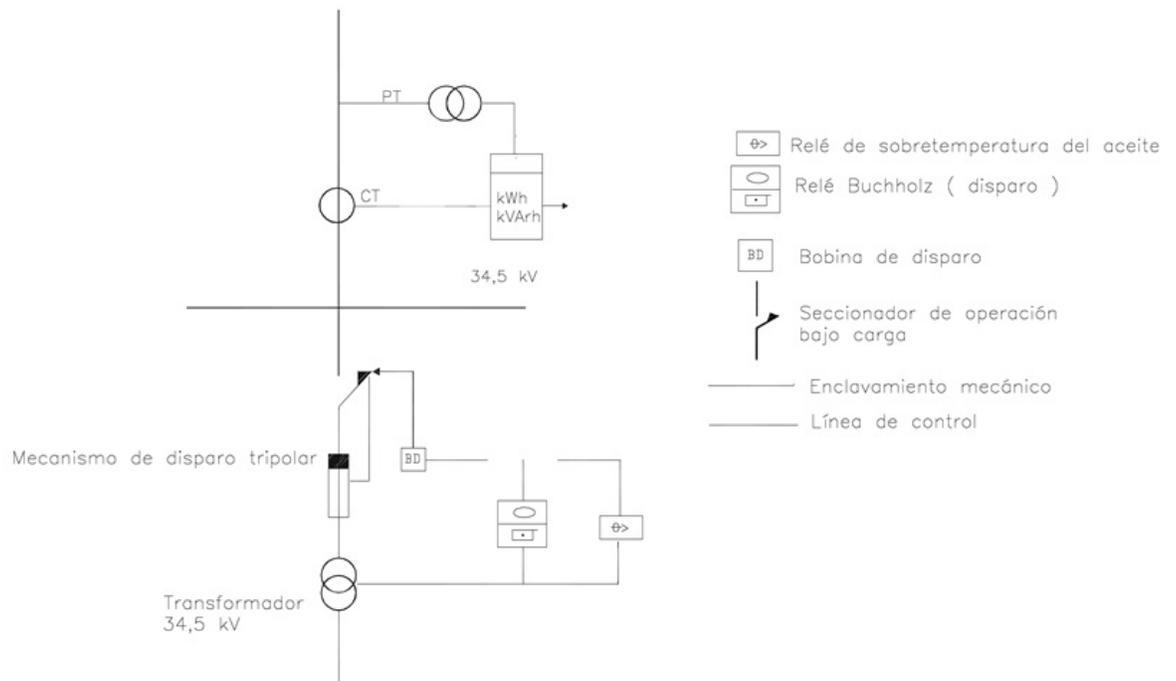

ALTERNATIVAS DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN

ALTERNATIVA (1)	ALTERNATIVA (2)
34,5 kV - 480 V 6 440 V	34,5 kV - 11,4 kV

