


CTS567 Centro de transformación industrial 34,5kV disposición interior con NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
DDNR	DDNR
Revisión #:	Entrada en vigencia:
CTS 567	01/10/2013



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



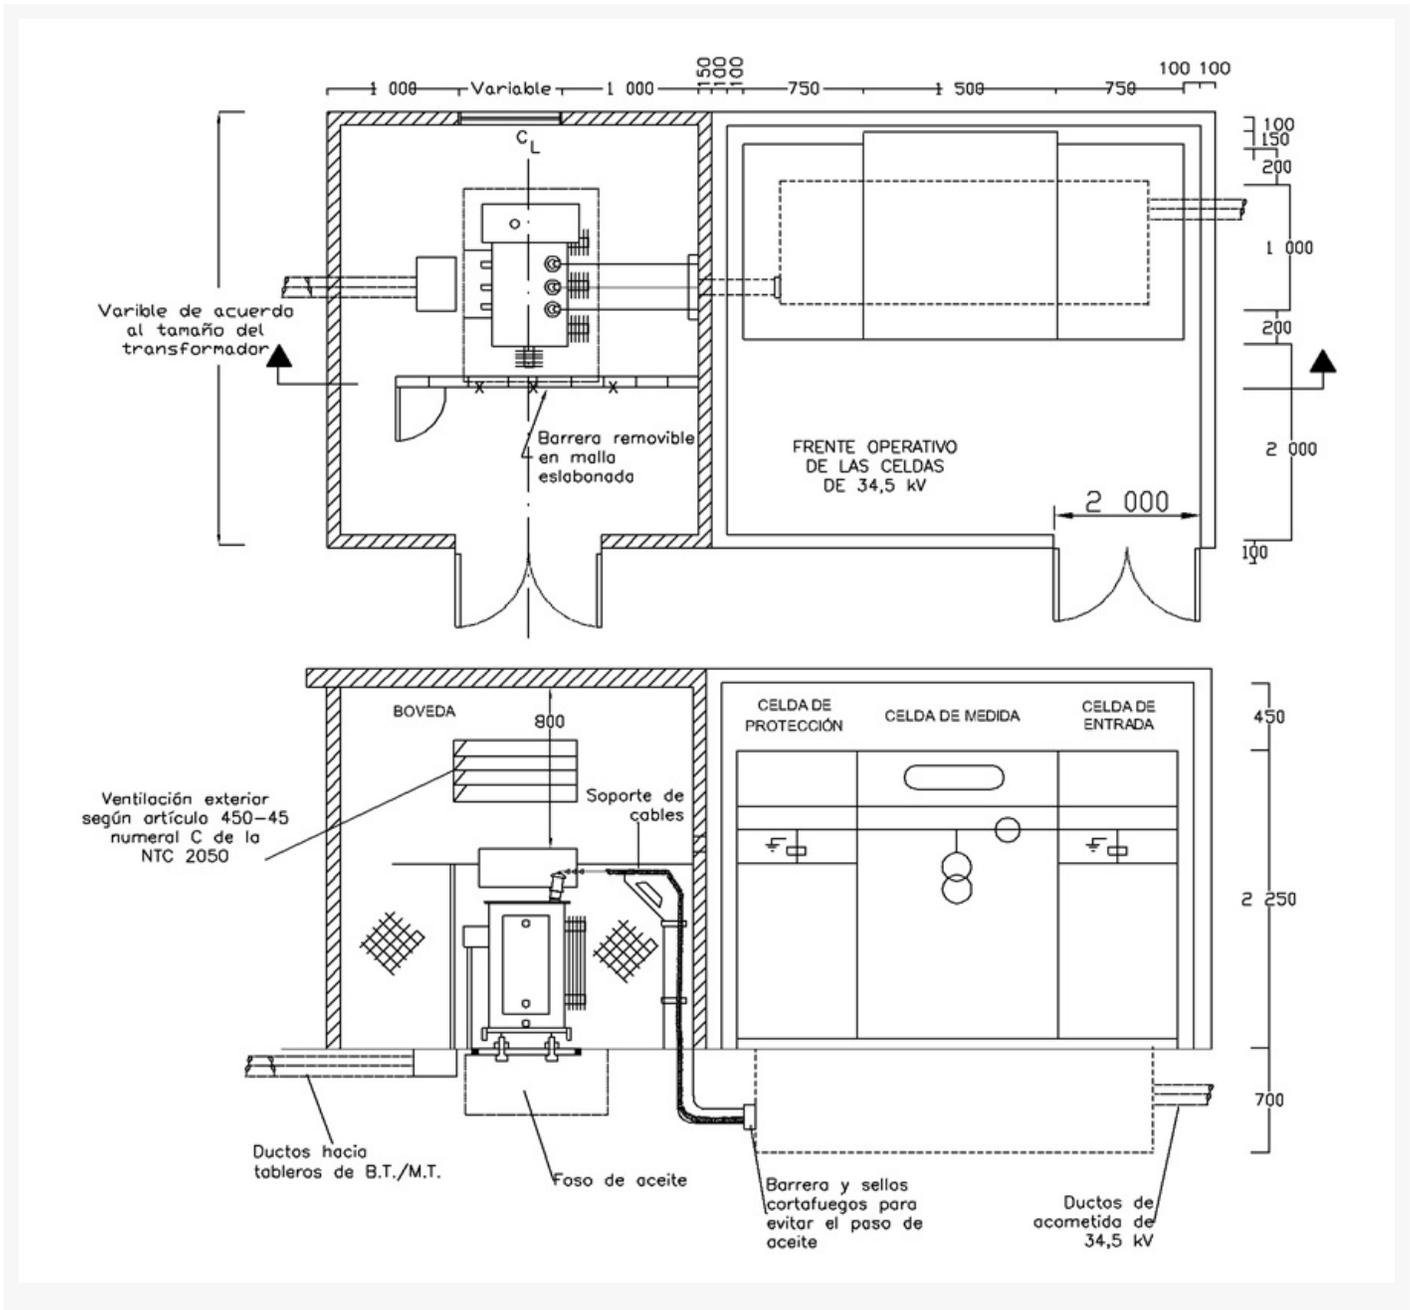

NOTA: Las dimensiones indicadas dependen de los tamaños de los equipos.