


CTS568 Centro de transformación industrial 34,5kV disposición interior con NORMA TÉCNICA

Elaborado por: DDNR	Revisado por: DDNR
Revisión #: CTS 568	Entrada en vigencia: 26/11/2018



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

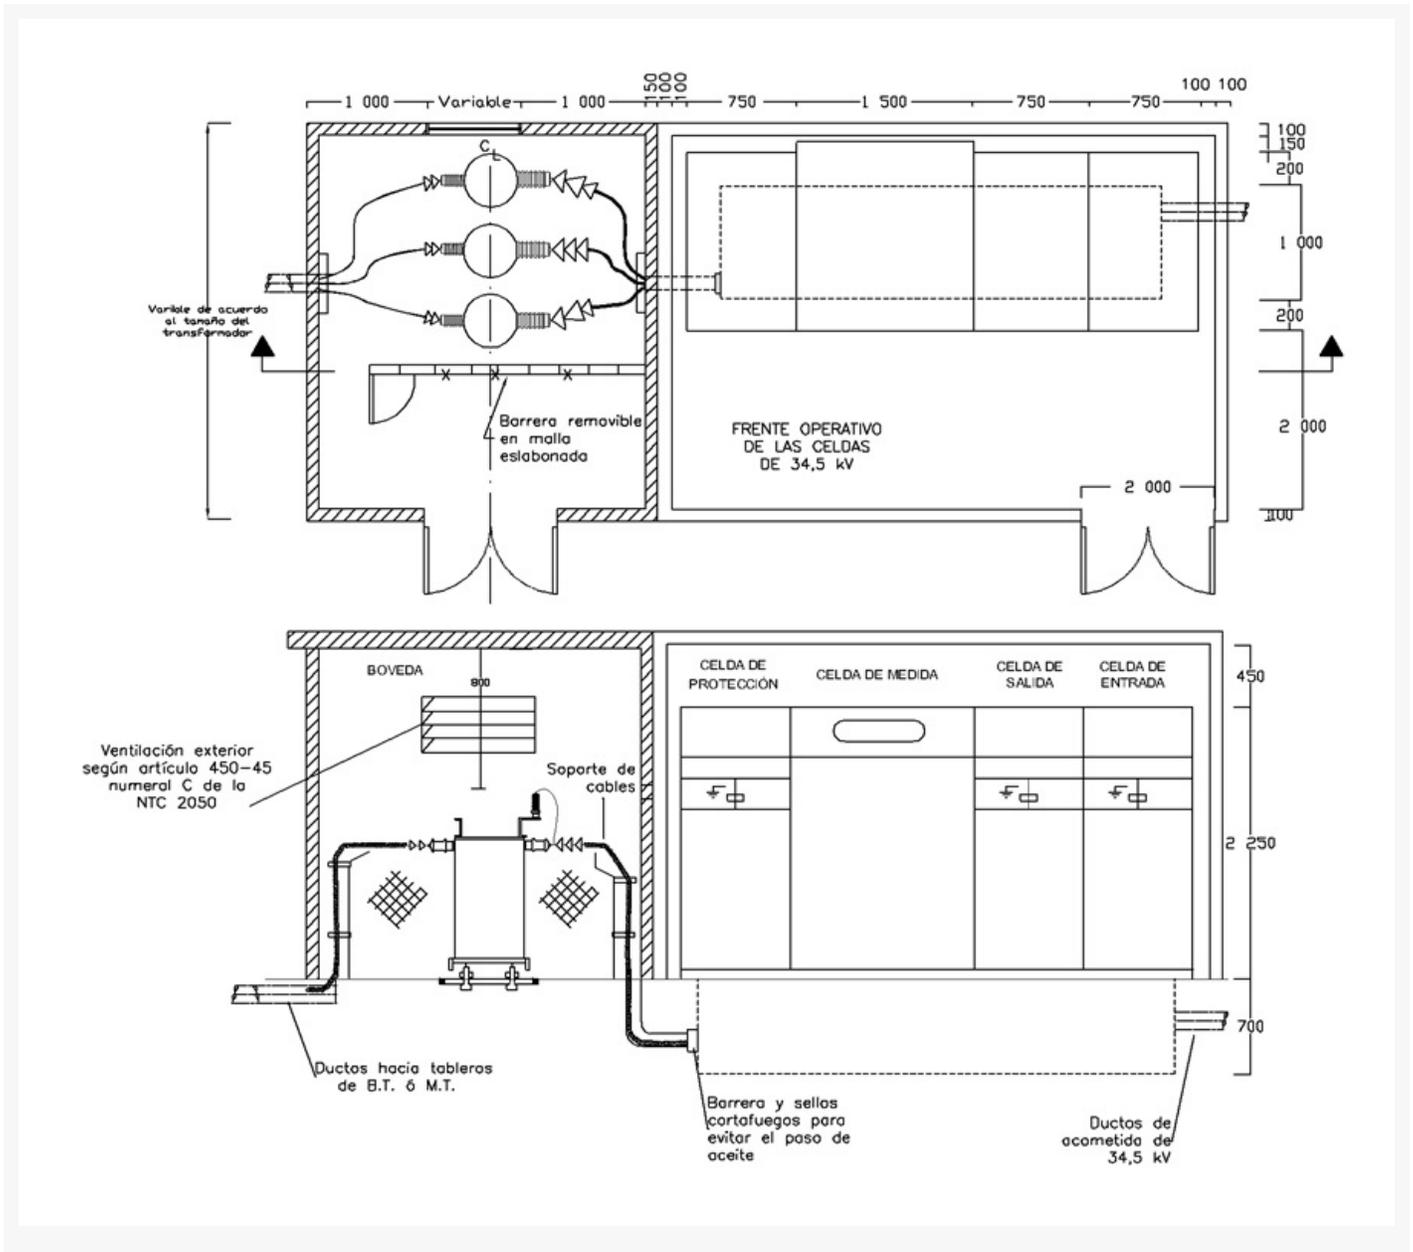

Notas:

- 1- La configuración de las celdas de maniobra y protección está en función del circuito (entrada/salida o derivación)
- 2- Las dimensiones dependen del tamaño de los equipos
3. Para los diseños, uso e instalación en la infraestructura eléctrica de uso general de ENEL-CODENSA sólo se permite la utilización de Transformadores en aceite.