


AP807-1 Soporte doble Ø2" con abrazadera para poste de concreto

NORMA TÉCNICA

Elaborado por: Diseño de la Red	Revisado por: Diseño de la Red
Revisión #: AP807-1	Entrada en vigencia: 20/02/2019



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

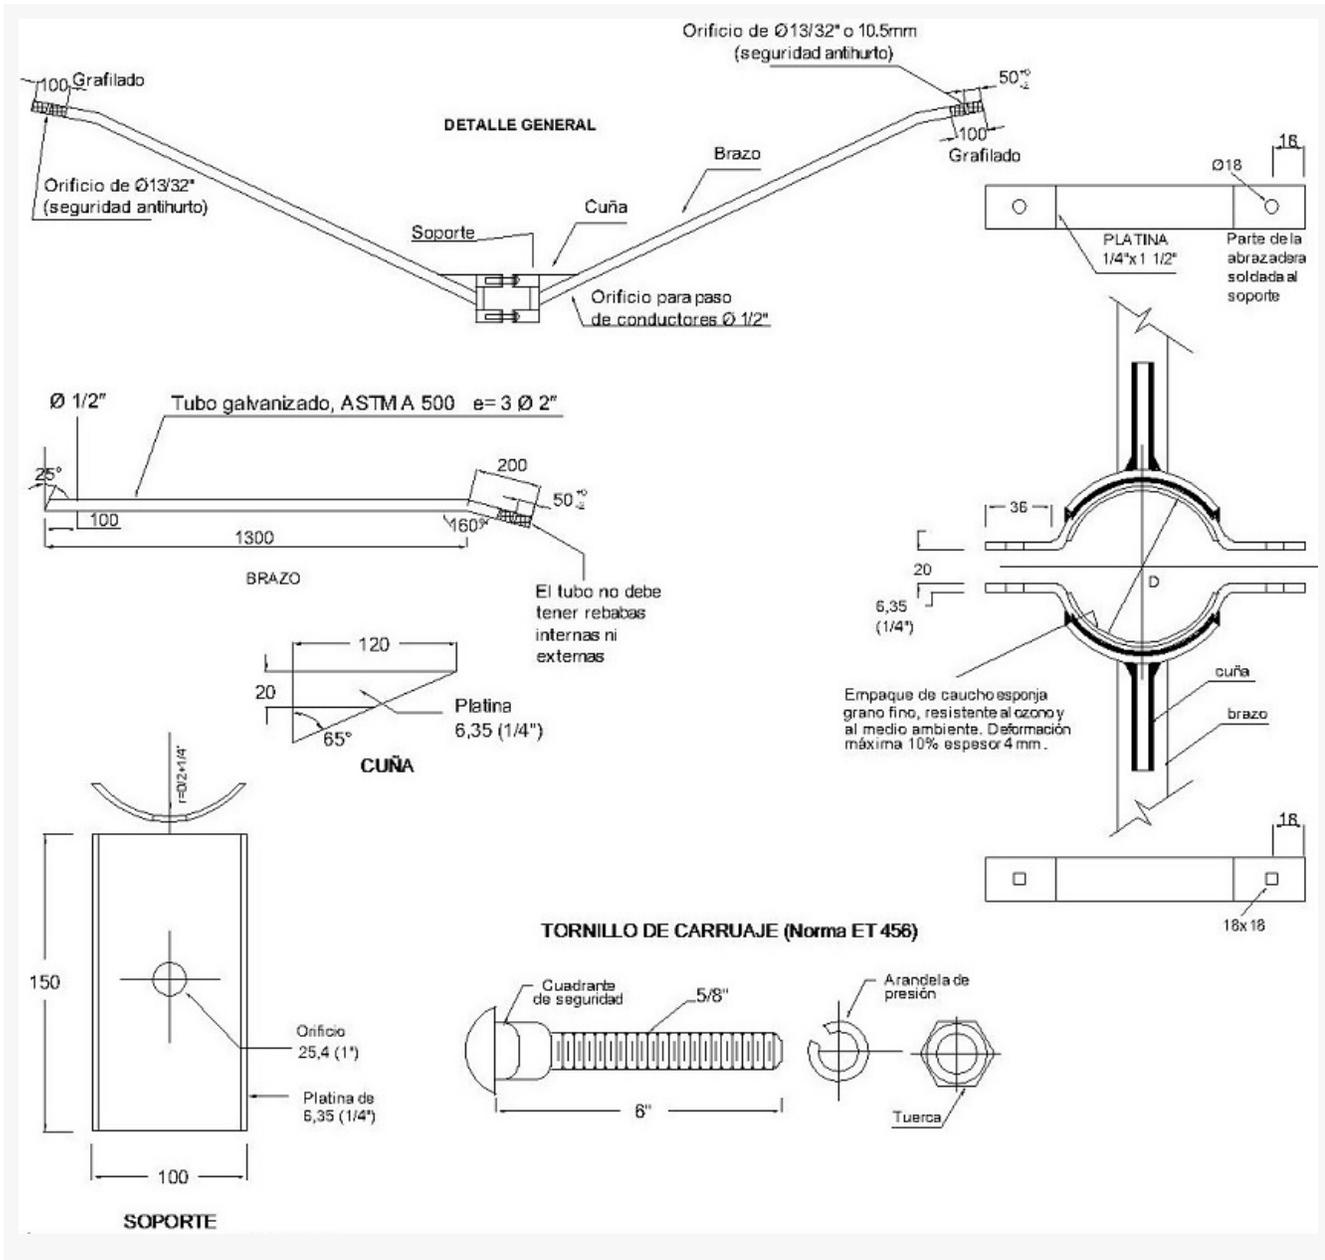

NOTAS:

- Las dimensiones están dadas en milímetros y pulgadas.
- Las soldaduras deben ser con AWS 6010 OO AWS 7018 con penetración total.
- El tubo utilizado no puede estar soldado transversalmente en toda su longitud.

USO:

En poste de concreto para Alumbrado Público de las siguientes vías:

- Locales.
- Malla arterial principal.
- Malla complementaria e intermedia.

ABRAZADERA	DIAMETRO	NORMAS RELACIONADAS
Tipo 2	140mm	NTC 422/858/844/2076 - ASTM A36/A153/A500
Tipo 3	180mm	
Tipo 4	200mm	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	Soporte doble Ø 2", 1500mm con abrazadera tipo 2
	Soporte doble Ø 2", 1500mm con abrazadera tipo 3
	Soporte doble Ø 2", 1500mm con abrazadera tipo 4