


# CS276-3 Caja de inspección doble adicional para equipos telemáticos

## NORMA TÉCNICA

<b>Elaborado por:</b> DISEÑO DE LA RED	<b>Revisado por:</b> DISEÑO DE LA RED
<b>Revisión #:</b> CS276-3	<b>Entrada en vigencia:</b> 01/05/2018



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

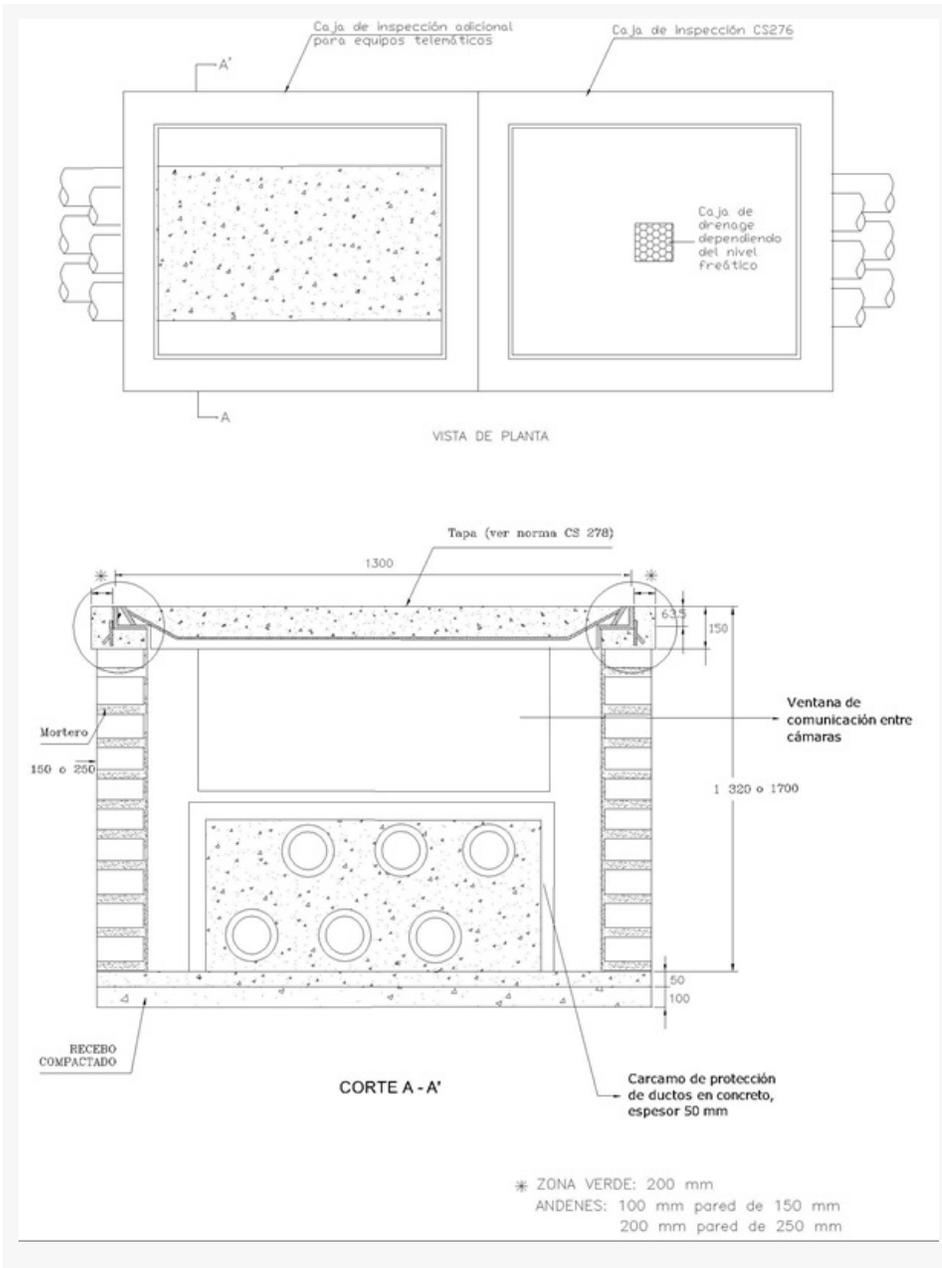

## NOTAS:

- Dimensiones en milímetros
- Esta cámara se construirá para alojar únicamente equipos, reservas y empalmes de empresas telemáticas
- La ventana de comunicación entre cámaras se usara para el paso de conductores
- El cárcamo se realizara por los lados y por encima para protección del banco de ductos
- Como identificación de la cámara de inspección para equipos telemáticos, se debe realizar marcación en el borde del marco de acuerdo al instructivo de marcación de CODENSA