


CS276-4 Caja de inspección doble disposición sujeción cables telemáticos

NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
Revisión #:	Entrada en vigencia:
CS276-4	03/02/2021



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

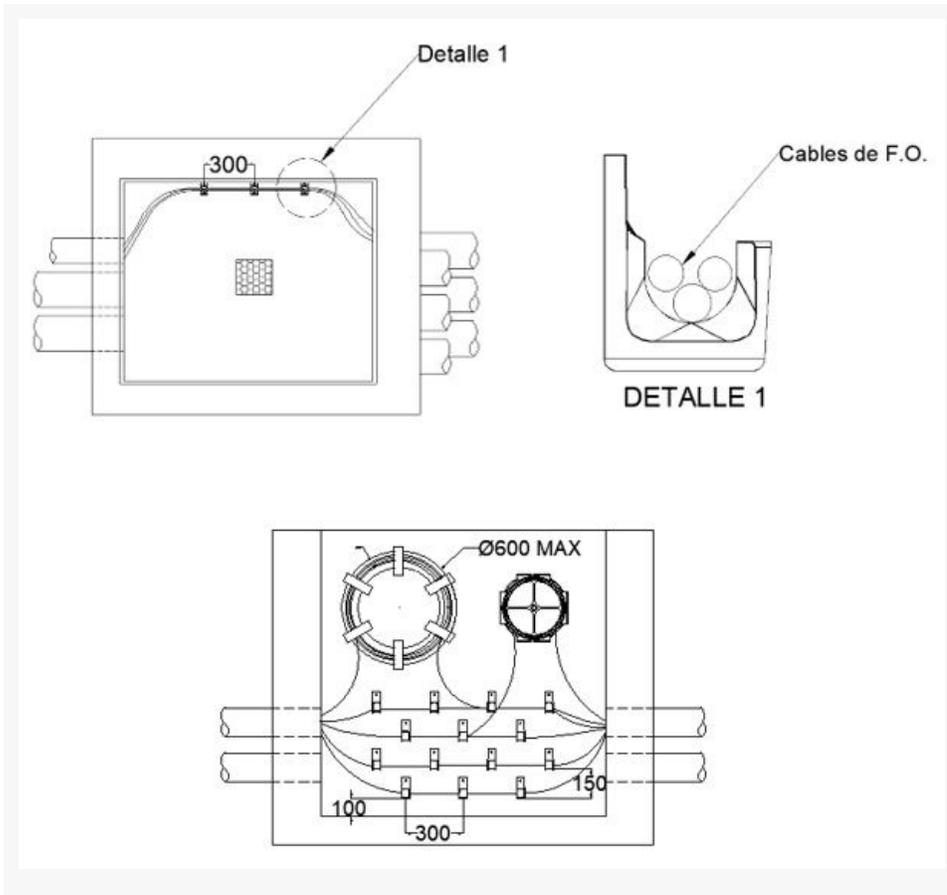

NOTAS:

- Dimensiones en milímetros
- Los cables de los operadores telemáticos se fijarán a las paredes de las cámaras por medio de grapa o herraje tipo J para agrupamiento de conductores. El herraje tipo J debe permitir la fijación de los conductores al herraje por medio de amarre plástico asegurando que estos no se suelten.
- Las reservas se instalarán en las paredes de las cámaras por medio de soportes adecuados para tal fin.
- Previo a la instalación, el operador telemático deberá enviar a Codensa las fichas técnicas de los herrajes y soportes para aprobación.
- En los herrajes no se permite el agrupamiento de más de un operador.