


LA202 Circuito primario sencillo construcción tangencial

NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
Diseño de la Red	Diseño de la Red
Revisión #:	Entrada en vigencia:
LA 202	18/07/2019



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

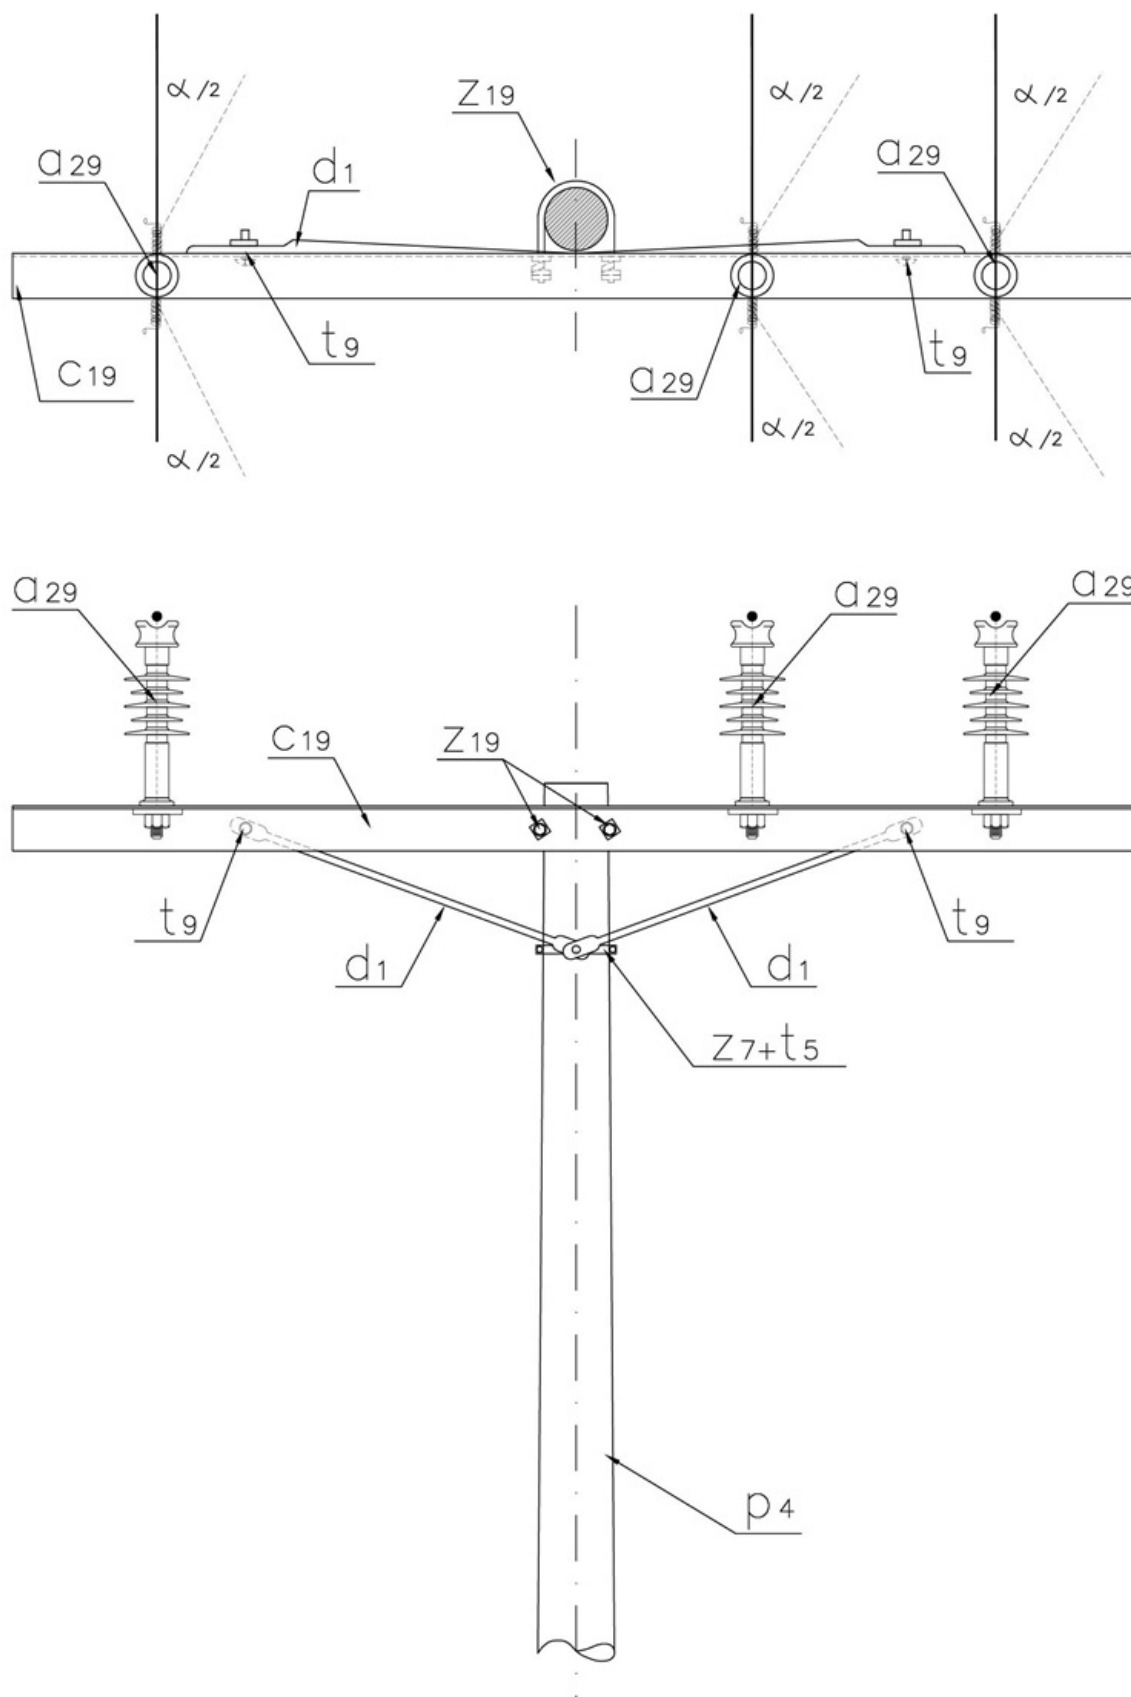

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₂₉	3	300548	GSCC010/14	Aislador Line Post Compuesto Para Cruceta Metálica 24Kv (1)
c ₁₉	1		ET-419	Cruceta metálica de 2,5 m
d ₁	2	240083	ET-405	Diagonal metálica en varilla tipo 1
p ₄	1	230956	GSS002/42	Poste de concreto de 12 m 510 kg (2)
t ₅	1	251363	ET-456	Tomillo de carruaje 5/8" x 1 1/2"
t ₉	2	274482	ET-457	Tomillo de acero galvanizado 5/8" x 2"
z ₇	1	274298	ET-431	Abrazadera de una salida tipo 2, 140 mm (3)
z ₁₉	1	274285	ET-436	Abrazadera en U tipo 1, 150 mm (4)

ALTERNATIVAS:

- (1) El [aislador](#) tipo Line Post puede incluir o no el porta [aislador](#).
- (2) Poste metálico ([ET-208](#)) o Poste de Fibra ([ET-205](#)).
- (3) La abrazadera que aparece en la lista es una referencia, consulte la [ET-431](#) para su selección adecuada.
- (4) La abrazadera que aparece en la lista es una referencia, consulte la [ET-436](#) para su selección adecuada.

NOTA:

- El [cable](#) debe ser fijado al [aislador](#) Line Post de acuerdo a la norma [LA 233](#).

- El ángulo de deflexión (alpha) según el poste corresponde a:

- Poste de 12 m , 510 kg : 0° <= alpha <= 6°
- Poste de 12 m , 750 kg : 7° <= alpha <= 10°
- Poste de 12 m , 1050 kg : 11° <= alpha <= 15°